


# 騒音分析表

PL-RP63LA13

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V (50/60Hz)	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	47.0	46.5	43.5	39.5	35.0	27.0	22.5	10.5	41
中1ノッチ	—□—	46.5	44.5	42.0	37.5	32.5	25.0	19.0	10.5	39
中2ノッチ	—○—	46.0	42.5	40.0	35.5	30.5	22.5	15.0	10.5	37
弱ノッチ	—△—	37.0	37.0	34.5	29.5	24.0	15.0	10.0	9.5	31

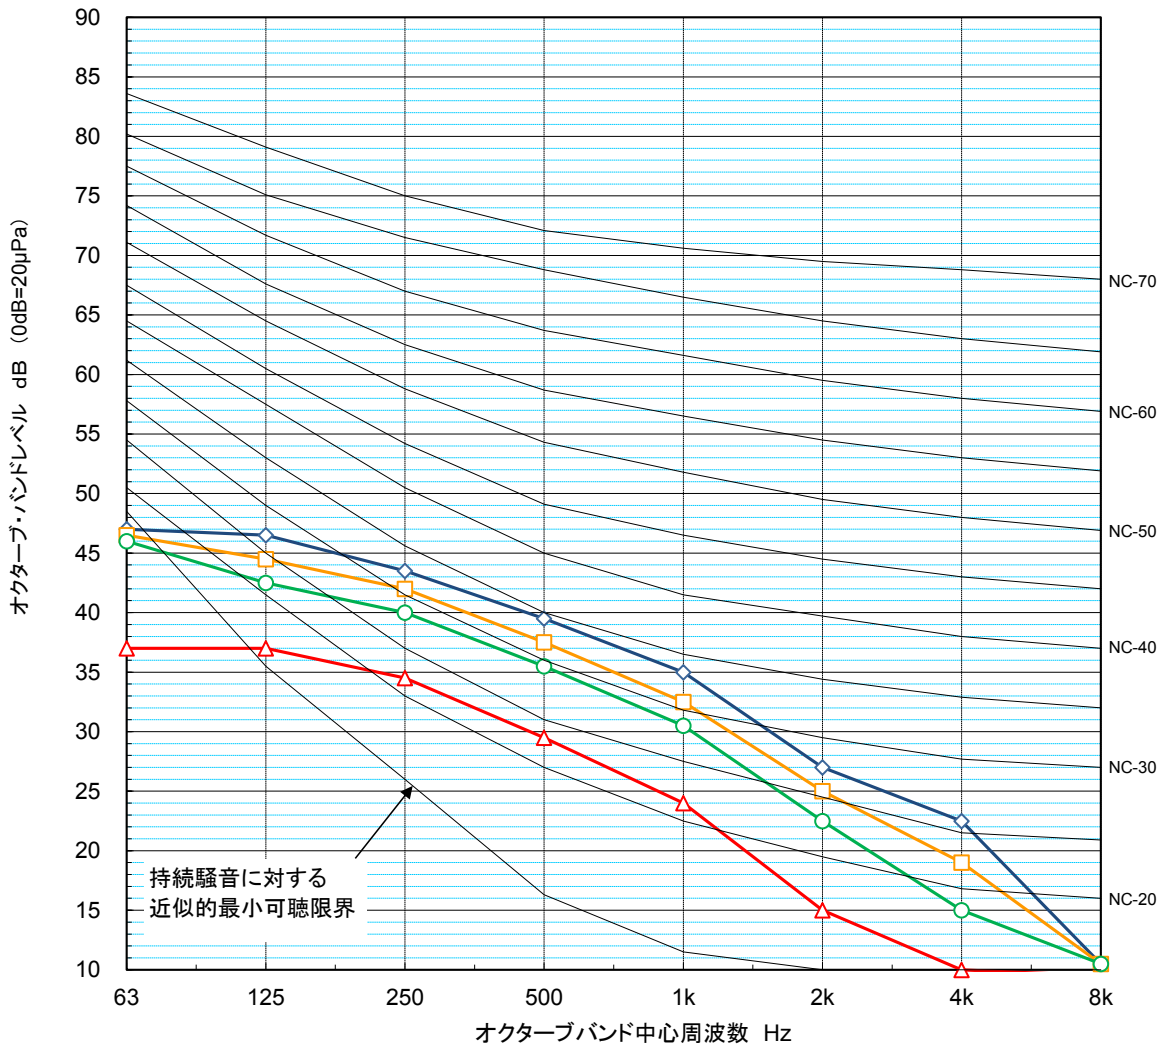

三菱電機株式会社	作成日	17-03-10	仕様書番号	WYNB1-2936	副番	-
----------	-----	----------	-------	------------	----	---