


# 騒音分析表

PL-RP112LA13

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V (50/60Hz)	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	48.5	48.5	46.5	42.5	38.5	30.5	22.5	13.5	44
中1ノッチ	—□—	45.0	45.5	43.5	39.5	35.5	27.0	18.0	10.5	41
中2ノッチ	—○—	43.0	42.5	41.0	36.5	32.0	23.5	13.5	10.0	38
弱ノッチ	—△—	41.0	40.5	37.5	34.0	28.5	20.0	11.5	10.0	35

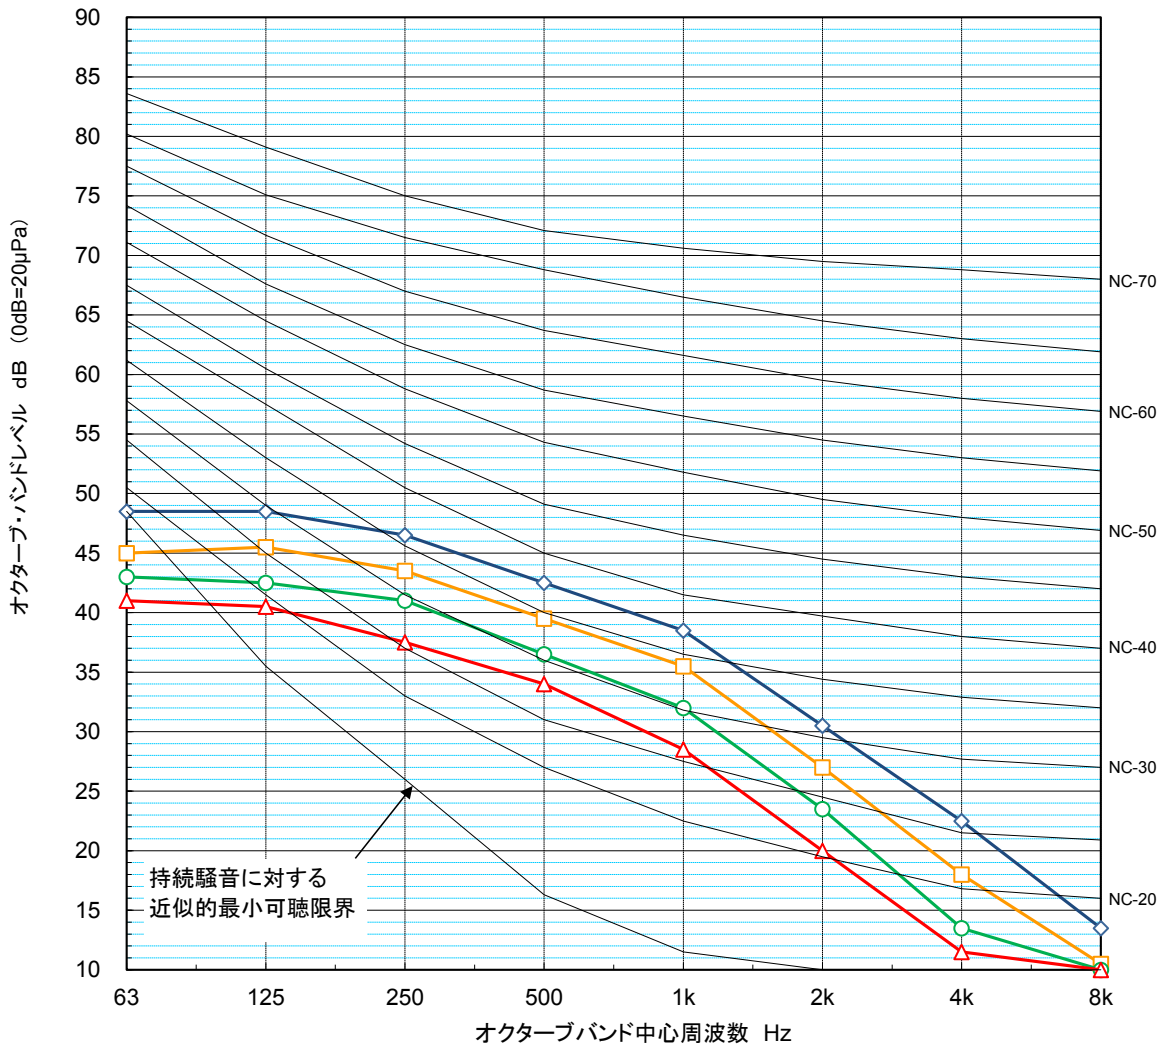

三菱電機株式会社	作成日	17-03-10	仕様書番号	WYNB1-2936	副番	-
----------	-----	----------	-------	------------	----	---