


# 騒音分析表

PL-RP140LA13

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V (50/60Hz)	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	54.0	54.5	51.5	47.0	43.5	35.5	29.0	19.5	49
中1ノッチ	—□—	51.0	50.0	48.5	44.5	40.5	32.5	25.0	15.5	46
中2ノッチ	—○—	46.5	46.0	44.5	40.5	36.5	28.5	19.5	11.5	42
弱ノッチ	—△—	43.0	42.5	41.0	36.5	32.0	23.5	13.5	9.5	38

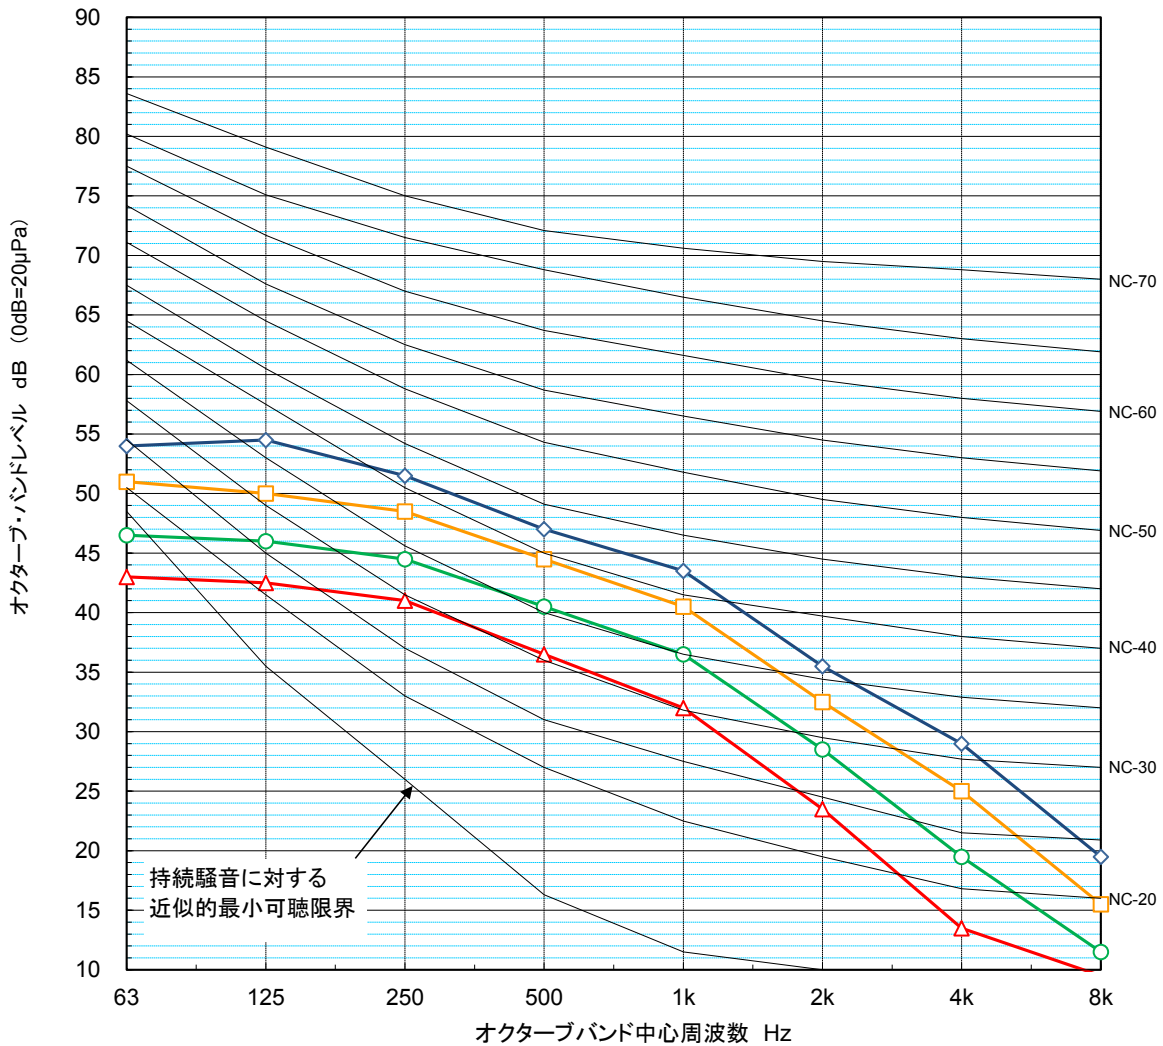

三菱電機株式会社	作成日	17-03-10	仕様書番号	WYNB1-2936	副番	-
----------	-----	----------	-------	------------	----	---