



# 騒音分析成績表

PURY-P335(S)DMG5(-BS,-BSG)

測定場所:無響音室  
計器:B&K

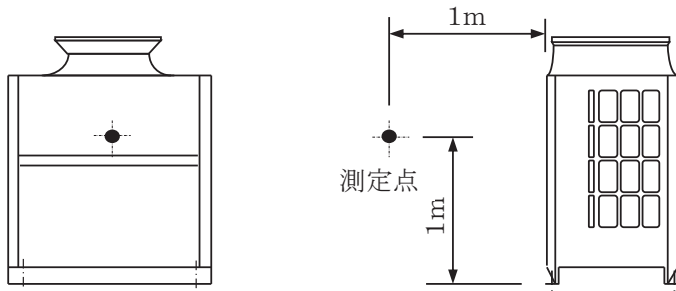

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	72.5	68	63.5	60.5	54.5	47.5	41.5	37	61.5	(dB)
低騒音	50/60Hz	61	57.5	50	47.5	43.5	40	34	36	50	(dB)

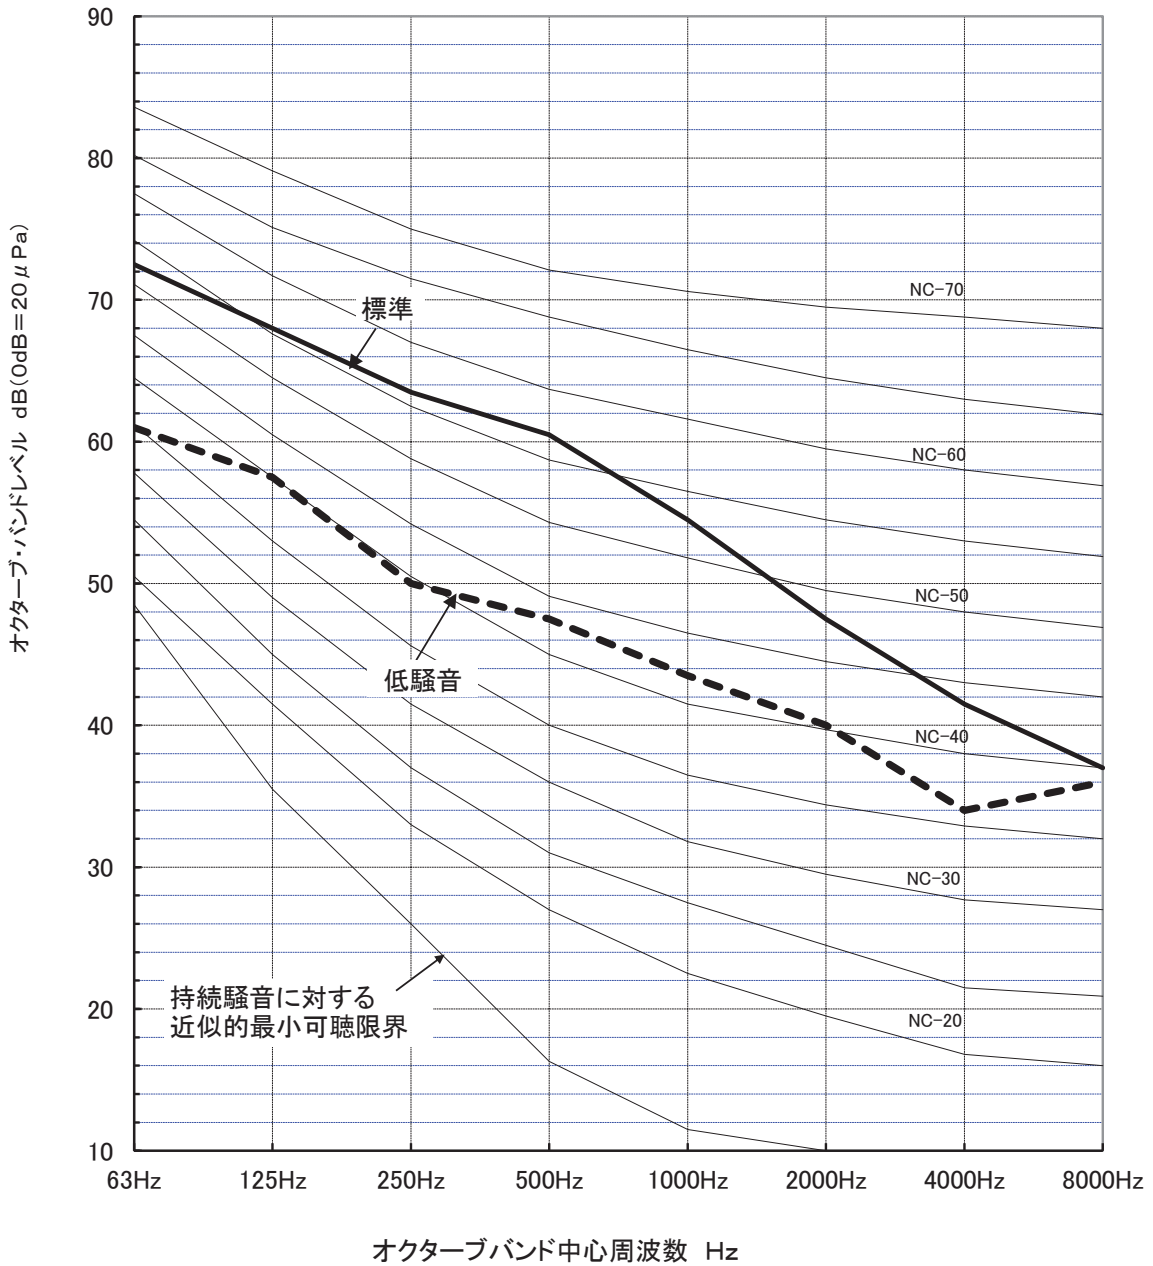

三菱電機株式会社	作成日	17-07-20	仕様書番号	WYN B1-3359	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---