
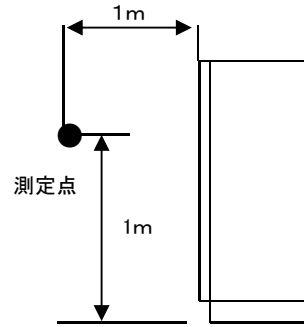



騒音分析成績表

PADY-P225HNM-E

測定場所: 無響音室
計器: B&K



	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算	(dB)
50/60Hz	68.4	60.2	58.8	53.4	45.8	40.5	37.4	29.2	55.0	

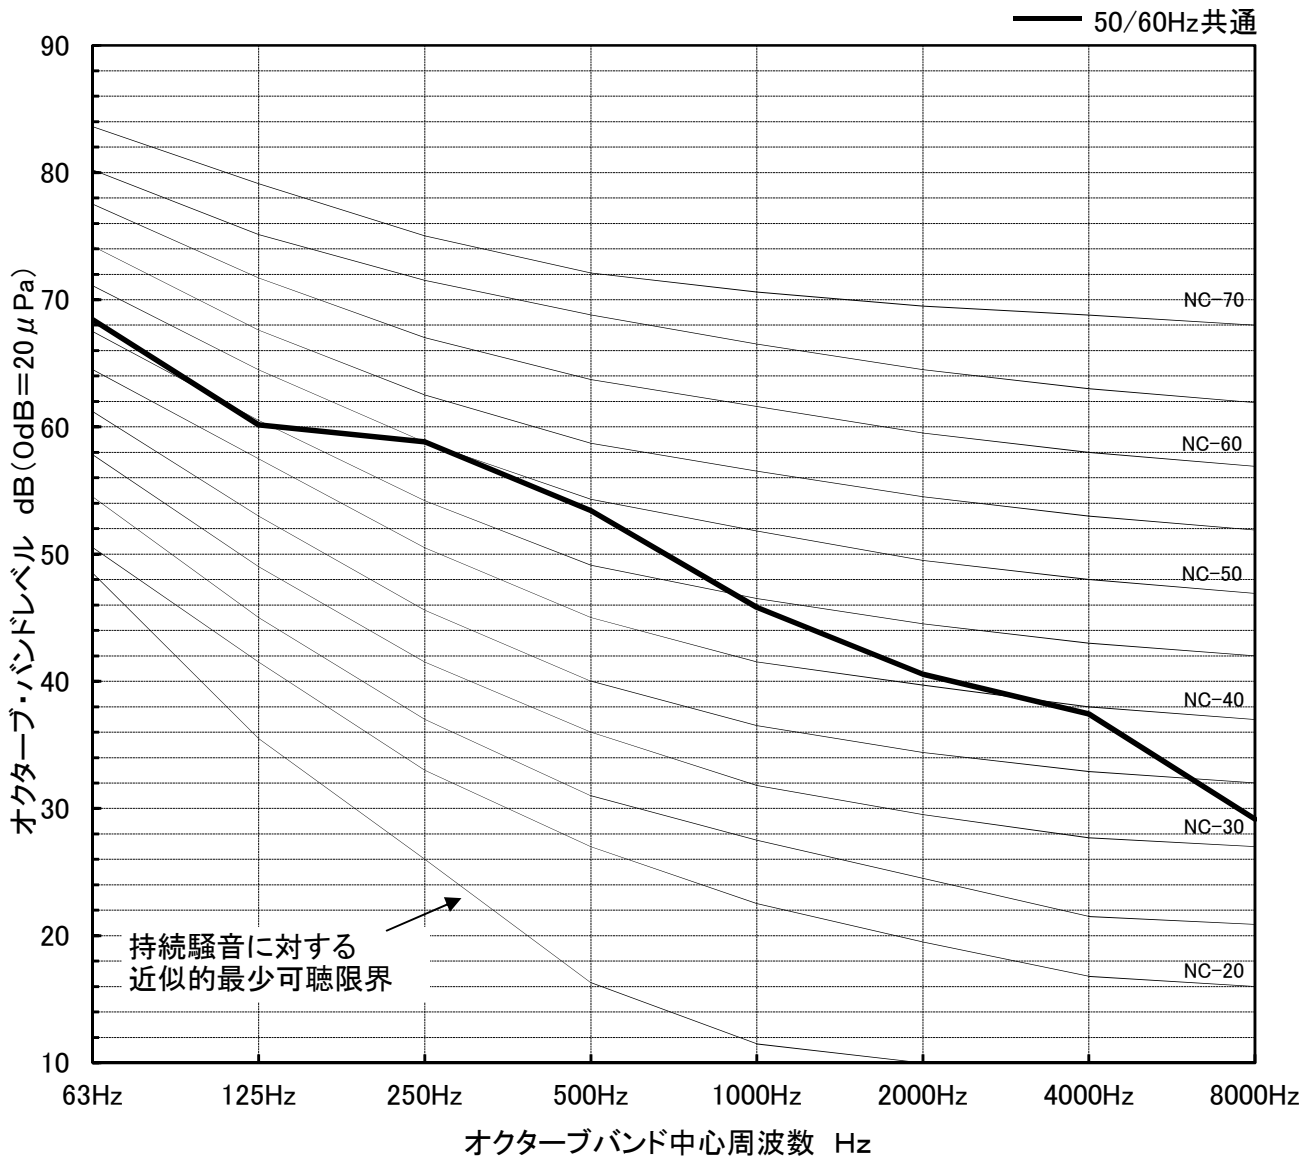

IT装置用空調機 騒音分析成績表		形名	室内: PADY-P225HNM-E			
三菱電機株式会社	作成日	18-5-29	仕様書番号	WYN B1-3846	副番	