


暖房配管長補正線図

適用機種:PCHV-P140DM-E2

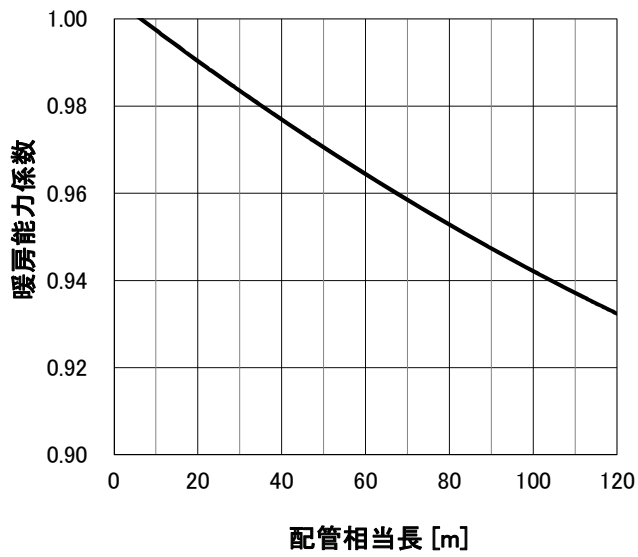

[配管相当長の求め方]

$$\text{相当長} = (\text{室内ユニットまでの配管実長}) + (0.3 \times \text{配管途中のベンド数}) \text{ m}$$