


## 騒音分析表

PC-RP280BA15/CA15

区分 測定場所 仕様(測定位置等)	参考 無響音室	
-------------------------	------------	--

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	60.0	55.6	52.9	51.0	51.8	46.0	42.0	34.5	55.0
弱ノッチ	—□—	59.0	54.0	50.0	47.9	48.0	42.8	39.0	30.0	52.0

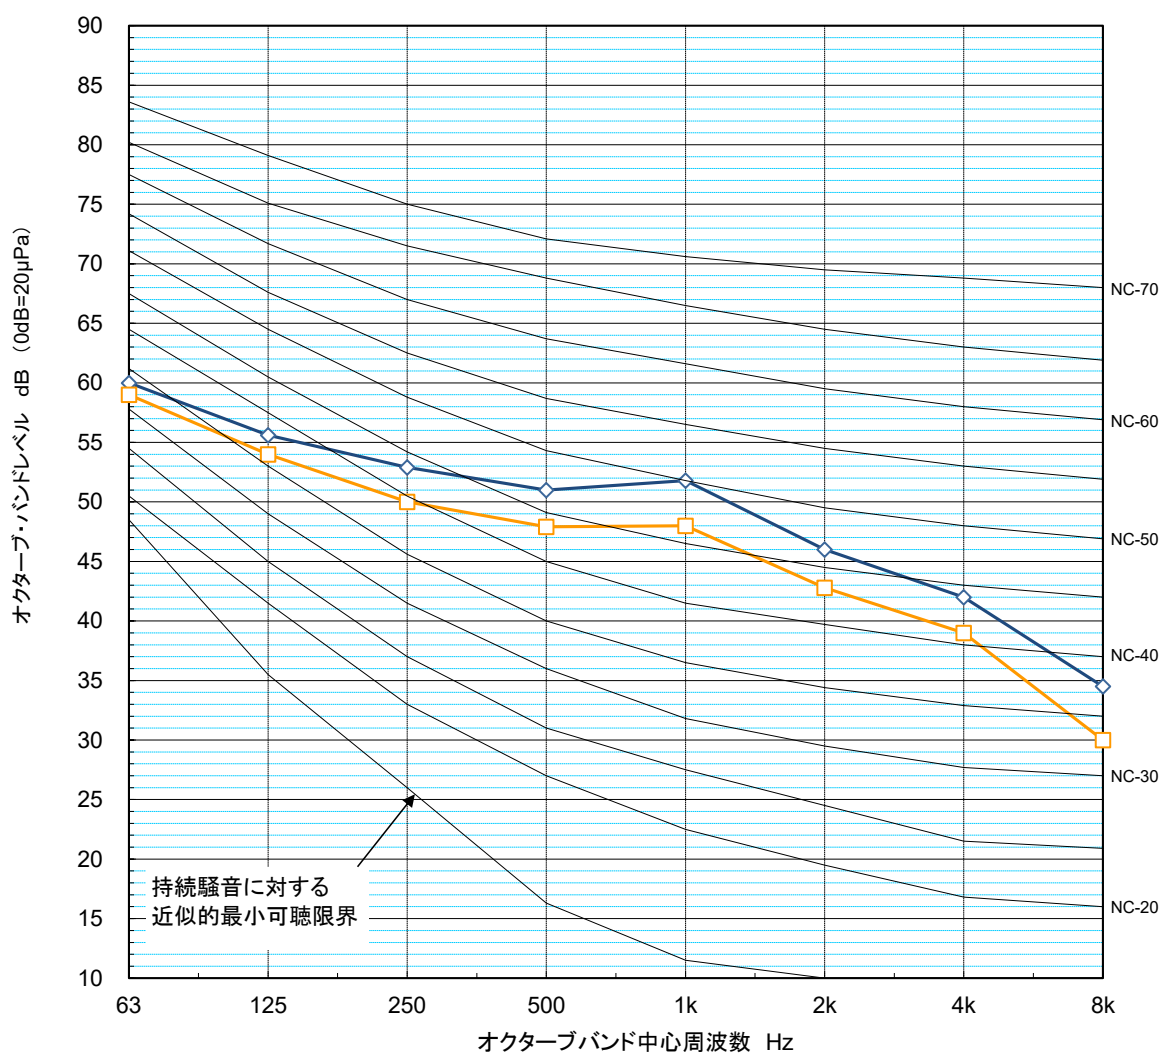

三菱電機株式会社	作成日	18-09-21	仕様書番号	WYNB1-3987	副番	-
----------	-----	----------	-------	------------	----	---