
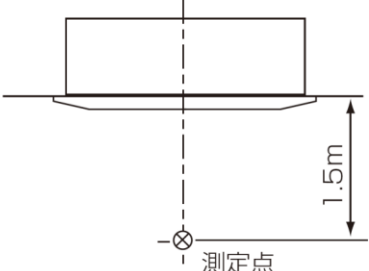


騒音分析表

PL-RP80LA15

区分 測定場所 仕様(測定位置等)	参考 無響音室 電源: 200V (50/60Hz)	
-------------------------	----------------------------------	--

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	47.0	46.5	43.5	39.5	35.0	27.0	22.5	10.5	41
中ノッチ	—□—	46.5	44.5	42.0	37.5	32.5	25.0	19.0	10.5	39
弱ノッチ	—○—	46.0	42.5	40.0	35.5	30.5	22.5	15.0	10.5	37
静ノッチ	—△—	37.0	37.0	34.5	29.5	24.0	15.0	10.0	9.5	31

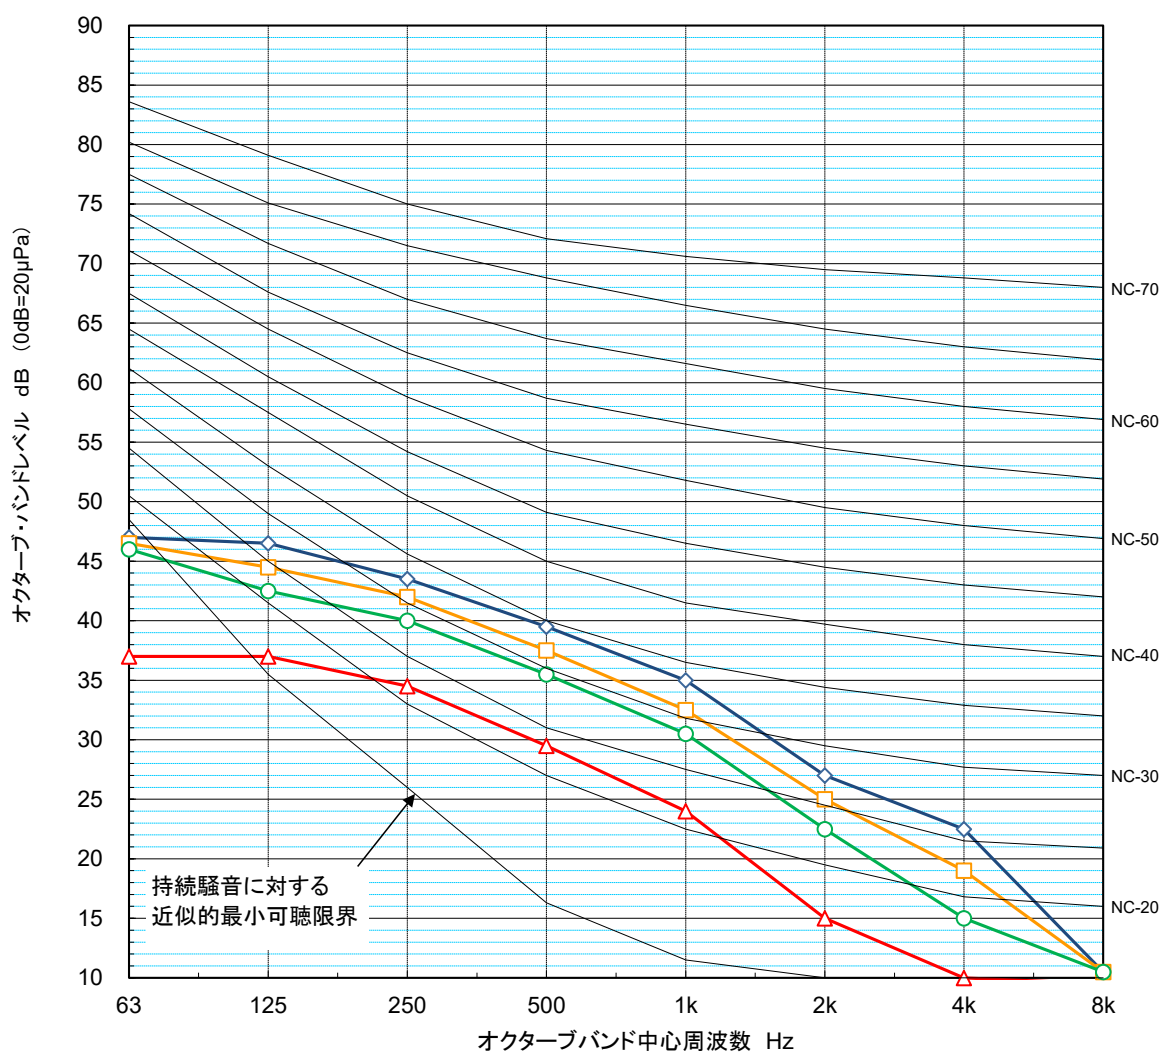

三菱電機株式会社	作成日	18-9-21	仕様書番号	WYNB1-3992	副番	-
----------	-----	---------	-------	------------	----	---