
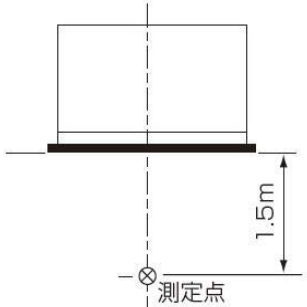


## 騒音分析表

PLFY-P71.80CLMG6

区分 測定場所 仕様(測定位置等)	参考 無響音室 電源: 200V (50/60Hz)	 <p style="text-align: center;">測定点</p>
-------------------------	----------------------------------	---

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	44.3	48.3	43.7	40.2	34.5	31.8	28.2	19.9	42.0
弱ノッチ	—□—	42.8	46.8	41.0	37.5	30.9	27.4	24.7	16.8	39.0

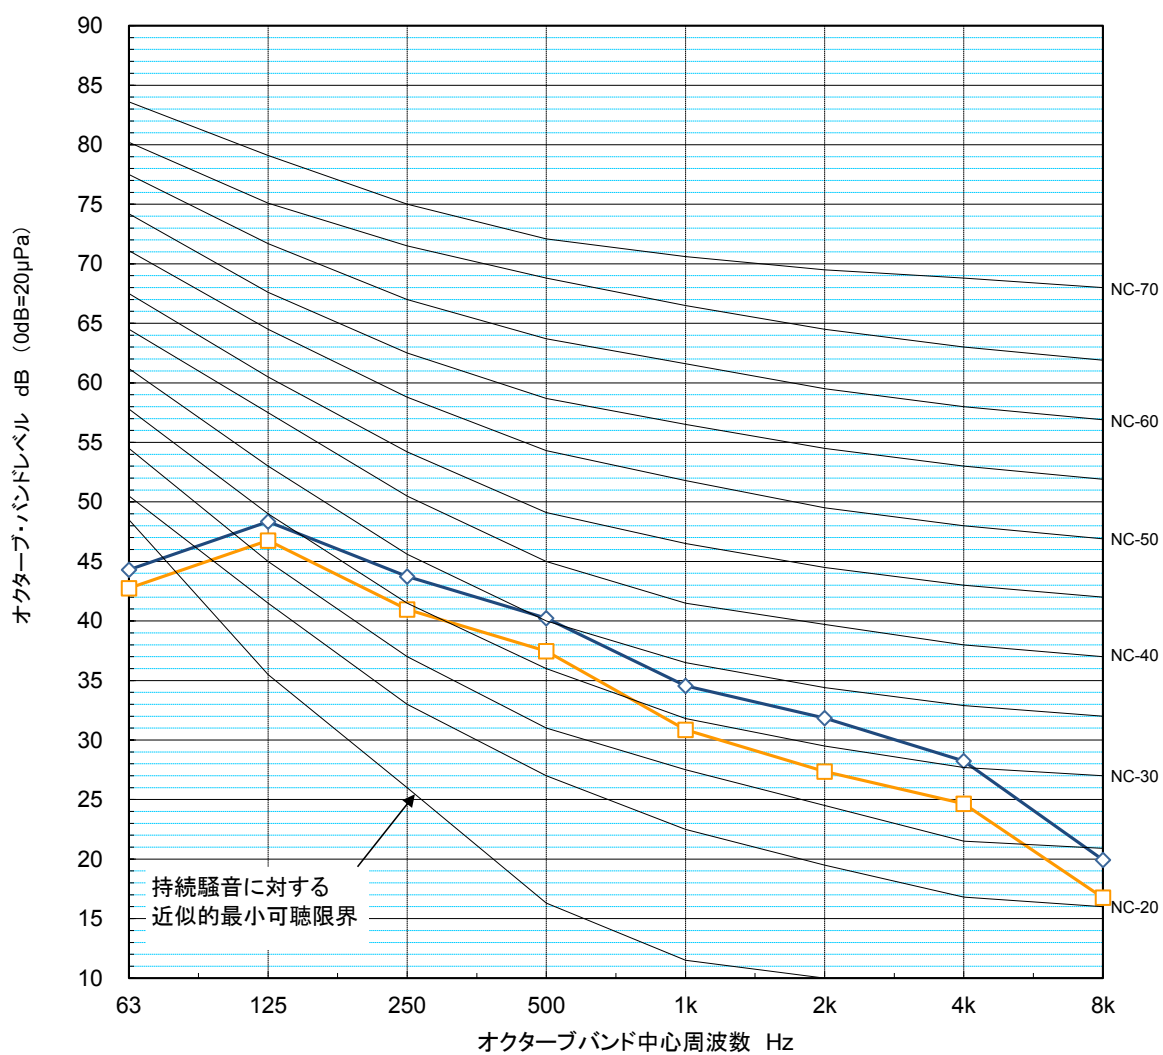

三菱電機株式会社	作成日	18-10-1	仕様書番号	WYNB1-4015	副番	-
----------	-----	---------	-------	------------	----	---