


# 騒音分析表

PLFY-P71LMG6

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V (50/60Hz)	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	48.0	47.5	43.5	39.5	34.5	26.5	23.5	13.0	41
中1ノッチ	—□—	46.0	44.0	39.0	35.5	30.5	23.0	20.0	12.0	37
中2ノッチ	—○—	44.0	40.0	36.5	32.5	27.5	19.5	14.0	10.0	34
弱ノッチ	—△—	38.0	38.0	33.0	28.0	23.0	14.0	10.5	10.0	30

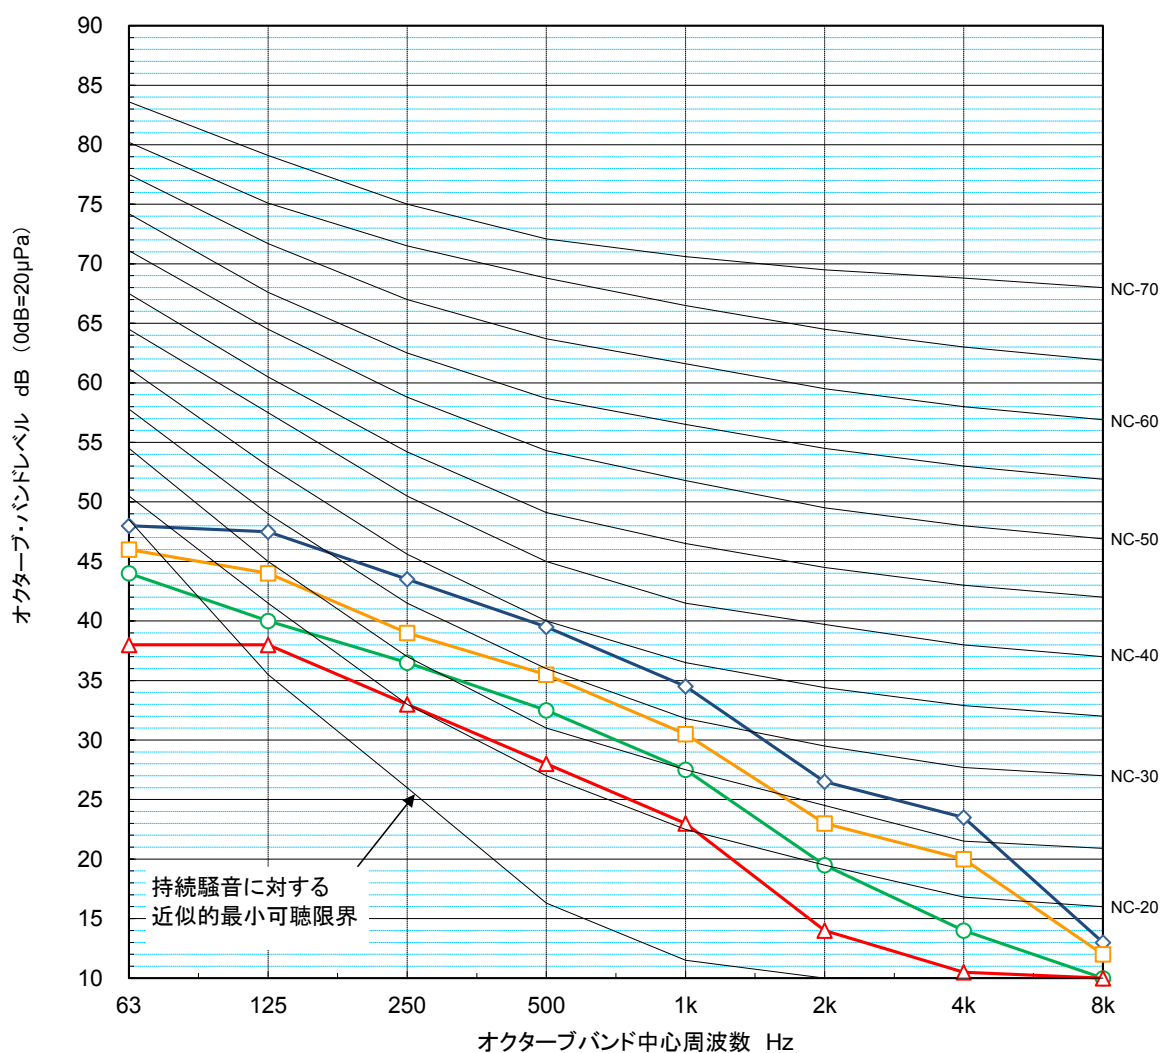

三菱電機株式会社	作成日	18-10-1	仕様書番号	WYNB1-4016	副番	-
----------	-----	---------	-------	------------	----	---