



# 騒音分析成績表

PUHY-EP224(S)DMG6(-BS,-BSG)

測定場所:無響音室  
計器:B&K

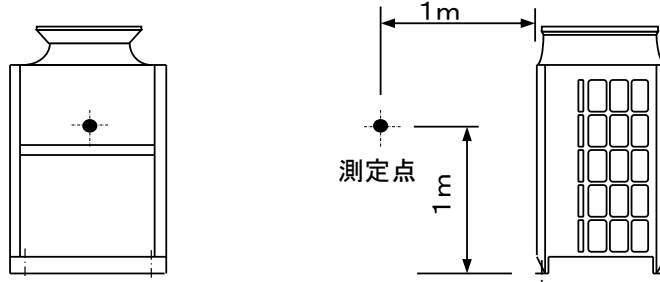

|     |         | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | A特性       |
|-----|---------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 標準  | 50/60Hz | 68.5 | 62.0  | 57.5  | 54.0  | 50.0   | 42.5   | 40.0   | 33.5   | 56.0 (dB) |
| 低騒音 | 50/60Hz | 57.0 | 56.0  | 48.0  | 43.5  | 41.5   | 34.0   | 27.5   | 30.5   | 47.0 (dB) |

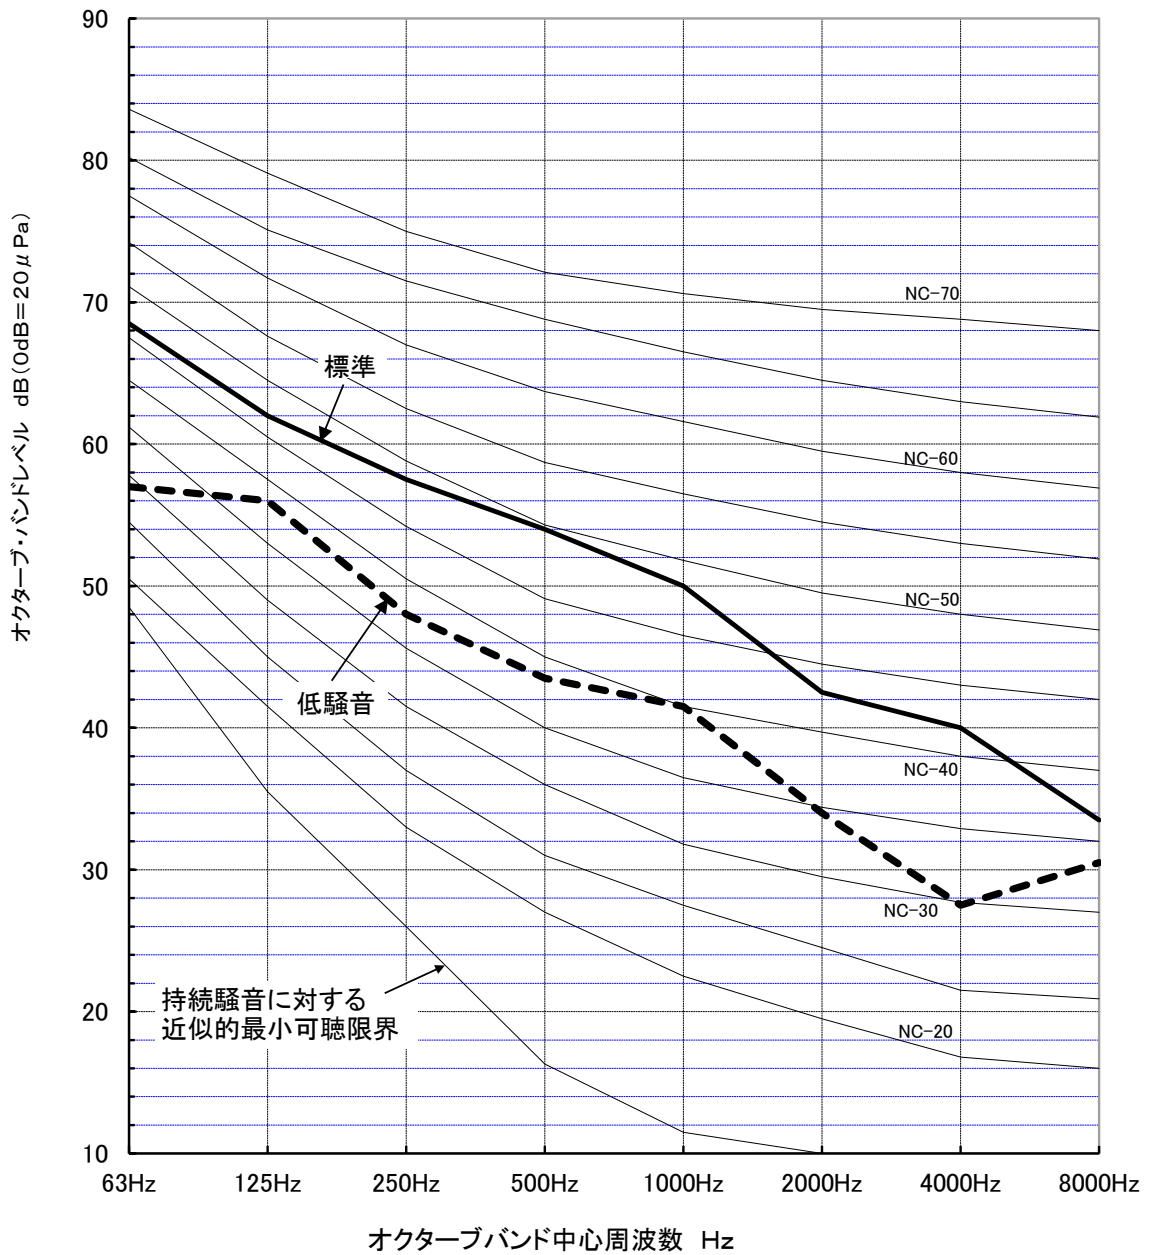

|          |     |          |       |             |    |   |
|----------|-----|----------|-------|-------------|----|---|
| 三菱電機株式会社 | 作成日 | 18-12-27 | 仕様書番号 | WYN B1-4327 | 副番 | * |
|----------|-----|----------|-------|-------------|----|---|