


PUHY-RP140～450DMG6(-BS,-BSG) 振動レベル値

1. 測定条件

- ①測定周波数帯 : 1Hz～80Hz
- ②測定位置 : ユニット脚部より20cmの距離の路面
- ③据付状態 : コンクリート床面直置
- ④電源 : 三相200V 50Hz/60Hz
- ⑤運転条件 : JIS条件(冷房、暖房)
- ⑥測定機器 : 公害用振動レベル計 VM-1220C
(JIS適合品)

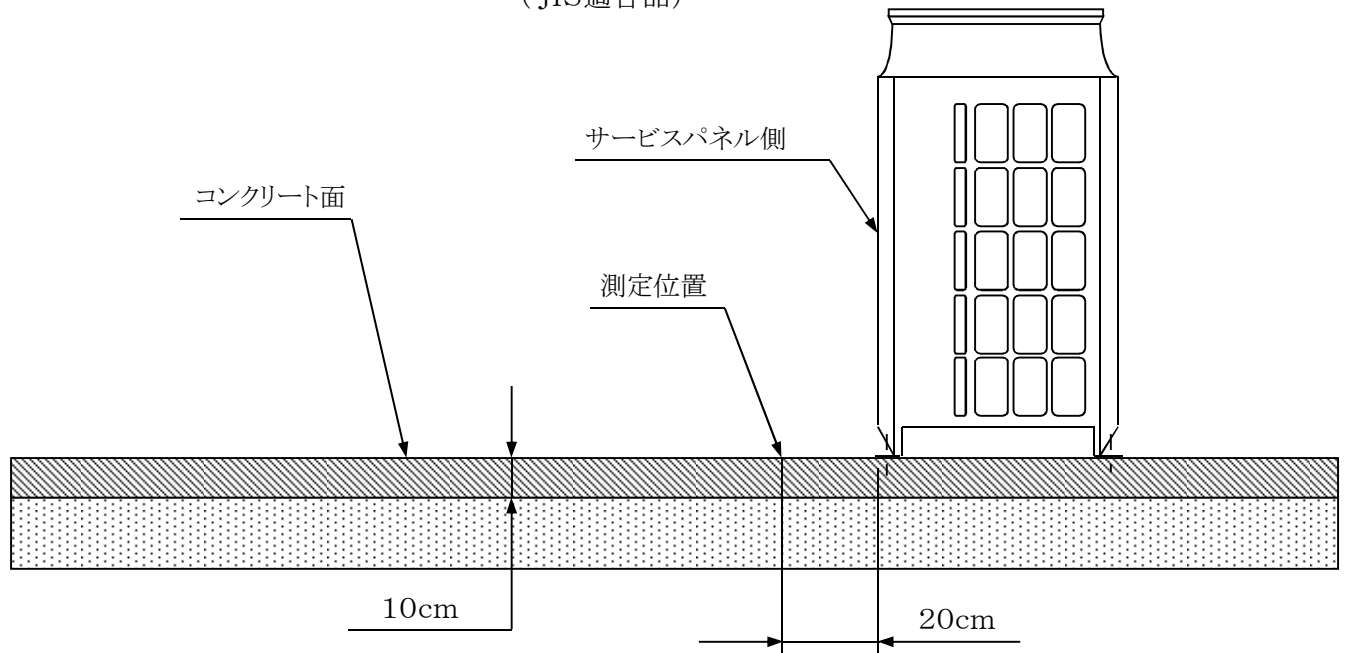

2. 振動レベル値

形名	振動レベル値 <dB>
PUHY-RP140DMG6(-BS,-BSG)	44
PUHY-RP160DMG6(-BS,-BSG)	44
PUHY-RP224DMG6(-BS,-BSG)	45
PUHY-RP280DMG6(-BS,-BSG)	46
PUHY-RP335DMG6(-BS,-BSG)	47
PUHY-RP355DMG6(-BS,-BSG)	47
PUHY-RP400DMG6(-BS,-BSG)	47
PUHY-RP450DMG6(-BS,-BSG)	47

<注> 上記値は暗振動補正を行ったものである。