



冷媒配管長補正線図

$$\text{配管相当長[m]} = \text{実長[m]} + 0.3[\text{m}] \times \text{バンド数}$$


●MDC-P63LB-ST, MDC-P90LB-ST, MDC-P160LB-ST, MDK-P50B-ST, MDK-P63B-ST(通常配管)

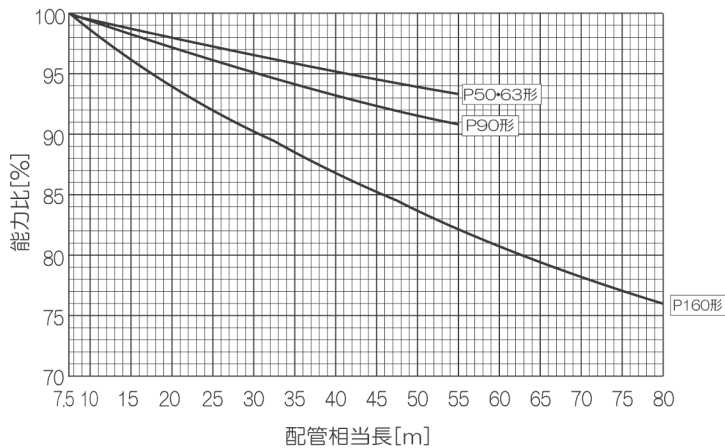

●MDC-P63LB-ST, MDK-P50B-ST, MDK-P63B-ST(ガス管径1ランクダウン時)

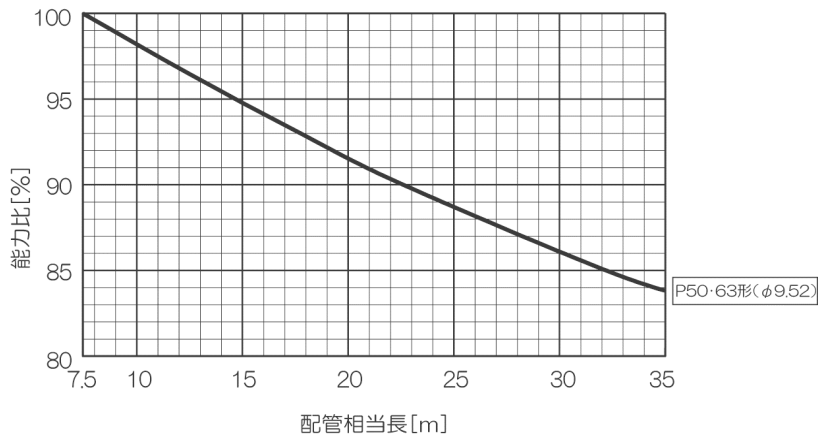

●MDC-P90LB-ST(ガス管径1ランクダウン時)

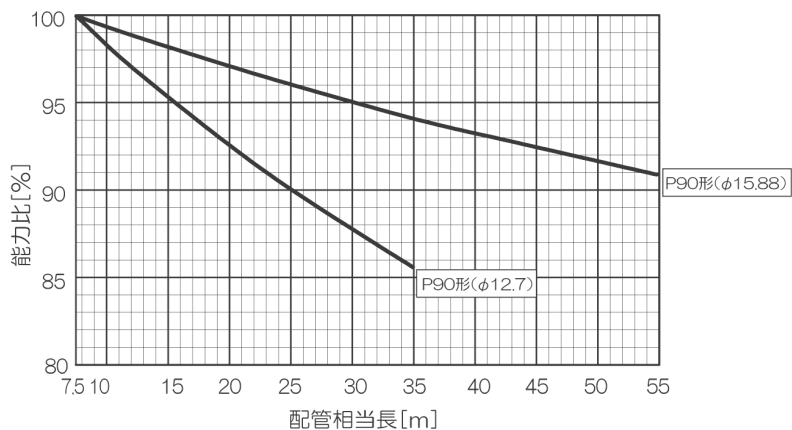

※MDC-P160形のガス管径1ランクダウンはできません。

※ガス管径1ランクアップ時は、通常配管の能力線図により算出してください。

(MDC-P90形はガス管径の1ランクアップはできません)