



吹出温度及び吹出気流

(1) 吹出空気温度線図


MDC-P63LB形

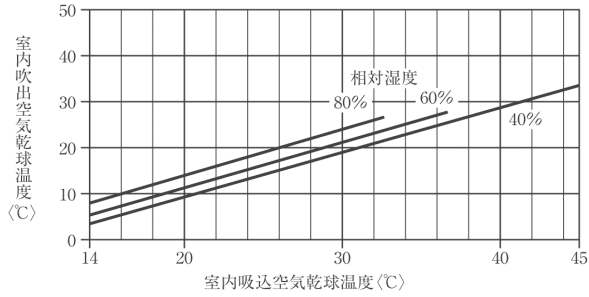

MDC-P90LB形

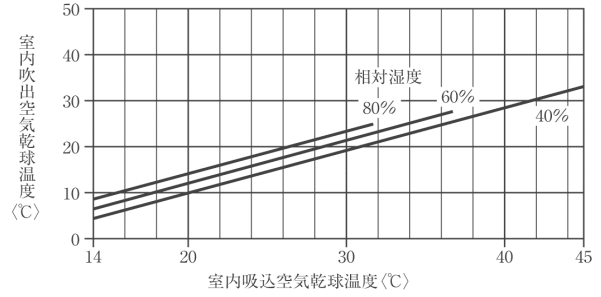


MDC-P160LB形

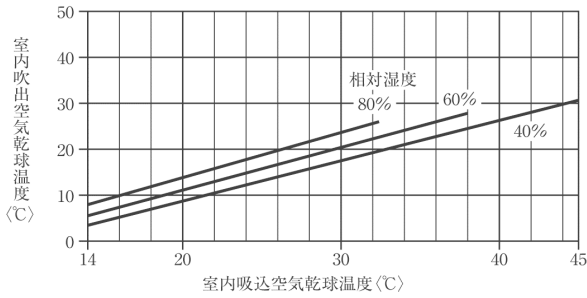


(2) 吹出気流温度分布

MDC-P63LB形

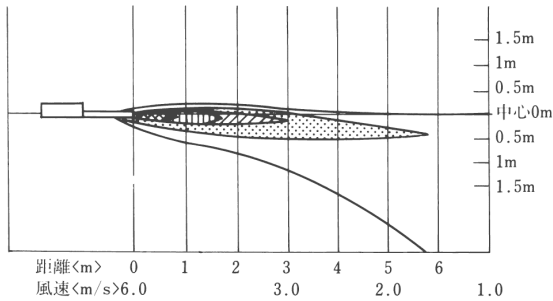


MDC-P90LB形

[5本分岐の場合]

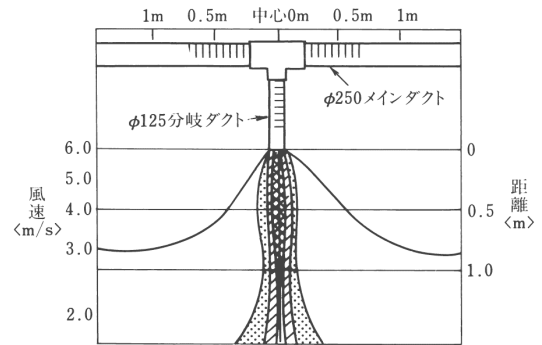

MDC-P160LB形

[8本分岐の場合]

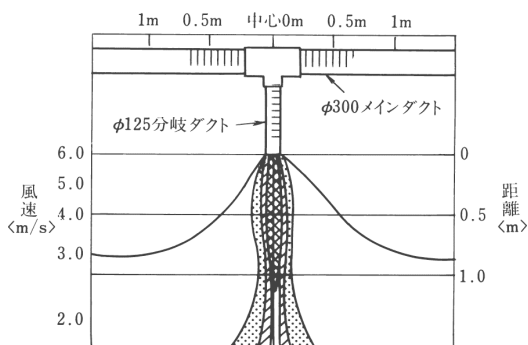

周囲乾球温度との差(°C)

- 8°C 以上
- 8 ~ -7°C
- 7 ~ -5°C
- 5 ~ -3°C
- 3 ~ -1°C

(乾球温度35°C,
湿球温度28.2°Cの場合)