


騒音分析表

PE-RP224BA16

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	機外静圧: 50Pa	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	57.0	57.0	54.0	44.0	39.0	38.0	33.0	27.0	49.0

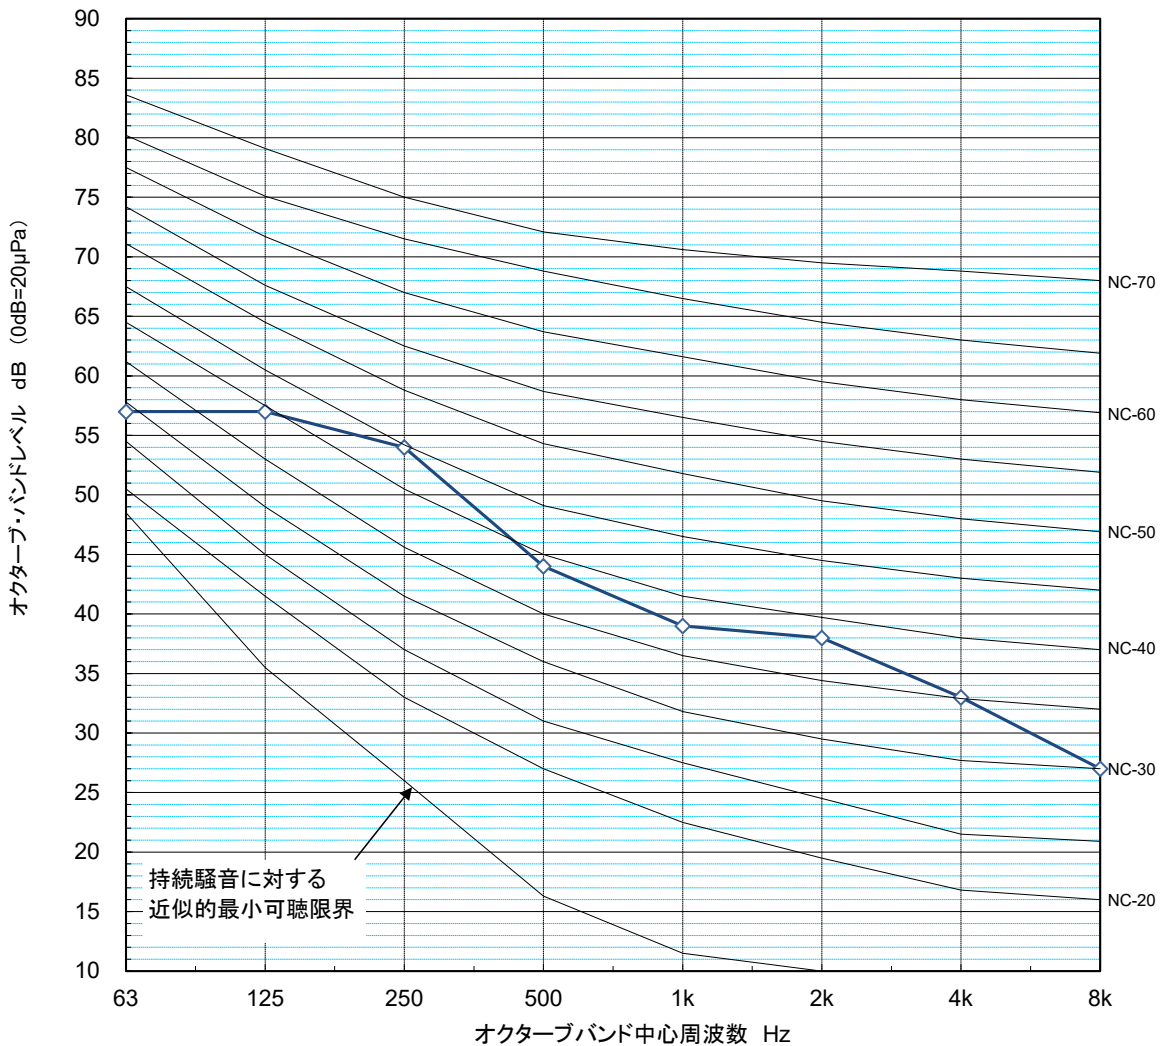


三菱電機株式会社	作成日	2020/01/10	仕様書番号	WYNB1-4900	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---

騒音分析表

PE-RP224BA16

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	機外静圧: 150Pa	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	65.0	58.0	54.0	46.0	44.0	41.0	35.5	32.0	51.0

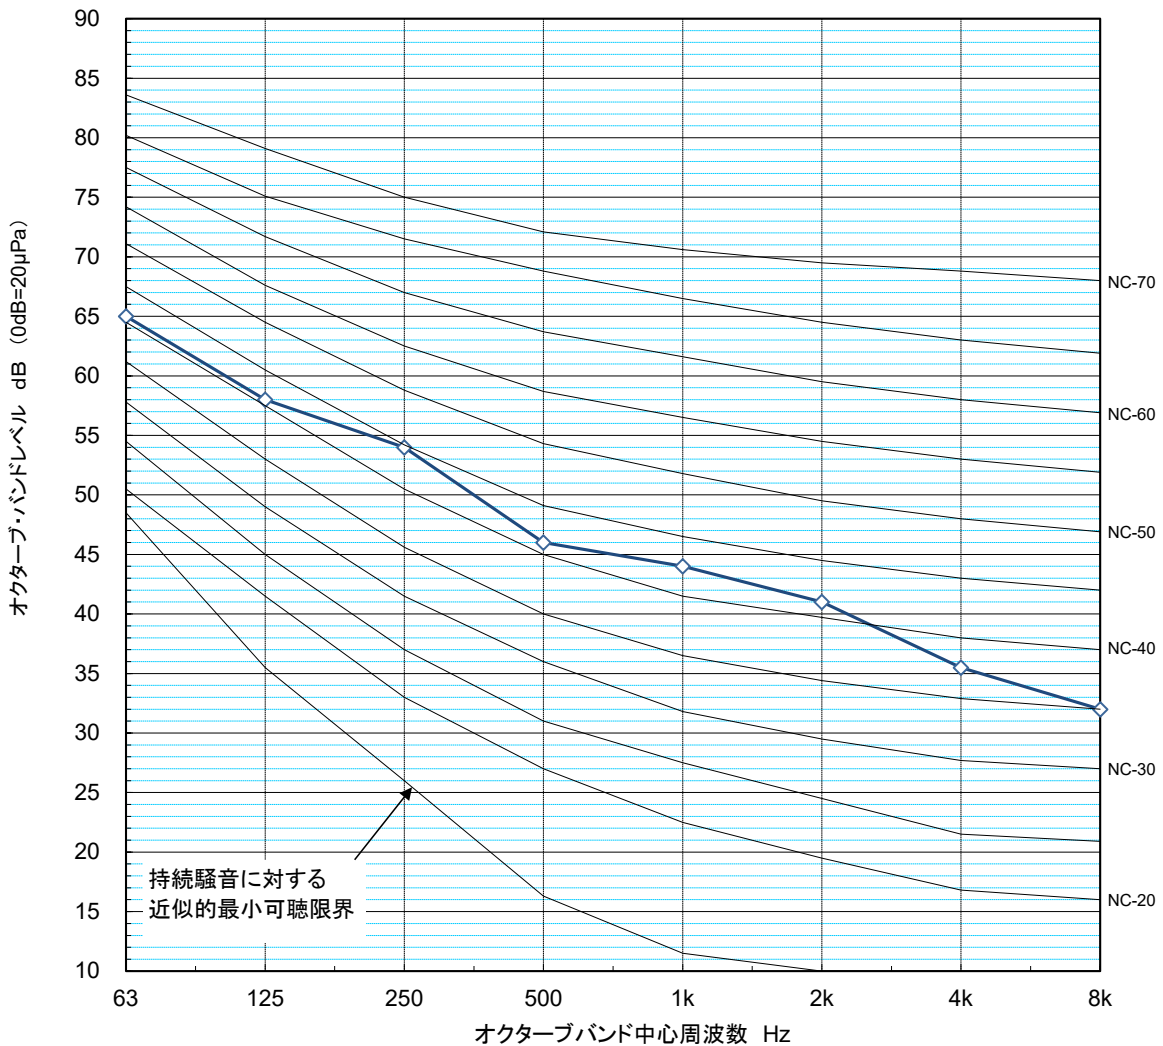

三菱電機株式会社	作成日	2020/01/10	仕様書番号	WYNB1-4900	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---