


# 騒音分析表

PE-RP280BA16

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	機外静圧: 50Pa	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	65.0	59.0	52.0	48.0	48.0	44.5	41.0	37.0	53.0

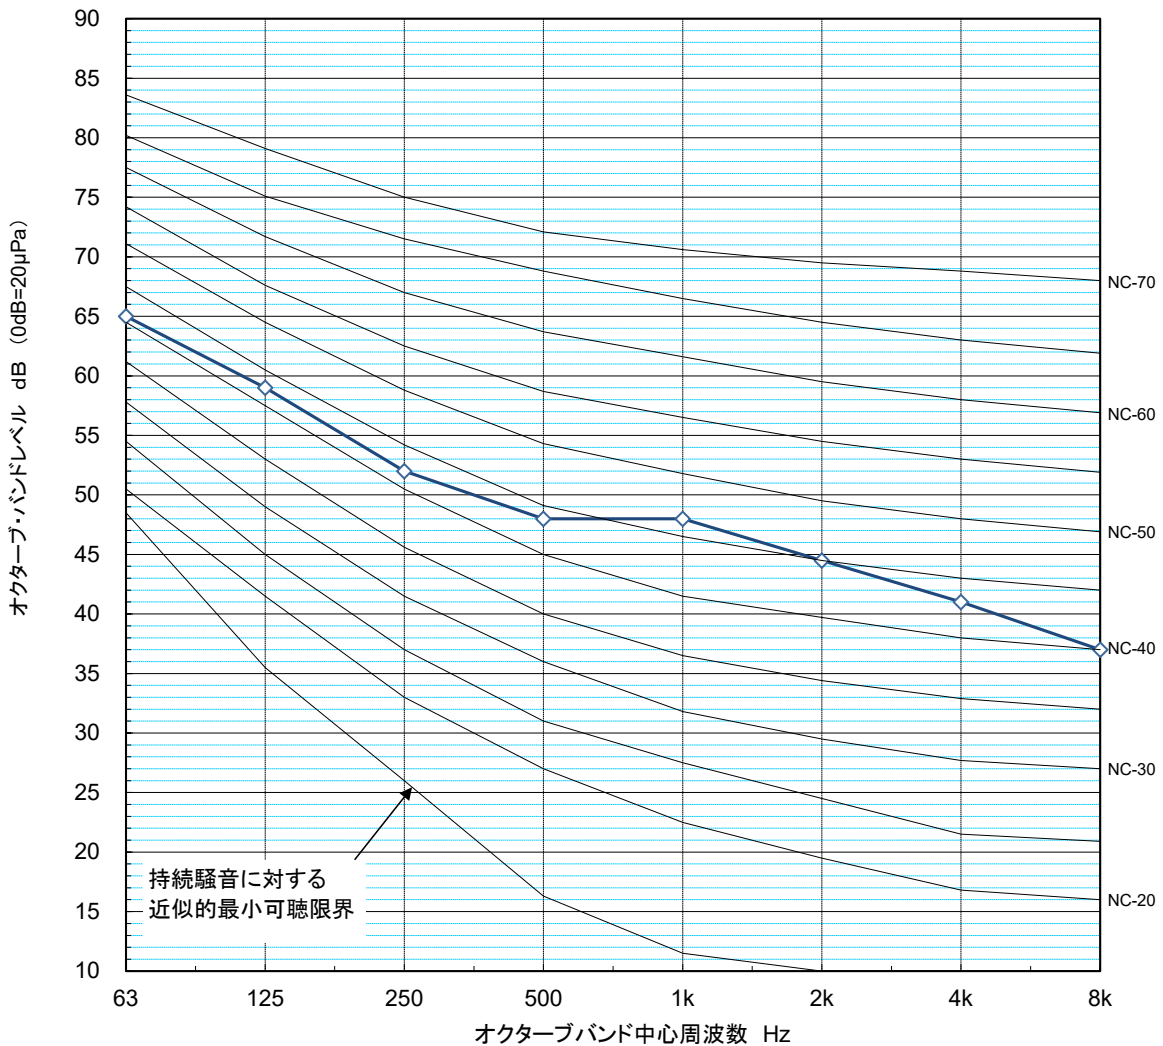


三菱電機株式会社	作成日	2020/01/10	仕様書番号	WYNB1-4900	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---

# 騒音分析表

PE-RP280BA16

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	機外静圧: 150Pa	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	65.0	61.0	55.0	51.0	49.5	46.0	42.0	38.0	55.0

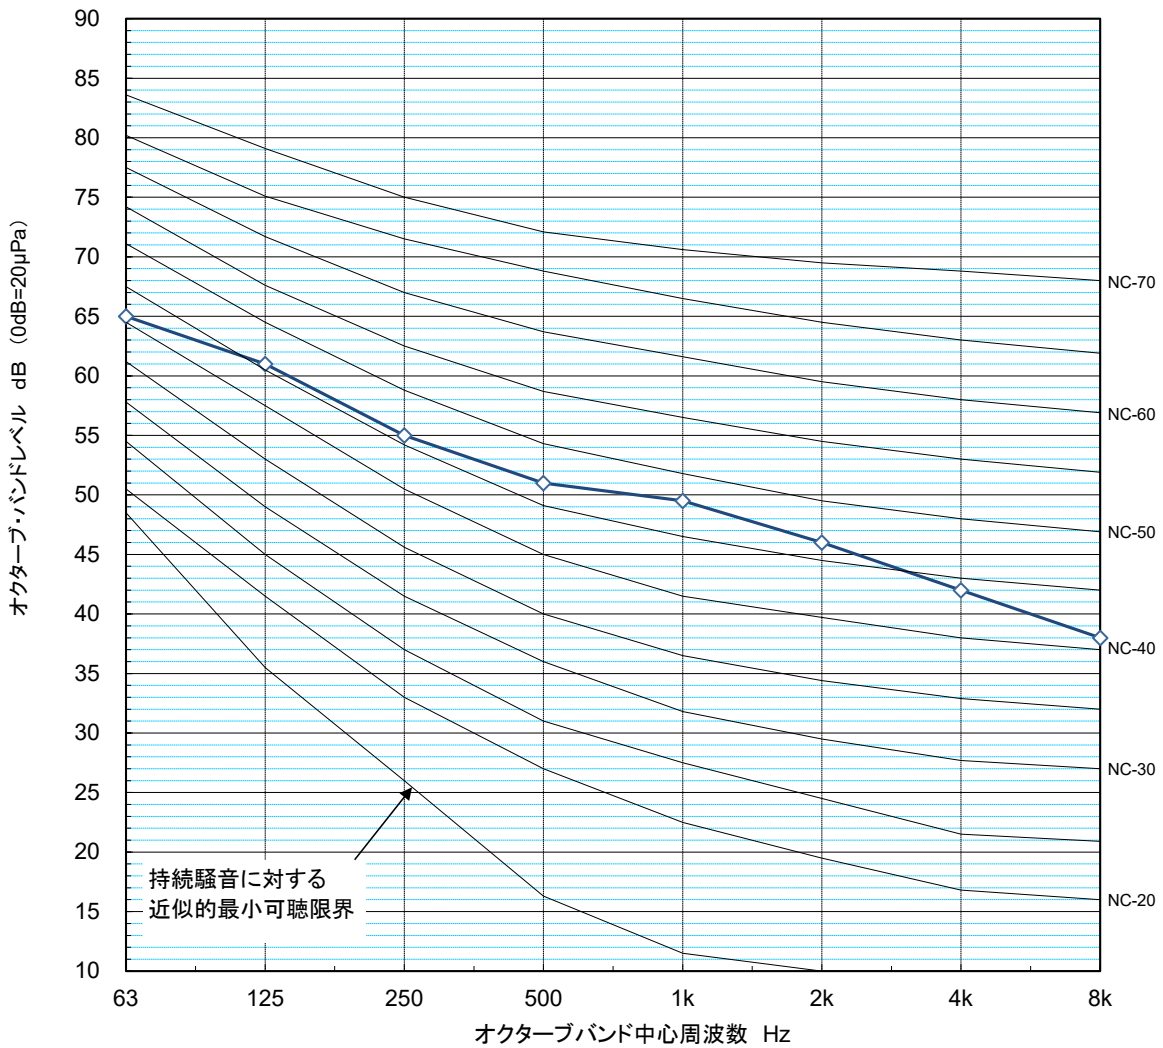

三菱電機株式会社	作成日	2020/01/10	仕様書番号	WYNB1-4900	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---