


騒音分析表

PF-RP280BA16

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)		

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	60.0	58.5	57.5	53.5	51.0	44.7	43.0	42.0	56.0
弱ノッチ	—□—	55.0	54.0	51.5	47.0	43.0	37.0	33.0	31.0	49.0

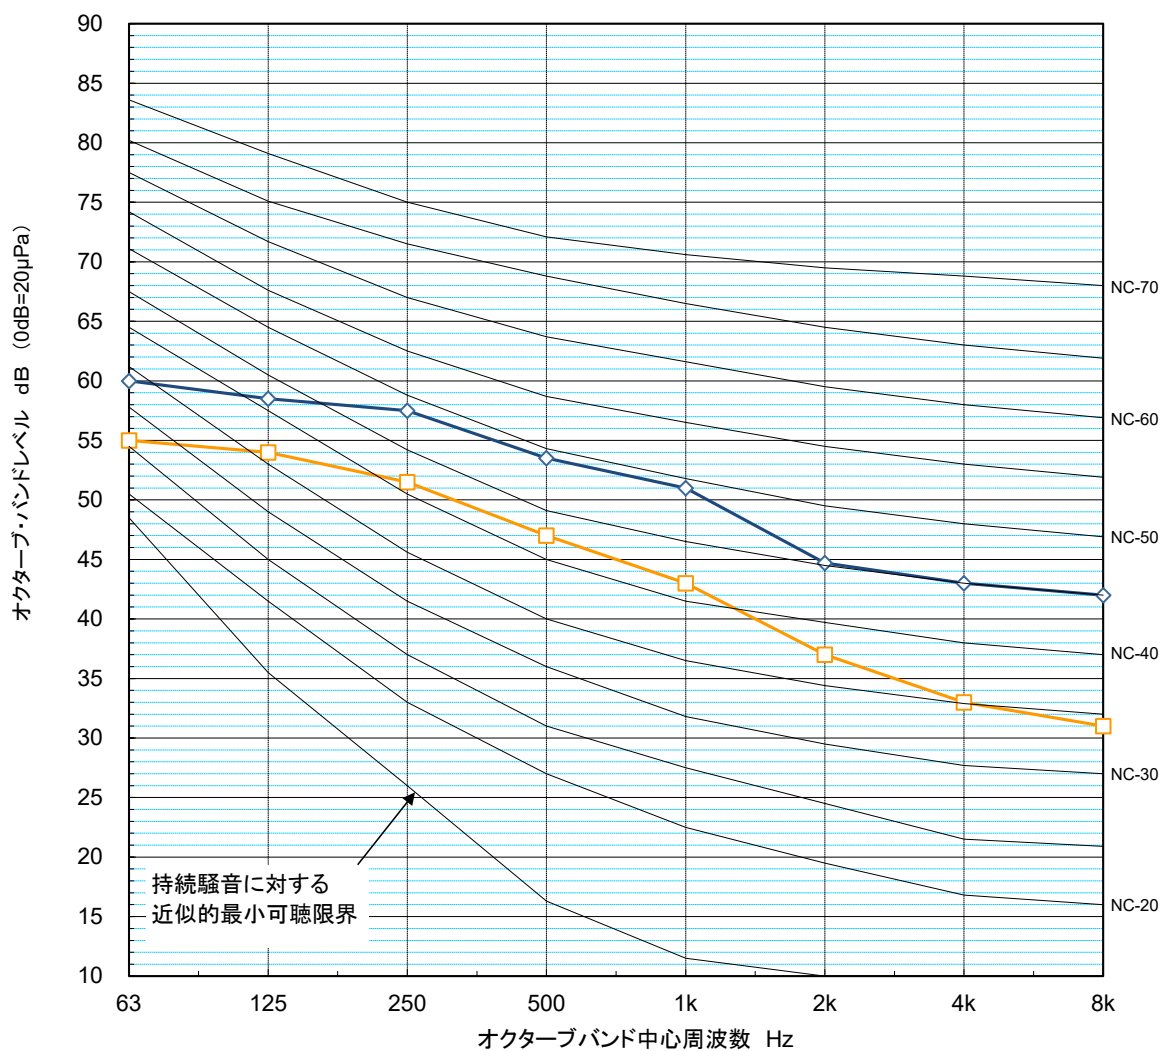

三菱電機株式会社	作成日	2020/01/10	仕様書番号	WYNB1-4902	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---