



騒音分析成績表

PUHY-EP160DMG7(-BS, -BSG)

測定場所:無響音室
計器:B&K

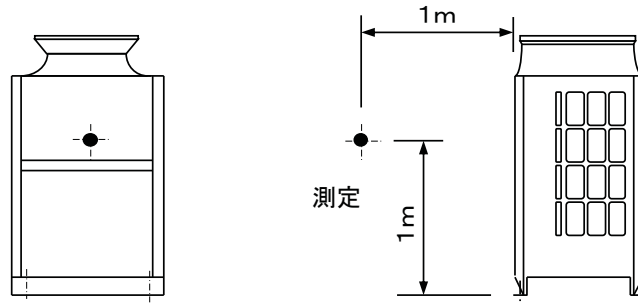

| | | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | A特性 | |
|-----|---------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| 標準 | 50/60Hz | 67.5 | 64.5 | 60.0 | 53.0 | 46.5 | 42.0 | 37.5 | 34.0 | 56.0 | (dB) |
| 低騒音 | 50/60Hz | 56.5 | 56.5 | 49.5 | 43.0 | 41.0 | 30.5 | 25.0 | 29.5 | 47.0 | (dB) |

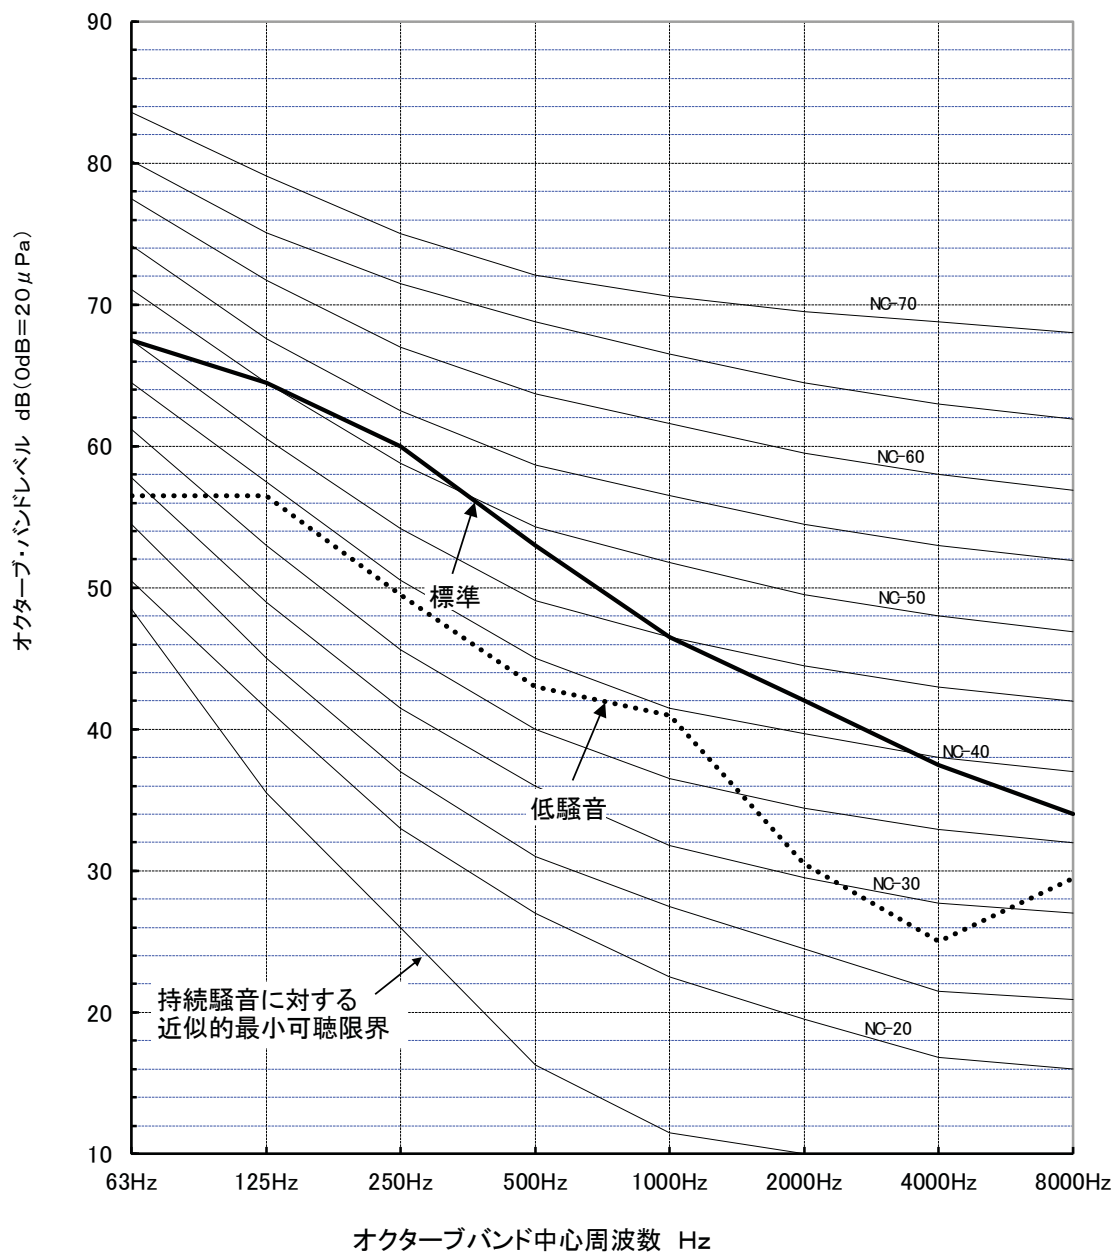

| | | | | | | |
|----------|-----|----------|-------|------------|----|---|
| 三菱電機株式会社 | 作成日 | 20-06-04 | 仕様書番号 | WYNB1-5244 | 副番 | * |
|----------|-----|----------|-------|------------|----|---|