


冷房配管長補正線図(室内外高低差含む)
適用機種:PCHV-P・DME3

●P140形

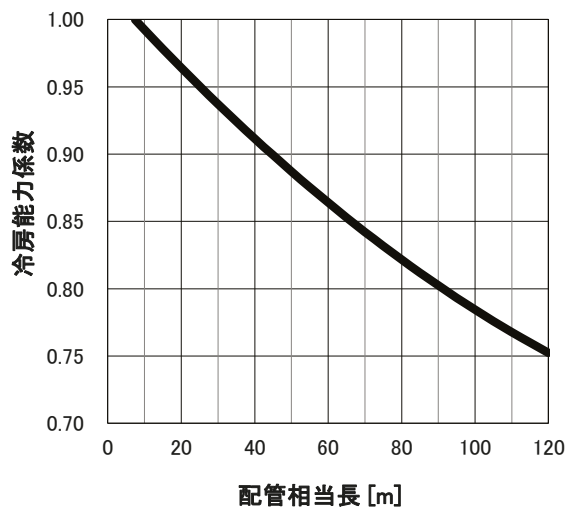

[配管相当長の求め方]
・P140形

$$\text{相当長} = (\text{室内ユニットまでの配管実長}) + (0.30 \times \text{配管途中のベンド数}) \text{ m}$$