


冷房配管長補正線図(室内外高低差含む)


適用機種:PCHV(X)-P・DME3

●P280形

・外気温度0°Cを超えるとき、または室外ユニットが上の場合

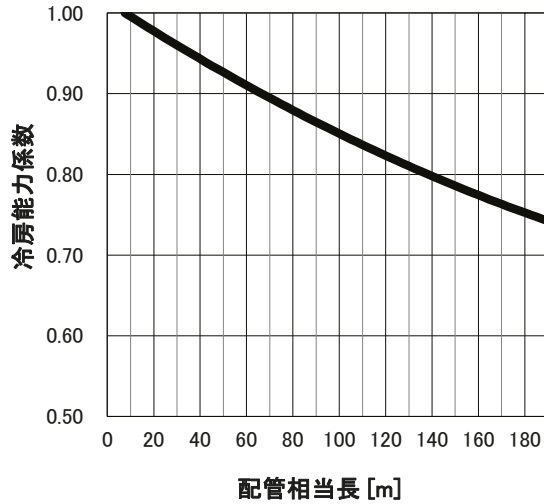

・外気温度0°C以下の時かつ、室外ユニットが下の場合

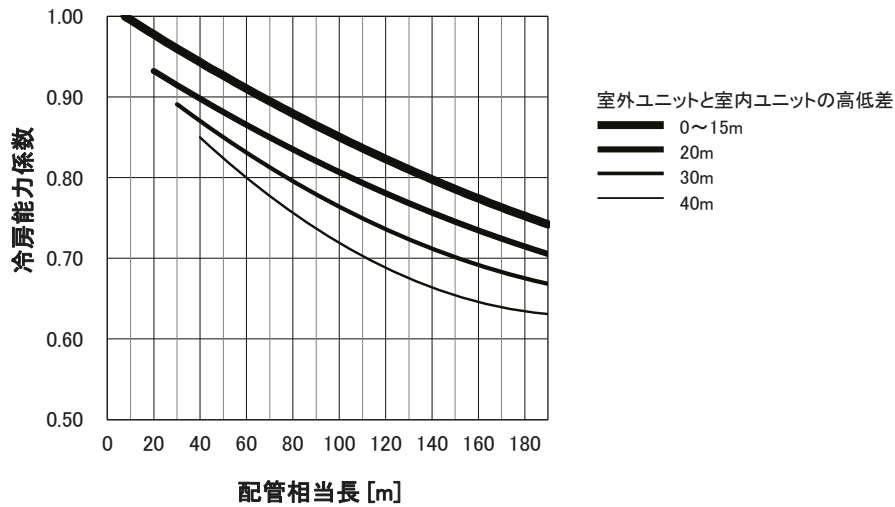

[配管相当長の求め方]

・P280形

相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.42 × 配管途中のベンド数) m