


冷房配管長補正線図(室内外高低差含む)


適用機種:PCHV(X,D)-P・DME3

●P450形

・外気温度0℃を超えるとき、または室外ユニットが上の場合

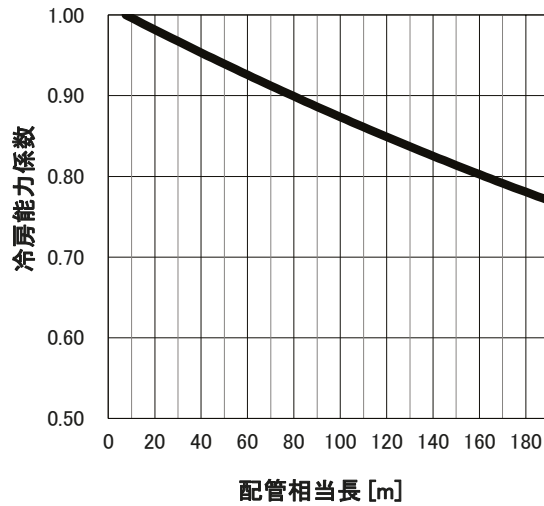

・外気温度0℃以下の時かつ、室外ユニットが下の場合

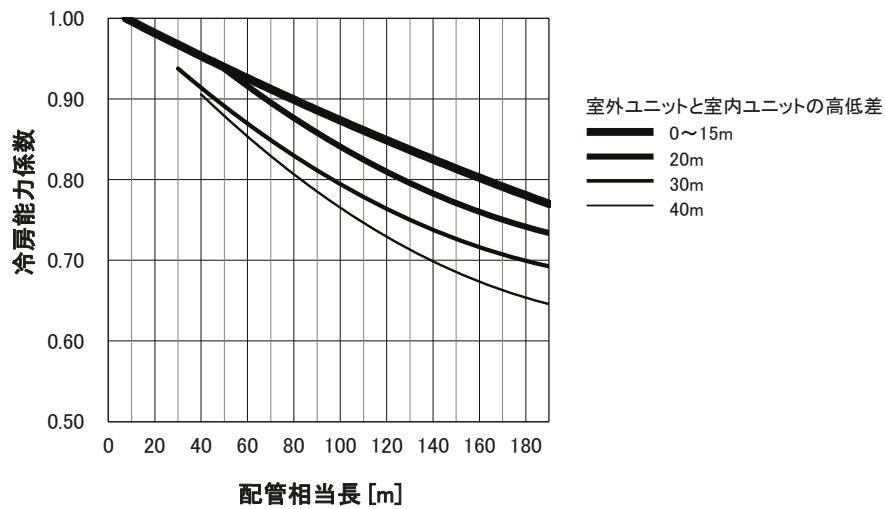

[配管相当長の求め方]

・P450形

相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.50 × 配管途中のベンド数) m