


冷房配管長補正線図(室内外高低差含む)


適用機種:PCHV(X,D,T)-P・DME3

●P560形

・外気温度0°Cを超えるとき、または室外ユニットが上の場合

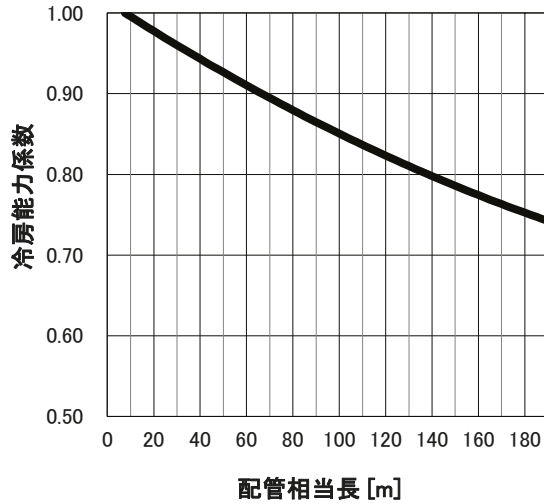

・外気温度0°C以下の時かつ、室外ユニットが下の場合

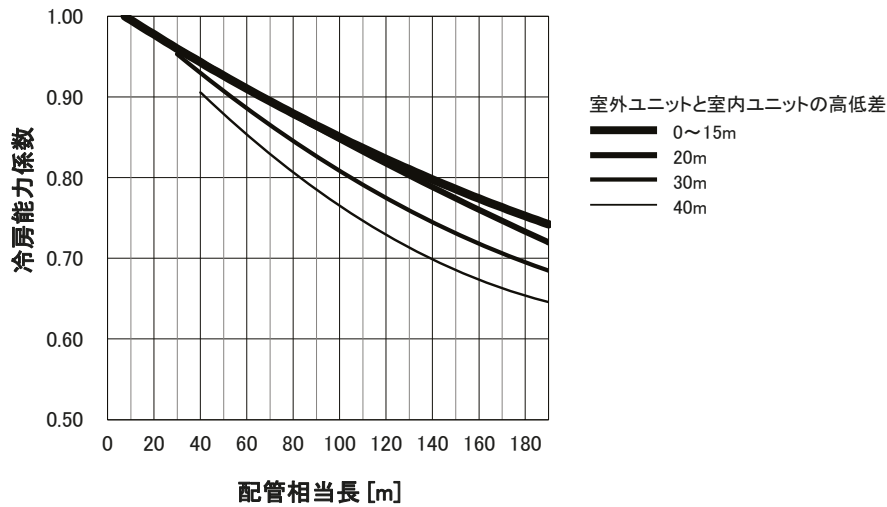

[配管相当長の求め方]

・P560形

$$\text{相当長} = (\text{室内ユニットまでの配管実長}) + (0.50 \times \text{配管途中のバンド数}) \text{ m}$$