



## 暖房配管長補正線図(室内外高低差含む)

適用機種:PCHV(X,D,T)-P・DME3

### ●P450形

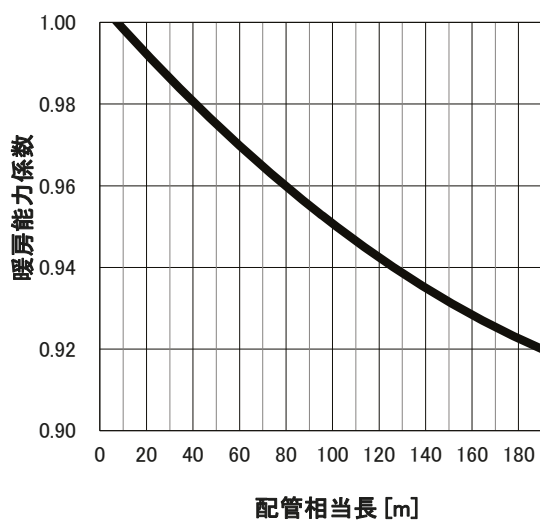

### ●P560形

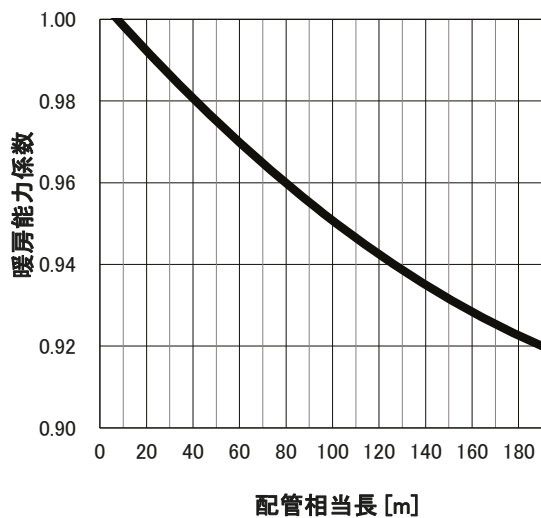

#### [配管相当長の求め方]

・P450形

相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.50 × 配管途中のベンド数) m

・P560形

相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.50 × 配管途中のベンド数) m