



暖房配管長補正線図(室内外高低差含む)
 適用機種:PFHV-P・DME3(-F), PFTV-P・DME3

●P224形/P265-F形

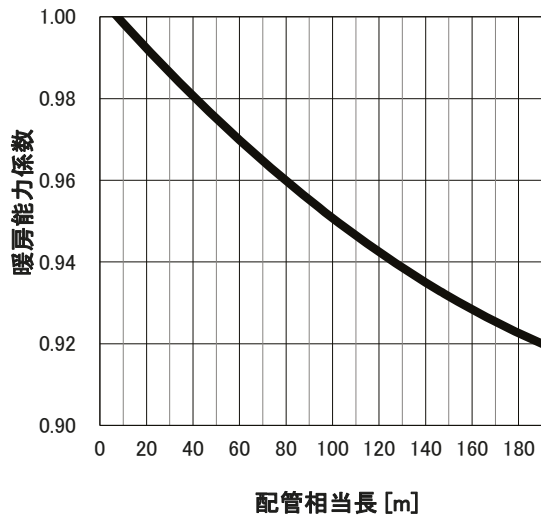

●P280形/P335-F形

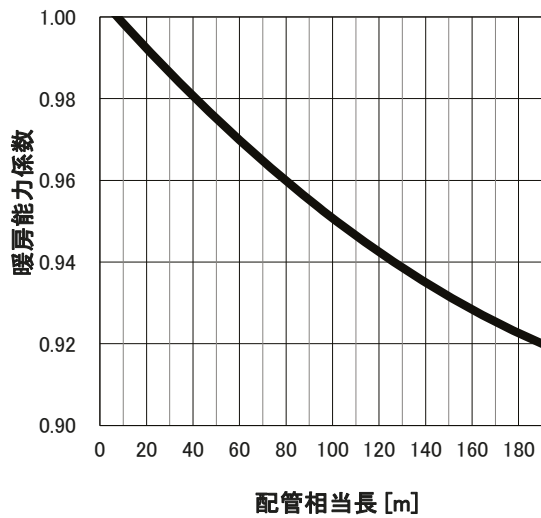

[配管相当長の求め方]

- ・P224形/P265-F形 相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.35 × 配管途中のベンド数) m
- ・P280形/P335-F形 相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.42 × 配管途中のベンド数) m