



暖房配管長補正線図(室内外高低差含む)
適用機種:PFHV-P・DME3(-F), PFTV-P・DME3

●P450形/P530-F形

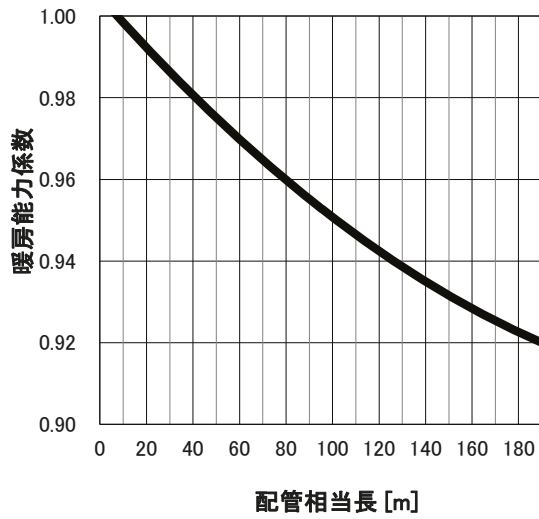

●P560形/P670-F形

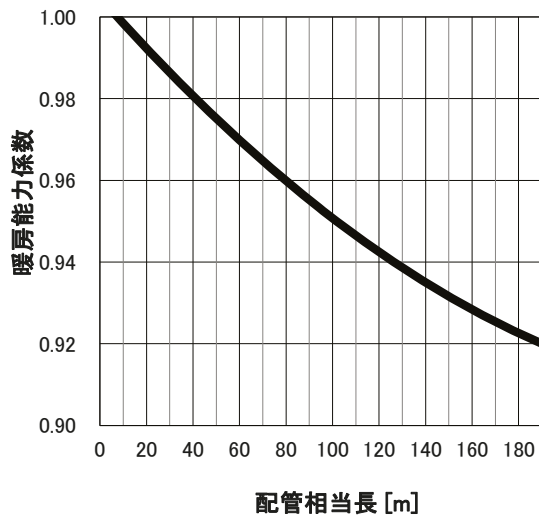

[配管相当長の求め方]

- ・P450形/P530-F形 相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.50 × 配管途中のベンド数) m
- ・P560形/P670-F形 相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.50 × 配管途中のベンド数) m