



### 騒音分析成績表

測定場所:無響音室  
計器:B&K

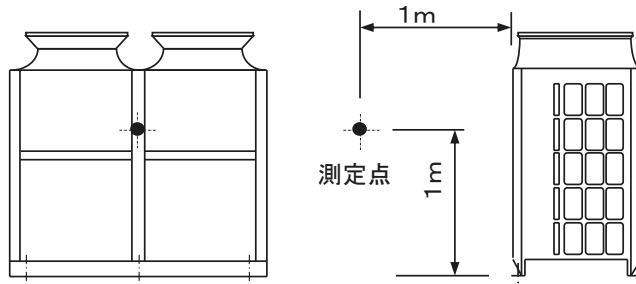

|     |         | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | A特性       |
|-----|---------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 標準  | 50/60Hz | 70.5 | 64.5  | 59.0  | 55.0  | 50.5   | 51.5   | 44.5   | 34.5   | 58.5 (dB) |
| 低騒音 | 50/60Hz | 65.0 | 56.5  | 51.0  | 47.0  | 43.5   | 42.0   | 37.0   | 30.0   | 50.5 (dB) |

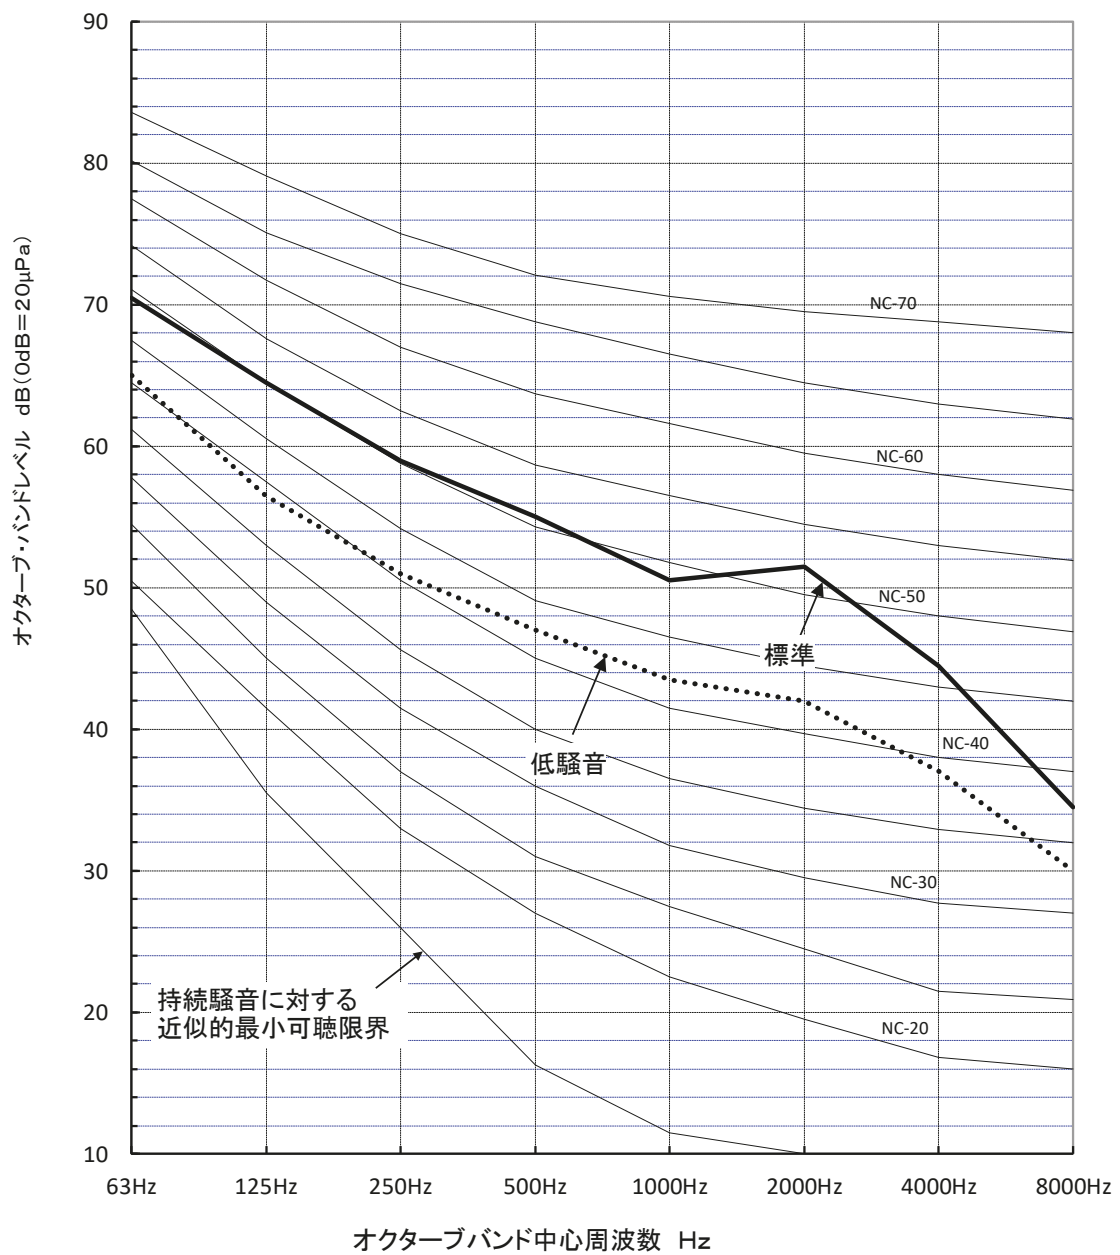

|          |     |          |       |            |    |   |
|----------|-----|----------|-------|------------|----|---|
| 三菱電機株式会社 | 作成日 | 22-04-22 | 仕様書番号 | WYNB1-5984 | 副番 | * |
|----------|-----|----------|-------|------------|----|---|