


騒音分析表

PLFY-P28LMG9

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V (50/60Hz)	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	38.0	35.0	32.5	30.5	24.5	17.5	13.5	11.5	31
中1ノッチ	—□—	35.5	34.5	32.0	29.5	23.0	16.0	12.0	11.5	30
中2ノッチ	—○—	33.0	32.5	30.0	27.5	21.0	13.0	11.5	11.0	28
弱ノッチ	—△—	30.5	30.0	28.0	24.0	16.0	10.5	11.0	11.0	25

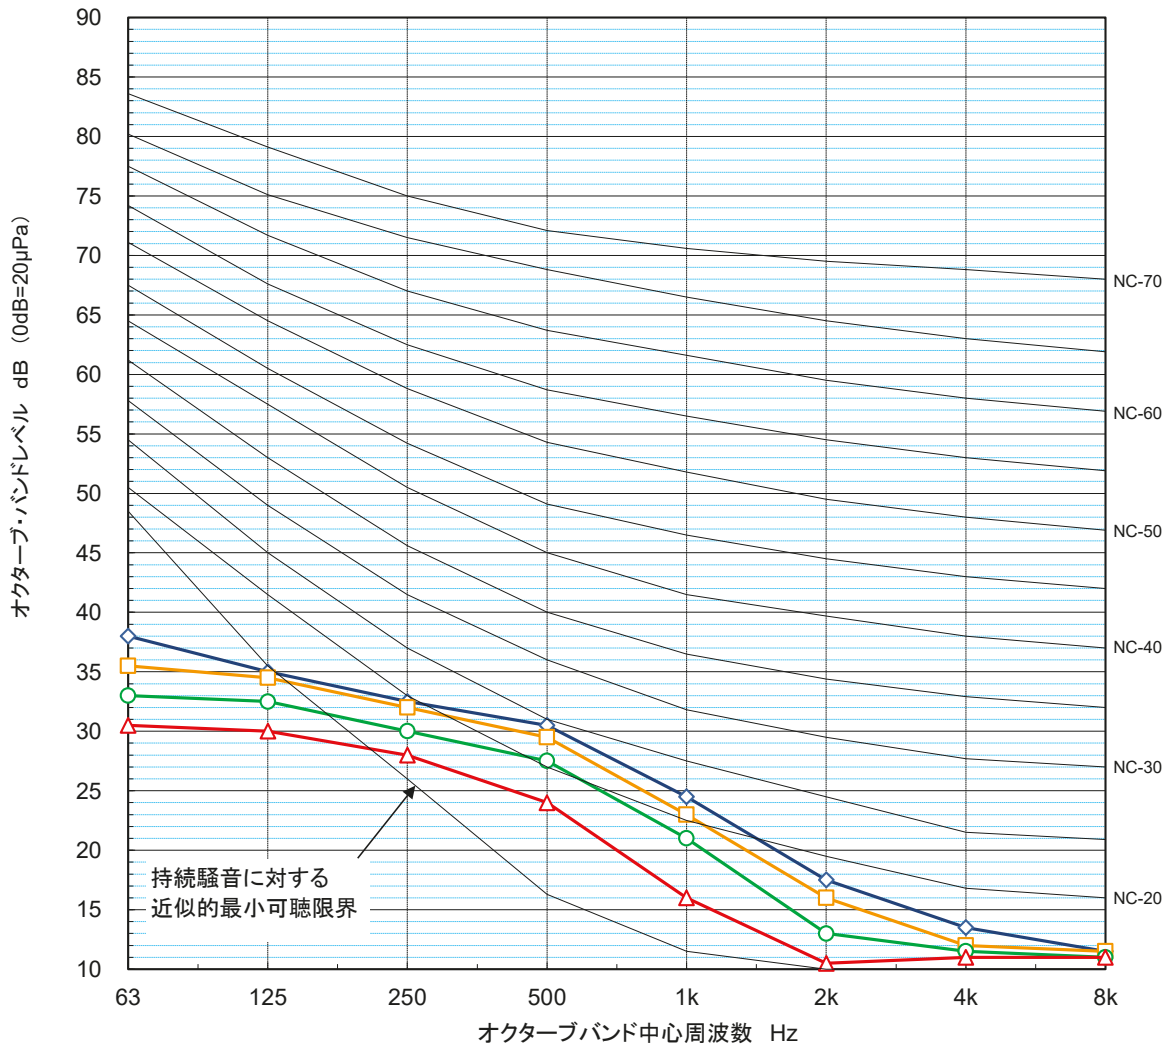

三菱電機株式会社	作成日	2022/6/17	仕様書番号	WYNB1-6103	副番	-
----------	-----	-----------	-------	------------	----	---