


騒音分析表

PLFY-P36LMG9

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V (50/60Hz)	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	42.0	36.0	33.0	31.5	25.0	20.0	15.5	12.0	32
中1ノッチ	—□—	38.0	34.5	32.0	31.0	24.0	17.5	13.5	11.5	31
中2ノッチ	—○—	34.0	32.0	30.0	29.5	20.5	14.0	12.0	11.5	28
弱ノッチ	—△—	31.5	30.0	27.0	24.5	16.5	10.5	11.0	10.5	25

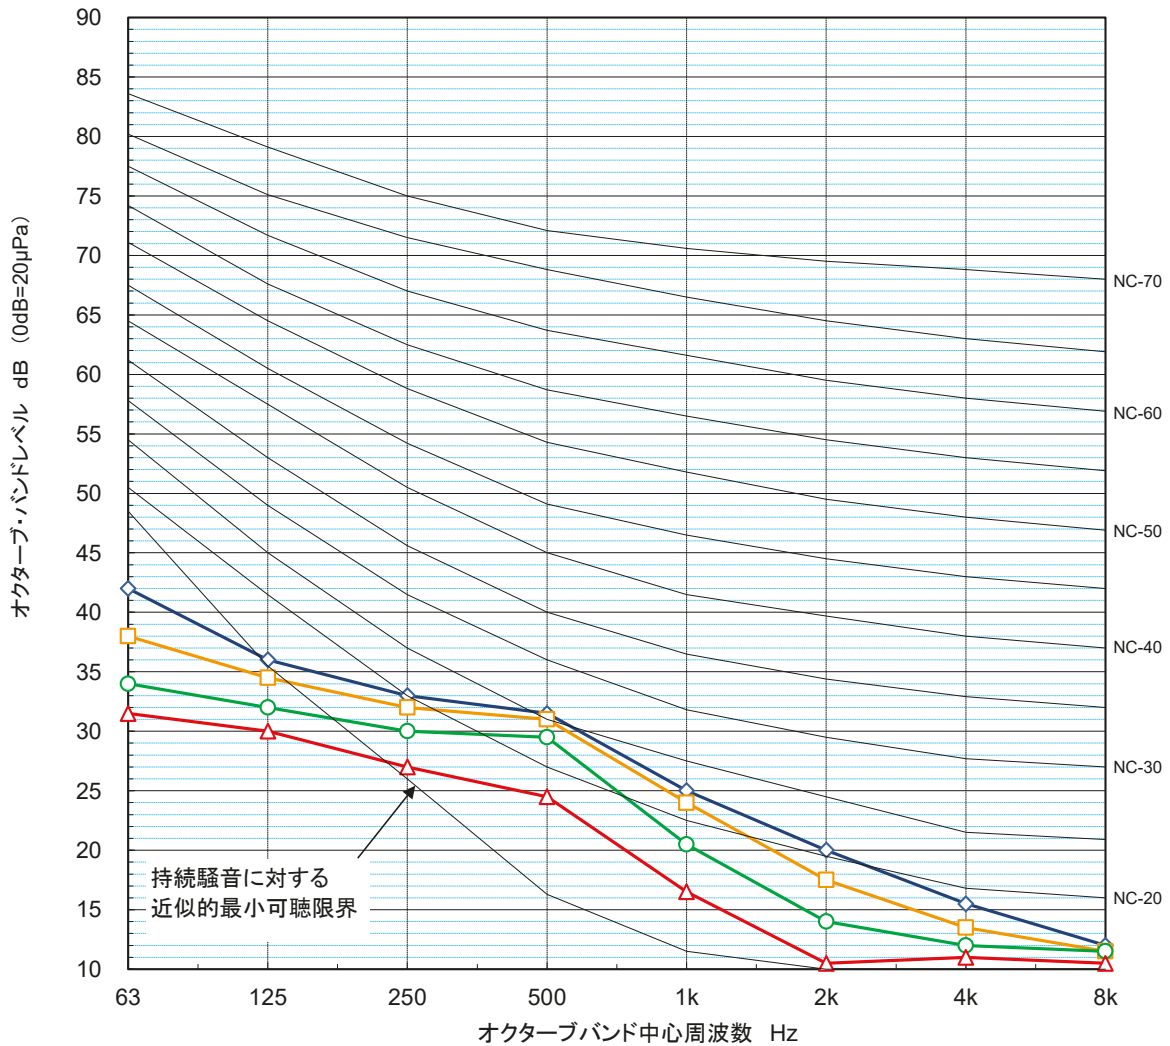

三菱電機株式会社	作成日	2022/6/17	仕様書番号	WYNB1-6103	副番	-
----------	-----	-----------	-------	------------	----	---