


# 騒音分析表

PLFY-P45LMG9

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V (50/60Hz)	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	42.0	40.0	35.0	33.5	27.0	21.5	15.5	12.0	34
中1ノッチ	—□—	41.0	38.0	34.5	32.5	26.0	19.5	14.0	11.5	33
中2ノッチ	—○—	37.0	36.0	32.5	30.5	24.0	17.5	12.0	11.5	31
弱ノッチ	—△—	33.0	31.5	29.0	26.5	20.0	11.0	11.0	10.5	27

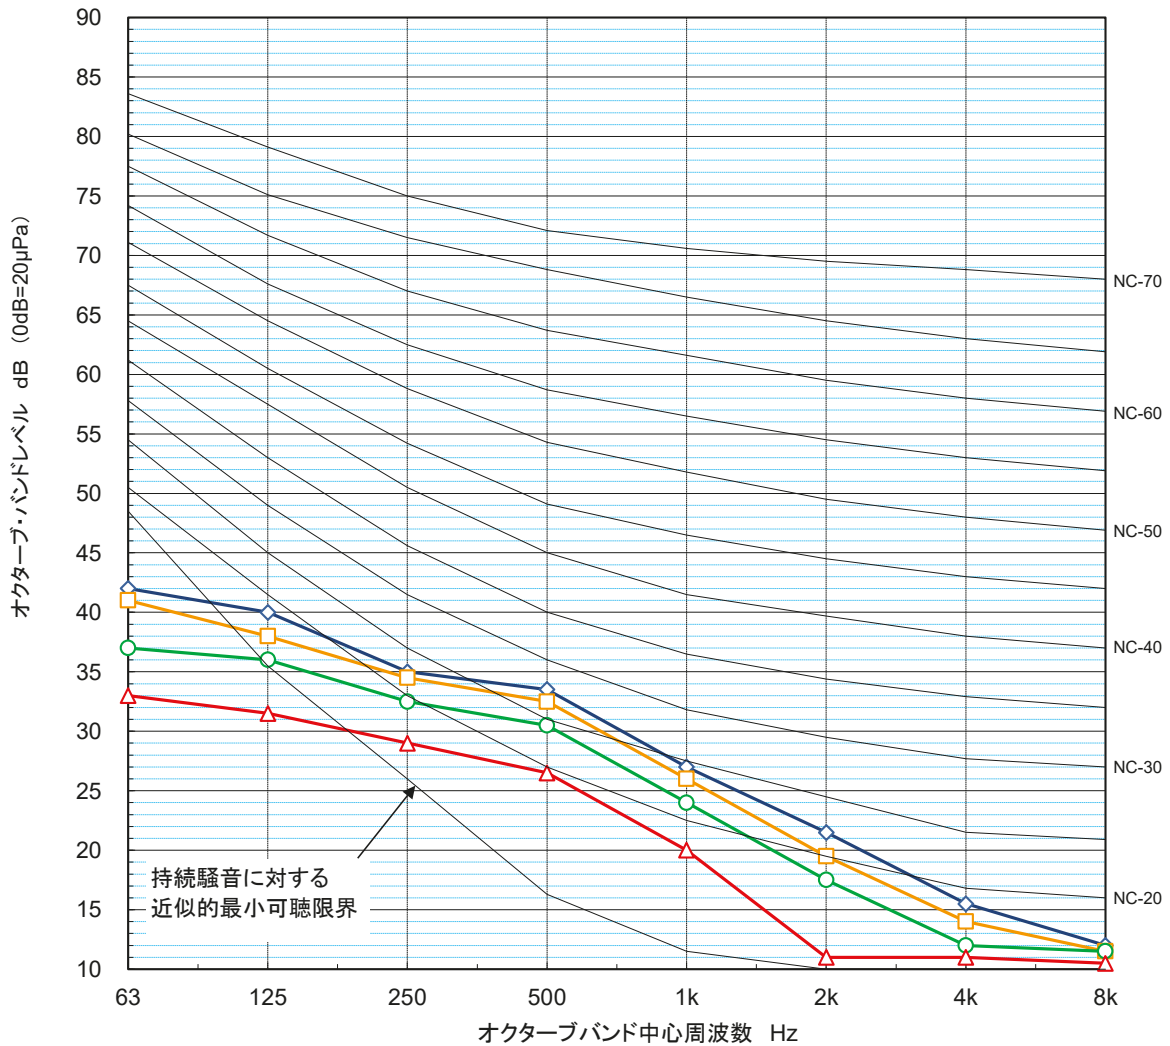

三菱電機株式会社	作成日	2022/6/17	仕様書番号	WYNB1-6103	副番	-
----------	-----	-----------	-------	------------	----	---