


# 騒音分析表

PLFY-P56LMG9

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V (50/60Hz)	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	46.0	42.0	38.5	34.5	29.5	22.0	18.0	11.0	36
中1ノッチ	—□—	45.0	41.0	37.5	33.5	28.5	20.5	14.0	10.5	35
中2ノッチ	—○—	41.0	39.0	34.5	30.5	25.5	16.5	12.0	10.5	32
弱ノッチ	—△—	36.5	36.0	32.0	27.5	22.0	12.5	10.5	10.5	29

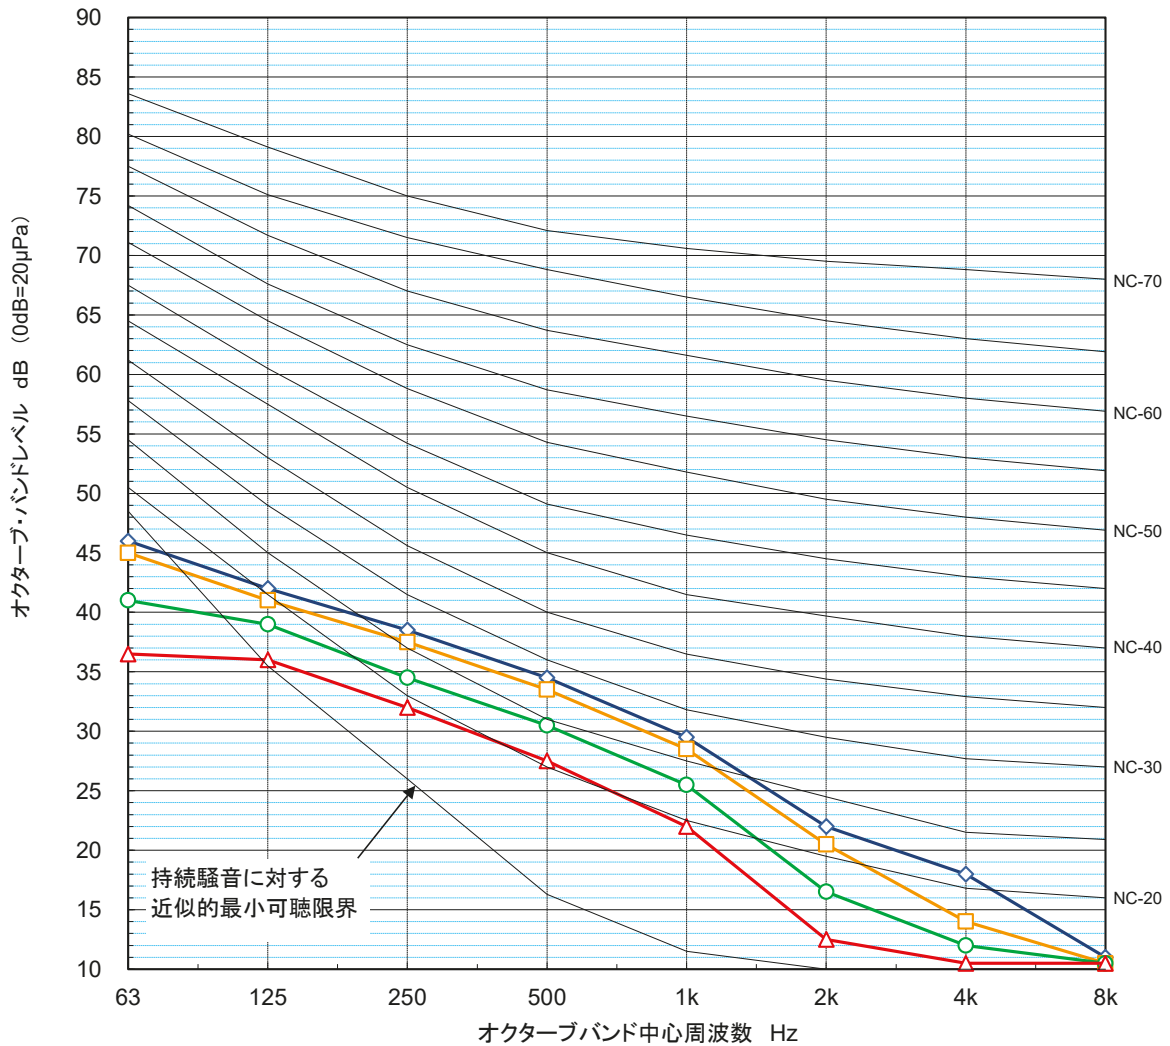

三菱電機株式会社	作成日	2022/6/17	仕様書番号	WYNB1-6103	副番	-
----------	-----	-----------	-------	------------	----	---