


# 騒音分析表

PLFY-P80LMG9

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V (50/60Hz)	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	44.5	43.5	40.0	37.0	32.0	24.0	15.0	12.0	38
中1ノッチ	—□—	42.0	41.0	38.0	35.0	30.0	21.5	12.0	11.0	36
中2ノッチ	—○—	41.0	38.0	36.5	31.5	26.0	17.5	11.0	11.0	33
弱ノッチ	—△—	40.5	35.0	33.0	29.0	22.5	13.5	10.5	10.5	30

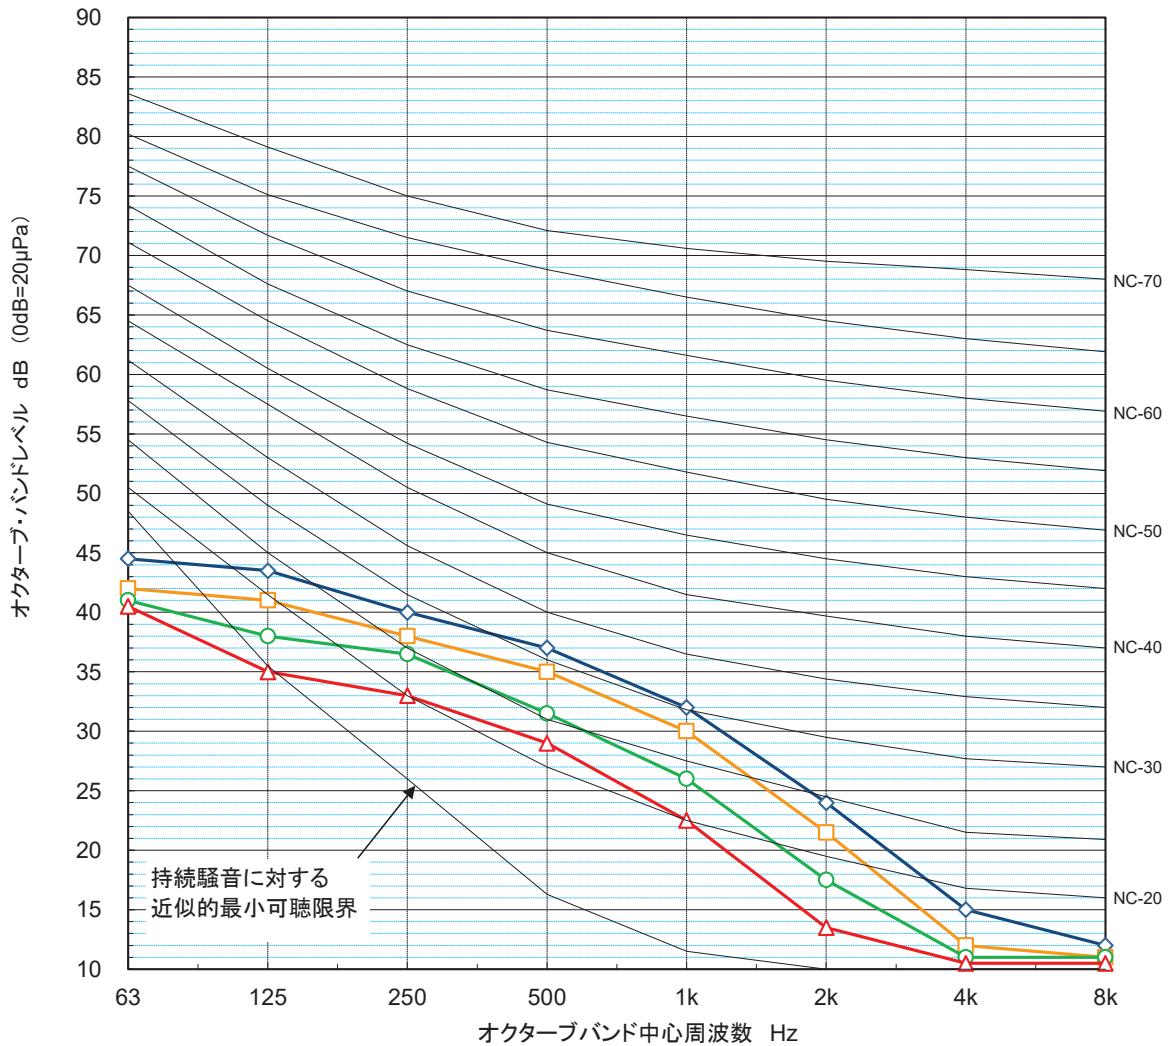

三菱電機株式会社	作成日	2022/6/17	仕様書番号	WYNB1-6103	副番	-
----------	-----	-----------	-------	------------	----	---