


# 騒音分析表

PLFY-P90LMG9

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V (50/60Hz)	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	47.0	46.0	42.0	38.5	34.5	26.0	18.0	13.0	40
中1ノッチ	—□—	43.5	42.5	41.0	36.5	32.0	23.5	14.5	11.5	38
中2ノッチ	—○—	40.5	40.0	37.5	34.0	28.5	21.5	11.5	10.5	35
弱ノッチ	—△—	39.0	38.0	34.0	29.5	24.0	15.0	10.5	10.0	31

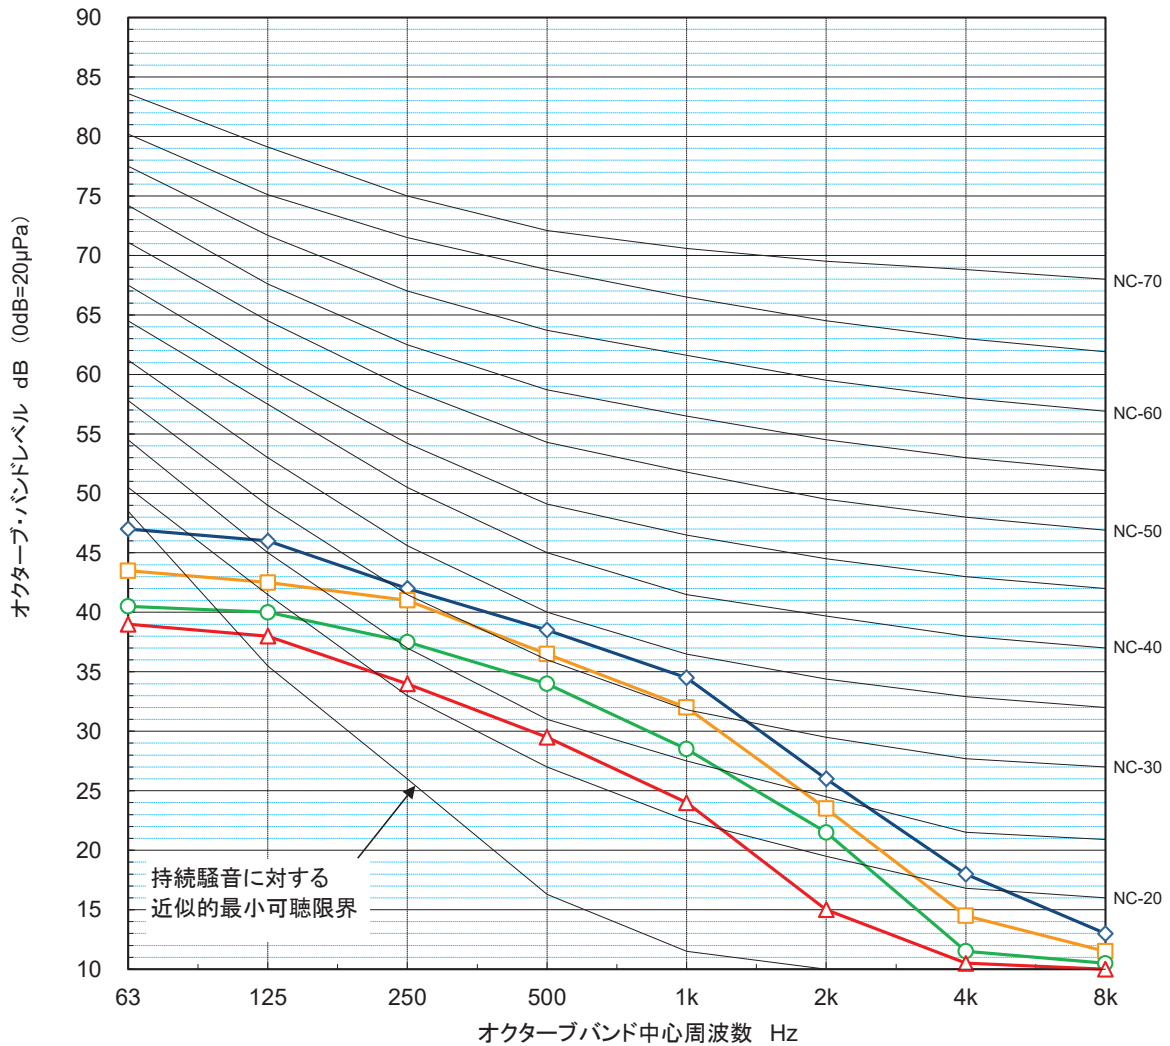

三菱電機株式会社	作成日	2022/6/17	仕様書番号	WYNB1-6103	副番	-
----------	-----	-----------	-------	------------	----	---