


# 騒音分析表

PLFY-P140LMG9

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V (50/60Hz)	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	51.0	54.5	51.5	47.0	43.5	36.0	31.0	22.5	49
中1ノッチ	—□—	49.5	52.5	49.5	45.0	41.5	33.5	27.5	19.0	47
中2ノッチ	—○—	49.5	48.0	46.5	42.0	38.5	32.0	23.5	15.0	44
弱ノッチ	—△—	46.0	45.0	44.0	39.0	35.5	28.0	20.0	12.5	41

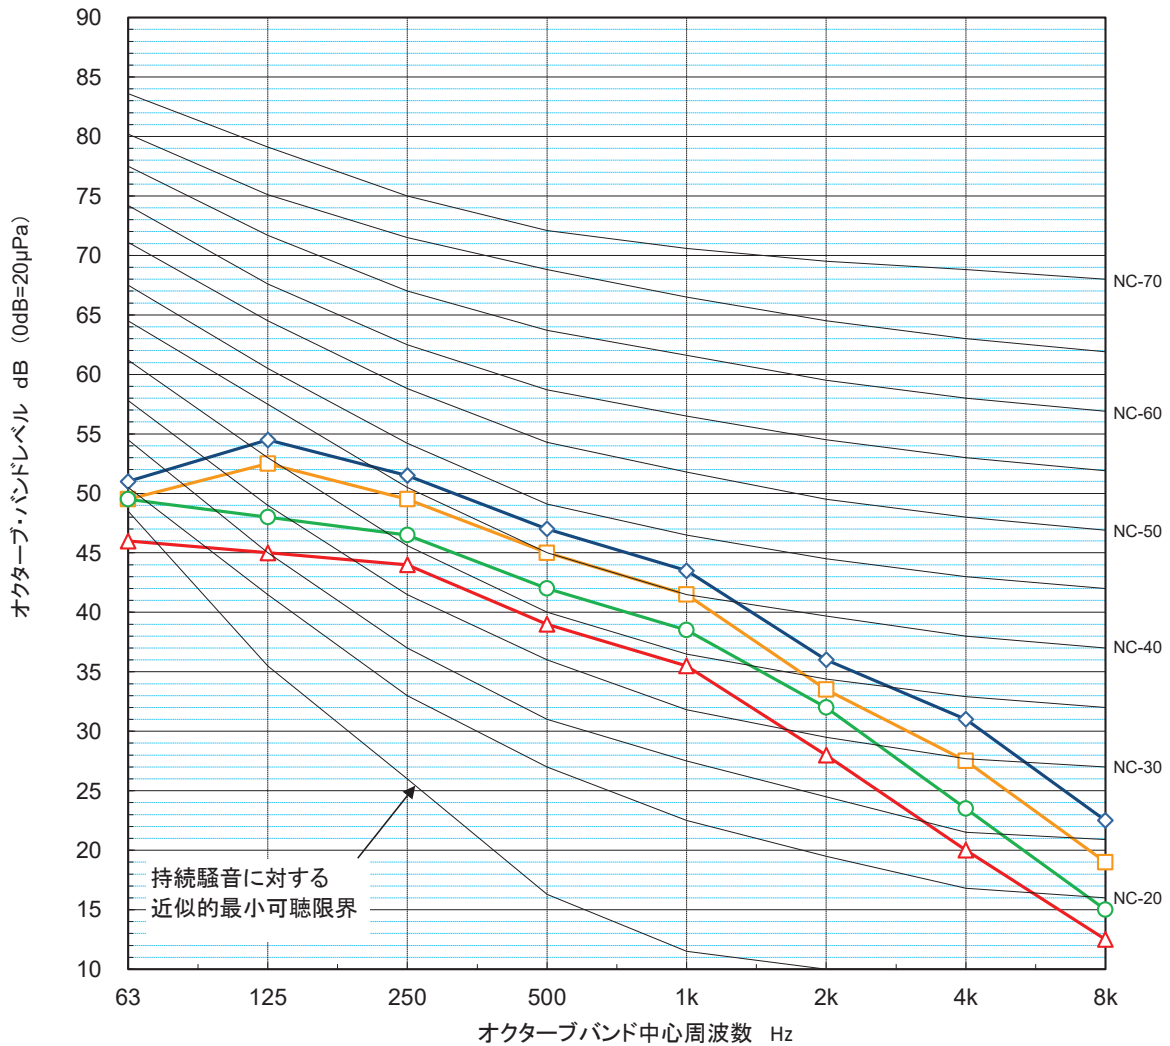

三菱電機株式会社	作成日	2022/6/17	仕様書番号	WYNB1-6103	副番	-
----------	-----	-----------	-------	------------	----	---