
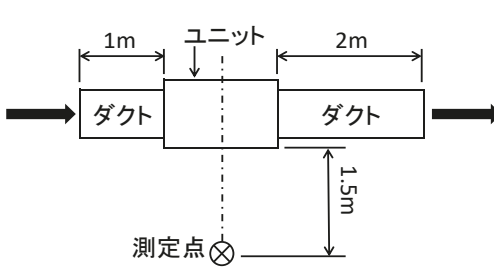


騒音分析表

PEFY-P280MG9

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V (50/60Hz) 機外静圧: 100Pa	


条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	58.0	54.0	45.5	46.5	43.0	37.0	33.0	25.0	48

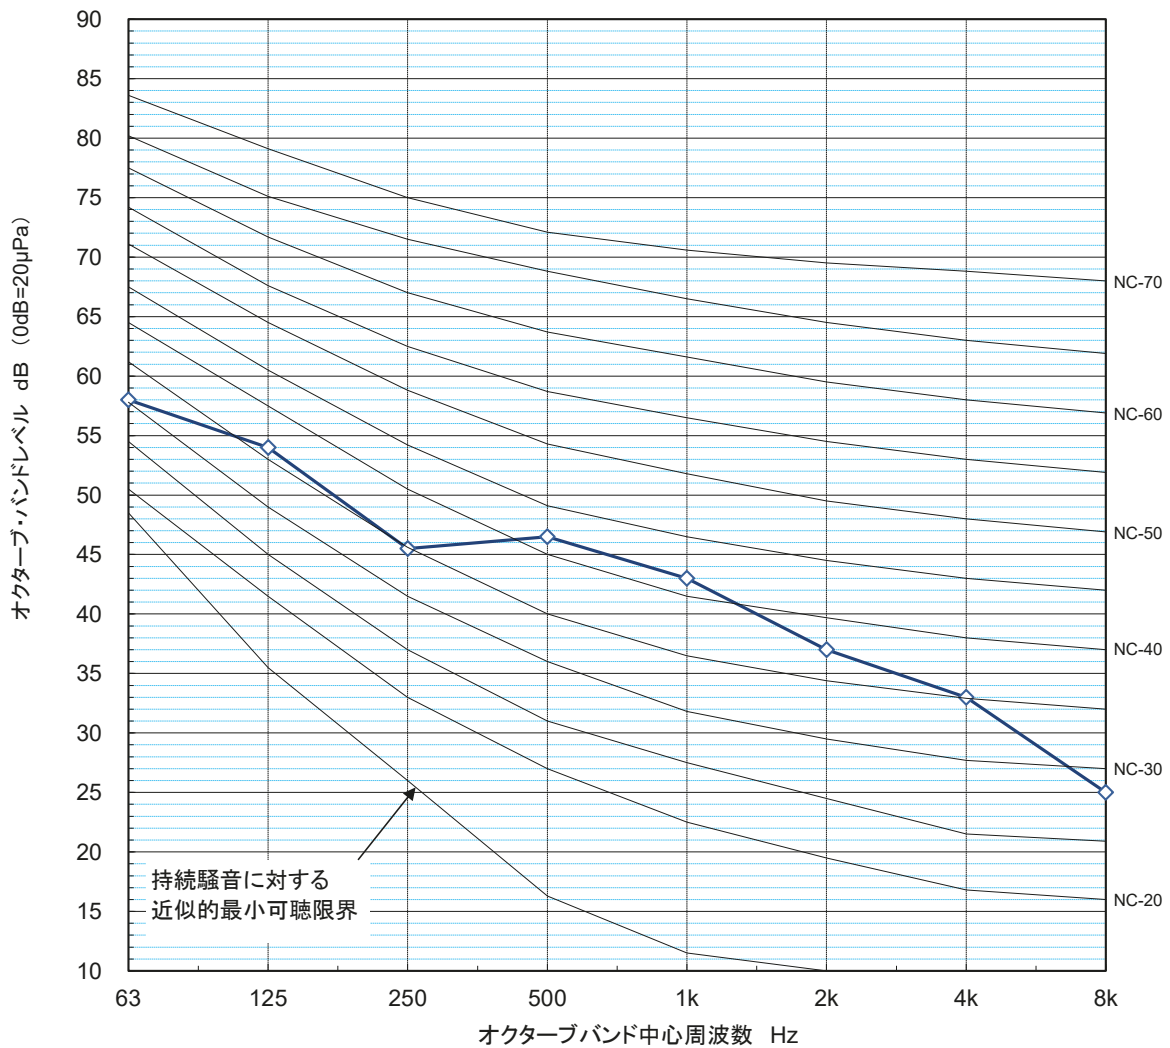


三菱電機株式会社	作成日	2022-08-17	仕様書番号	WYNB1-6115	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---

騒音分析表

PEFY-P280MG9

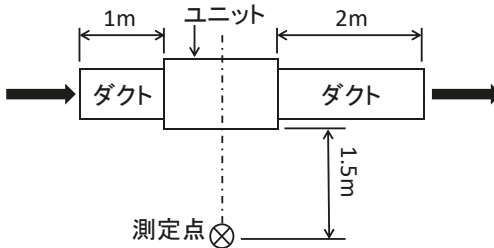区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V (50/60Hz) 機外静圧: 200Pa	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	59.0	57.0	48.0	47.5	45.0	40.0	35.0	28.0	50

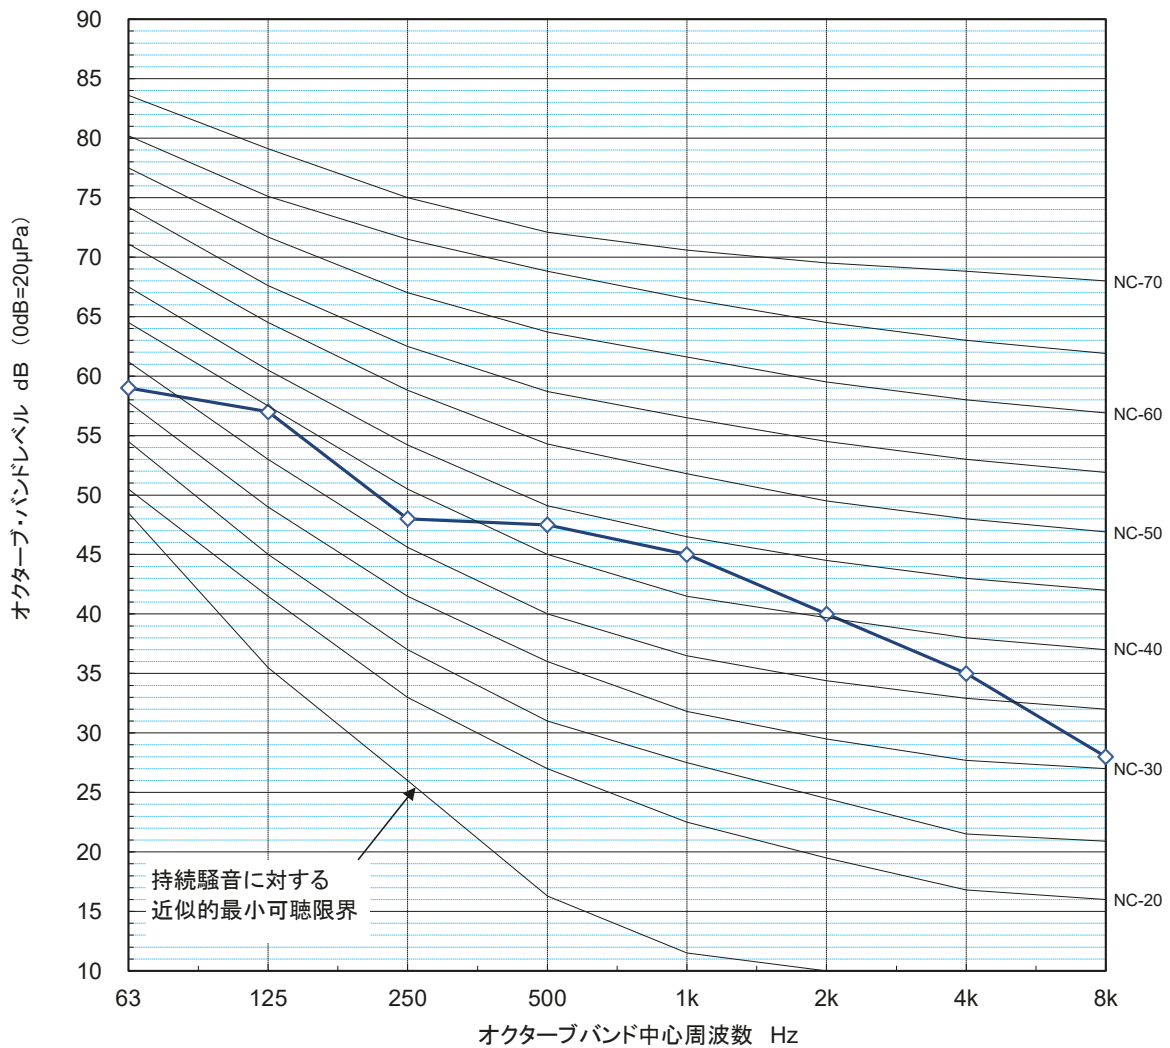

三菱電機株式会社	作成日	2022-08-17	仕様書番号	WYNB1-6115	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---