
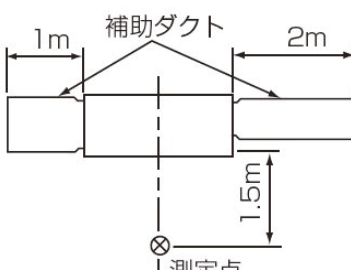


騒音分析表

PEFY-P112,140MG9-F

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V(50/60Hz) 機外静圧: 下記条件参照	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
60Pa	—◇—	40.0	35.5	25.5	21.5	19.0	15.5	13.5	13.5	26
130Pa	—□—	50.0	46.5	37.0	31.5	28.5	24.0	21.5	18.0	36
200Pa	—○—	55.0	51.0	42.0	36.5	33.5	30.0	27.0	23.5	41

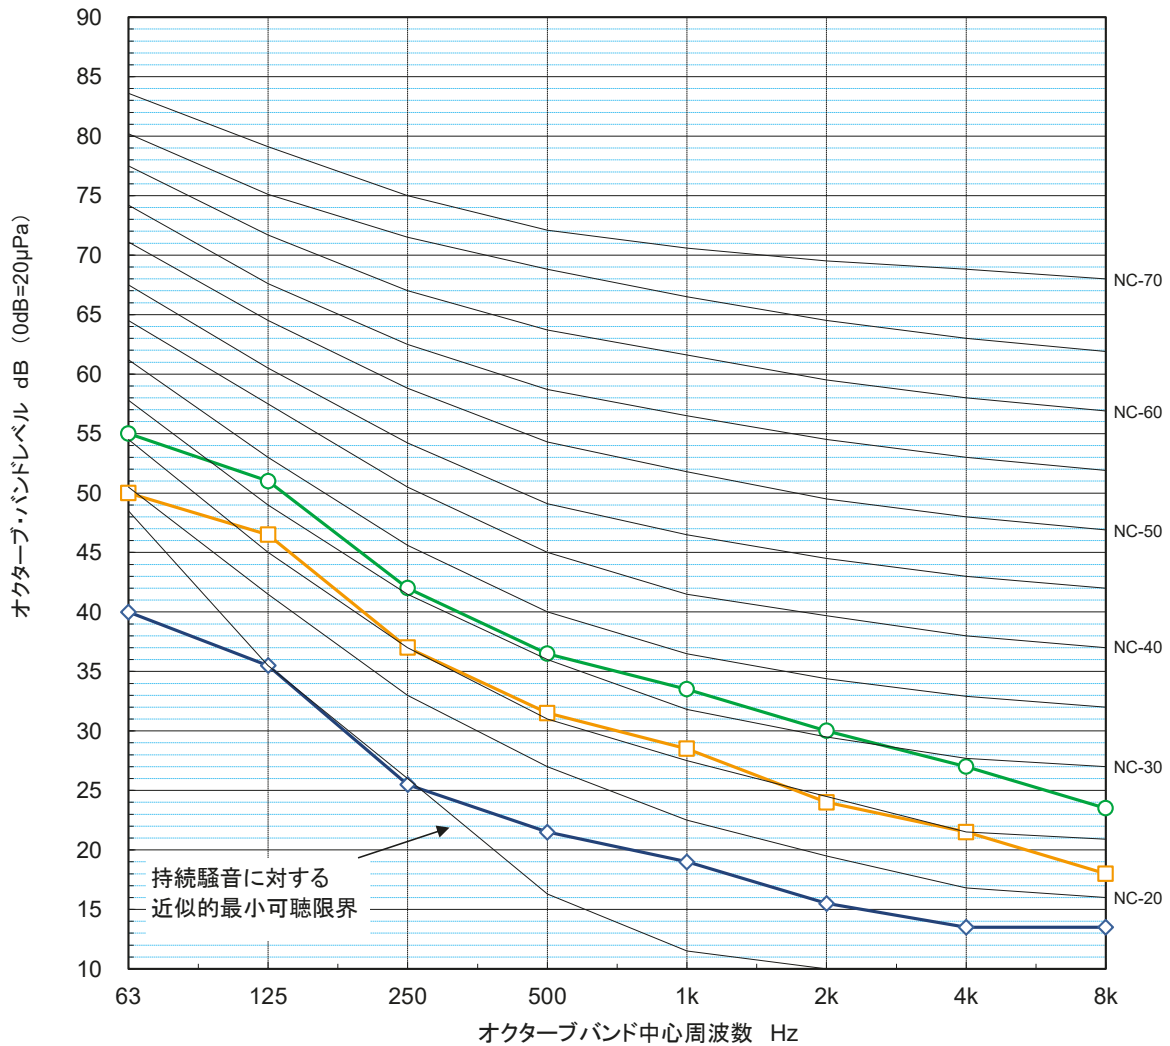

三菱電機株式会社	作成日	2022-08-18	仕様書番号	WYNB1-6120	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---