


騒音分析表

PEFY-P224MG9-F

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V(50/60Hz) 機外静圧: 下記条件参照	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
120Pa	—◇—	53.0	48.0	39.0	31.0	29.0	24.0	19.0	14.0	37
200Pa	—□—	59.5	53.0	43.0	35.5	34.0	30.0	26.0	21.0	42

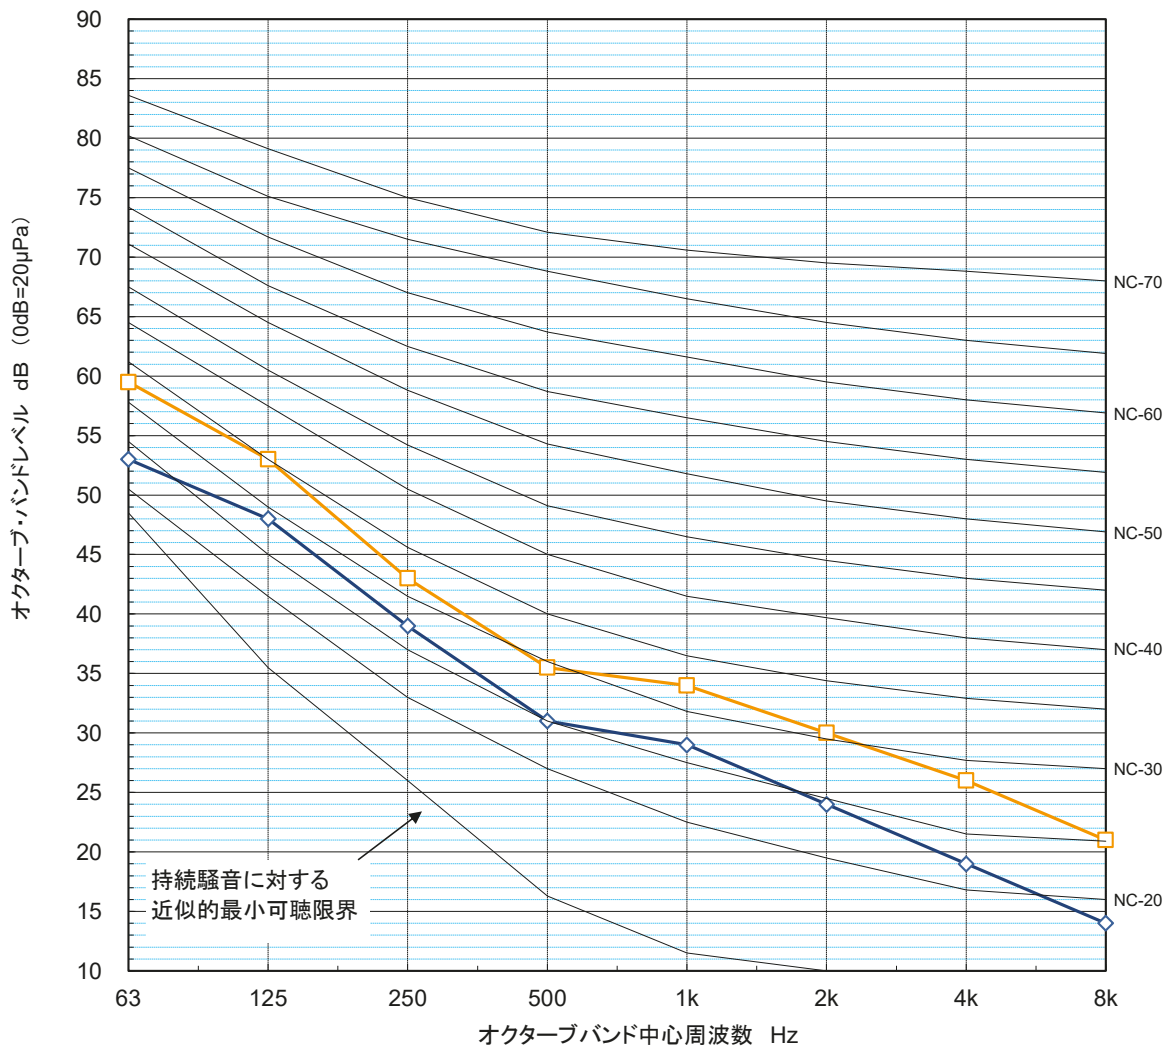

三菱電機株式会社	作成日	2022-08-18	仕様書番号	WYNB1-6120	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---