
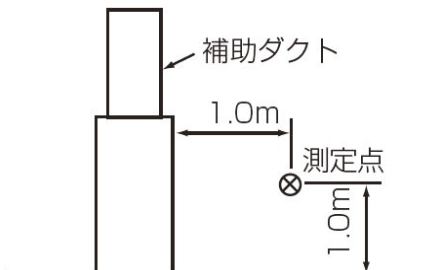


騒音分析表

PFFY-P140RMG9

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V 機外静圧: 200Pa(50Hz) 250Pa(60Hz)	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
50Hz	—◇—	57.0	58.0	52.0	47.0	43.0	33.0	27.0	24.0	49
60Hz	—□—	59.0	60.0	53.0	48.0	44.0	34.0	29.0	26.0	50

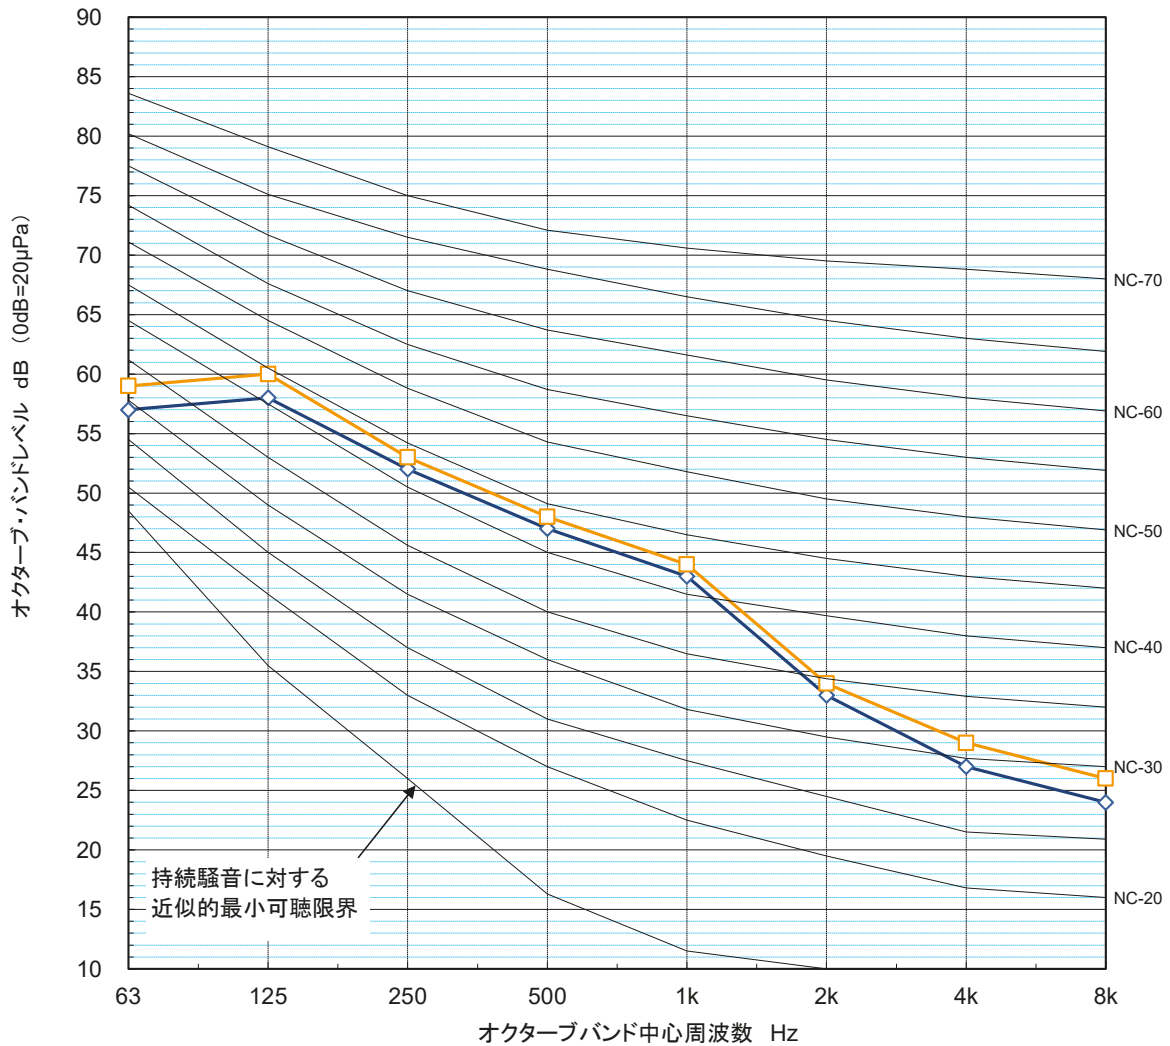

三菱電機株式会社	作成日	2022-08-19	仕様書番号	WYNB1-6126	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---