
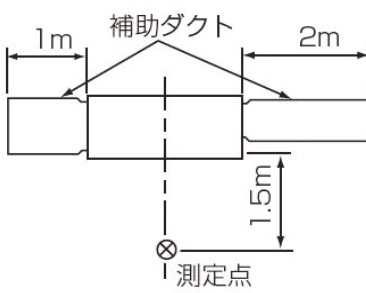


騒音分析表

形名： GE-P1680MG9

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V(50Hz) 機外静圧: 210Pa	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
50Hz	—◇—	56.0	52.5	45.0	40.5	33.5	30.0	28.0	28.0	43

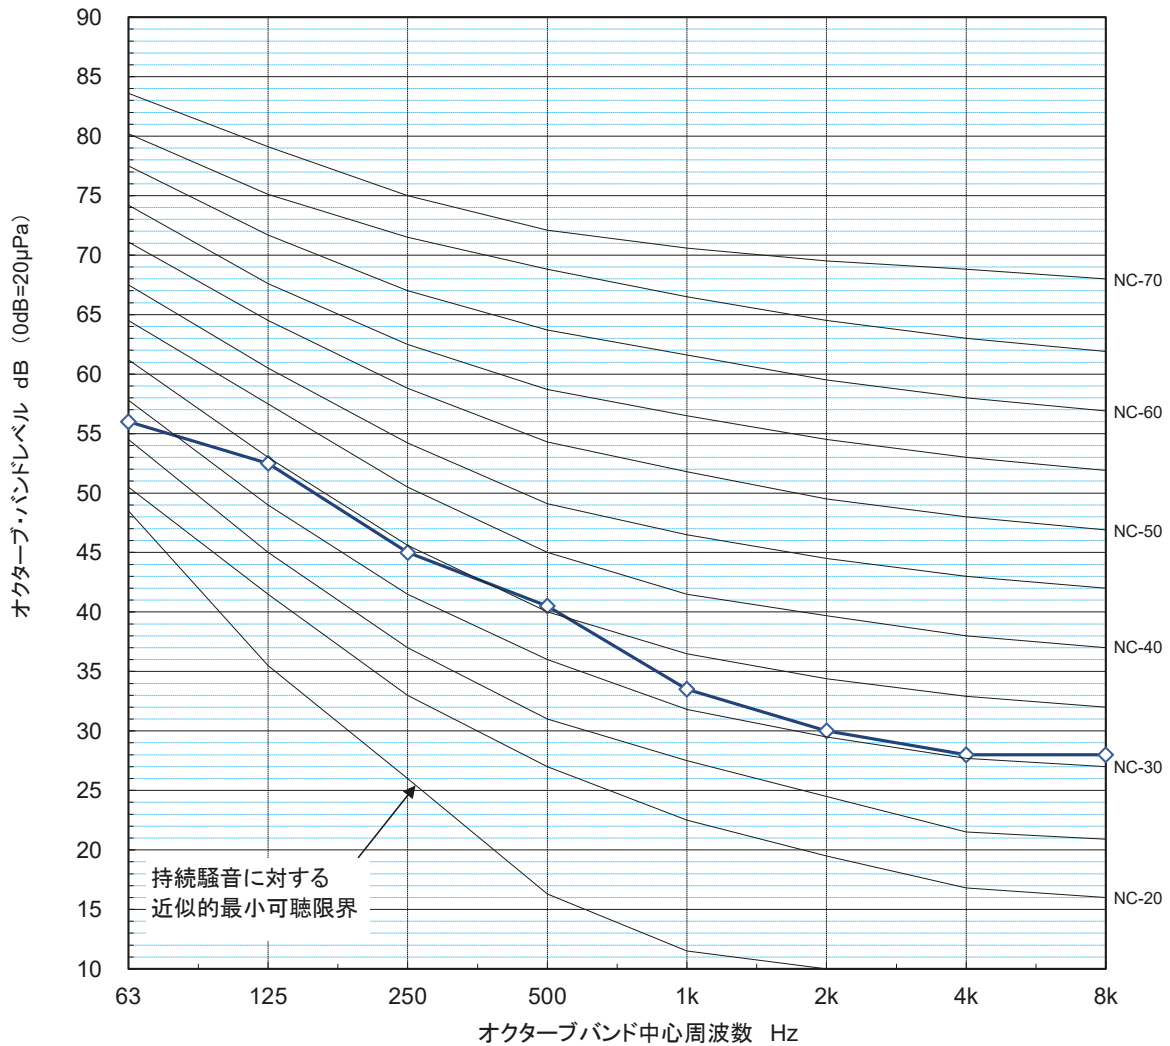

三菱電機株式会社	作成日	2022-08-22	仕様書番号	WYNB1-6146	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---