


騒音分析表

形名： GE-P2100MG9

区分 測定場所 仕様(測定位置等)	参考 無響音室 電源: 200V(50Hz) 機外静圧: 170Pa	
-------------------------	---	--

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
50Hz	—◇—	59.0	55.5	45.5	40.5	33.5	29.0	25.5	28.0	44

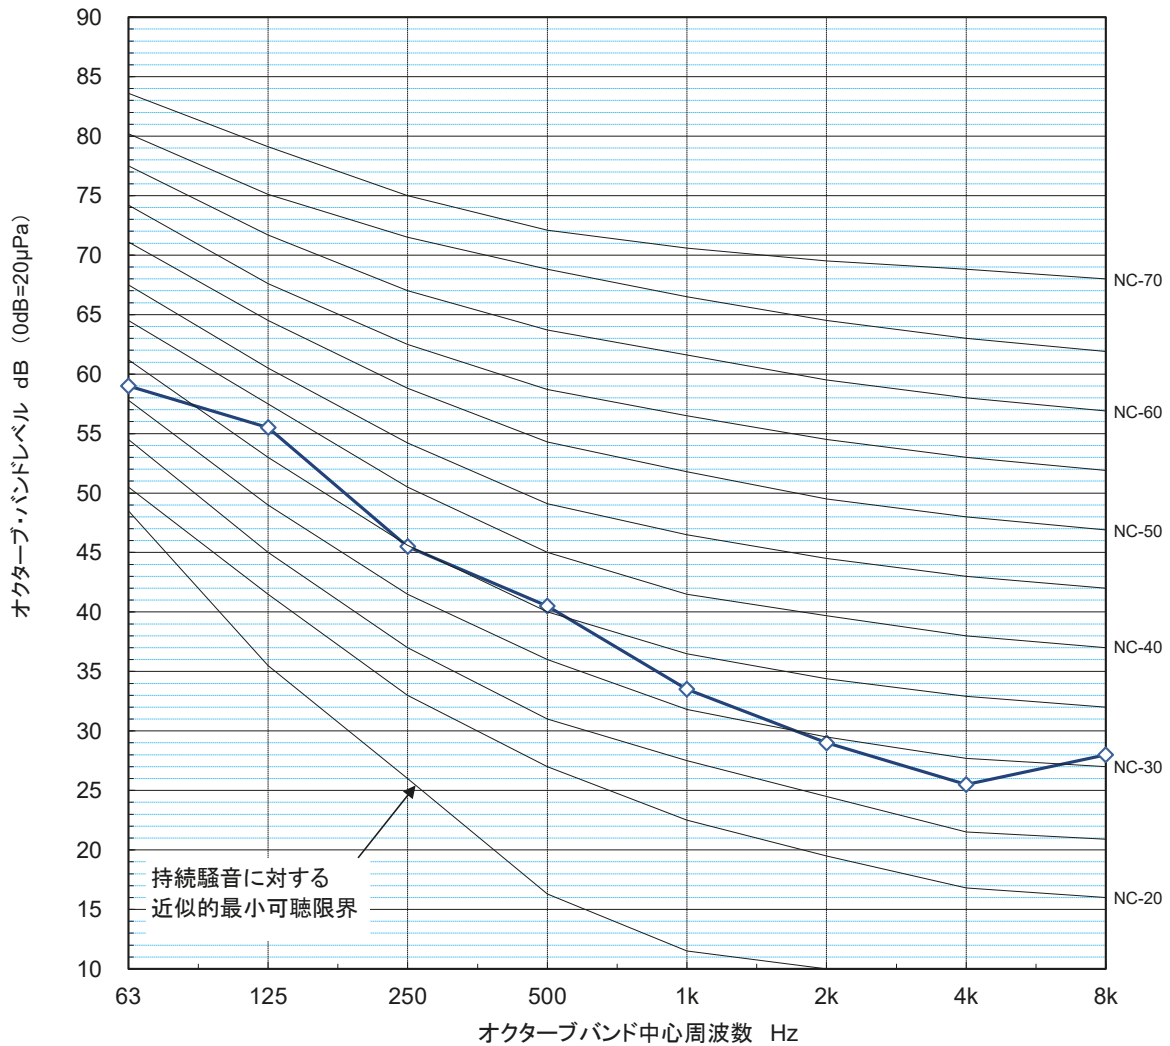

三菱電機株式会社	作成日	2022-08-22	仕様書番号	WYNB1-6146	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---