


騒音分析表

形名： GE-P2100MG9

区分 測定場所 仕様(測定位置等)	参考 無響音室 電源: 200V(60Hz) 機外静圧: 200Pa	
-------------------------	---	--

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
60Hz	—◇—	60.0	54.5	47.0	43.0	35.5	30.5	27.0	27.0	45

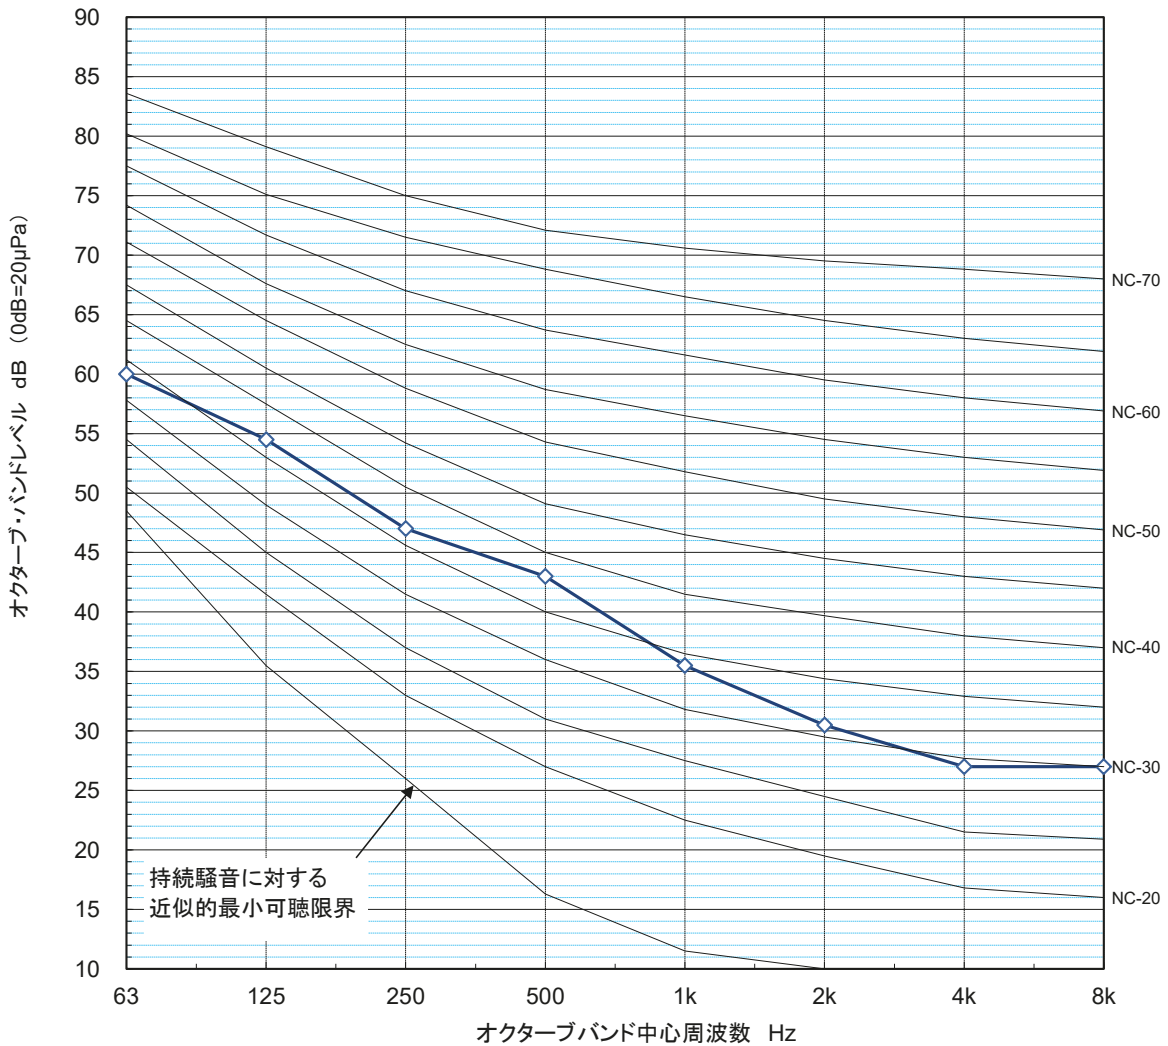

三菱電機株式会社	作成日	2022-08-22	仕様書番号	WYNB1-6146	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---