
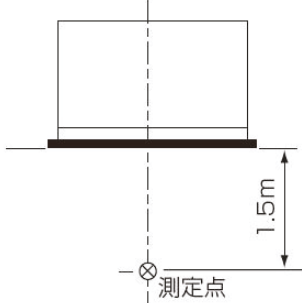


騒音分析表

形名： PLFY-P36CLMG9

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V (50/60Hz)	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	44.5	46.9	37.9	38.4	31.6	27.8	23.9	17.0	39.0
弱ノッチ	—□—	44.0	45.5	36.4	36.2	29.2	25.4	20.5	14.9	37.0

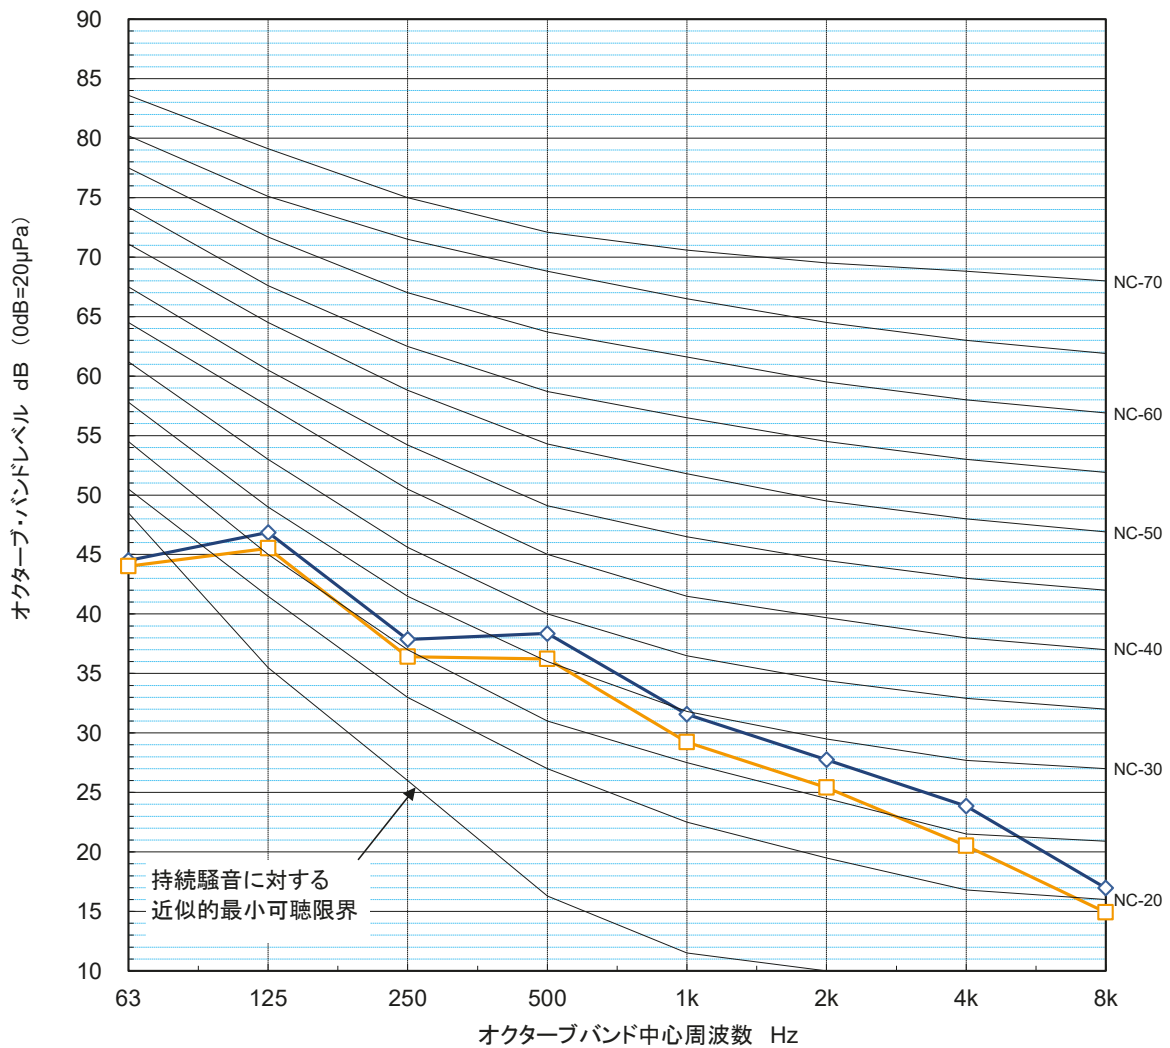

三菱電機株式会社	作成日	2022-08-22	仕様書番号	WYNB1-6148	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---