


# 騒音分析表

PC-RP224BA19/CA19

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)		

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	62.0	56.0	49.0	50.0	49.0	43.5	40.0	33.0	53.0
弱ノッチ	—□—	61.0	55.0	46.5	47.0	45.0	41.0	37.0	29.0	50.0

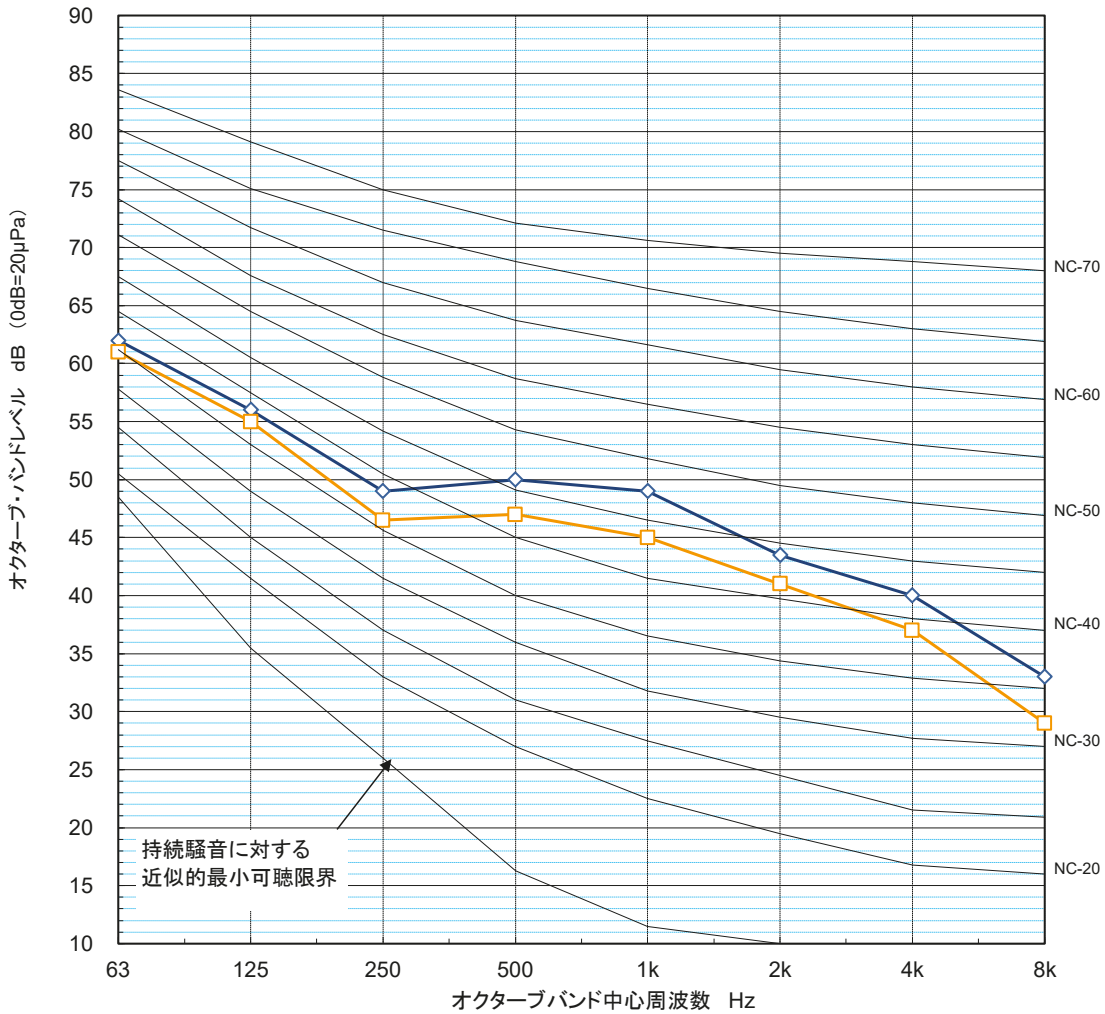

三菱電機株式会社	作成日	2023-02-24	仕様書番号	WYNB1-6269	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---