


振動レベル値

PFAV-P224・280・450・560・670・800・1120・1400・1600DMJ3
PFAV-P265・335・530・670・1000・1250・1600DMJ3-F
PFAV-P265・335・530・670DMJ3G-F

形パッケージエアコン

1. 測定条件

- ① 測定周波数帯 : 1Hz ~ 90Hz
- ② 測定位置 : ユニット脚部より20cmの距離の路面
- ③ 据付状態 : コンクリート床面直置

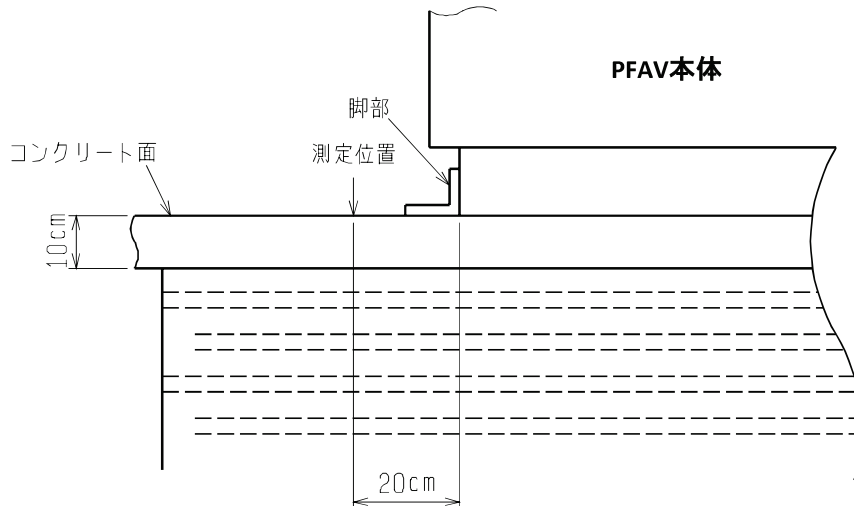

- ④ 電源 : 三相200V 50/60Hz
- ⑤ 運転条件 : 室内吸込空気 乾球温度 27.0℃ 湿球温度 19.0℃
室外吸込空気 乾球温度 35.0℃
- ⑥ 測定機器 : 公害用振動レベル計 VM1220C (JIS適合品)
測定可能範囲 40~120dB
(国際機械振動研究所製)

2. 振動レベル値

振動レベル値 40dB以下

〈注〉 上記数値は暗振動補正を行ったものである。

三菱電機株式会社	作成日	2024-01-16	仕様書番号	WYN B1-6998	副番	B
----------	-----	------------	-------	-------------	----	---