


容量変化時入力線図

適用機種


・PFHV-P1120DMJ3

冷房入力係数(室外ユニット)

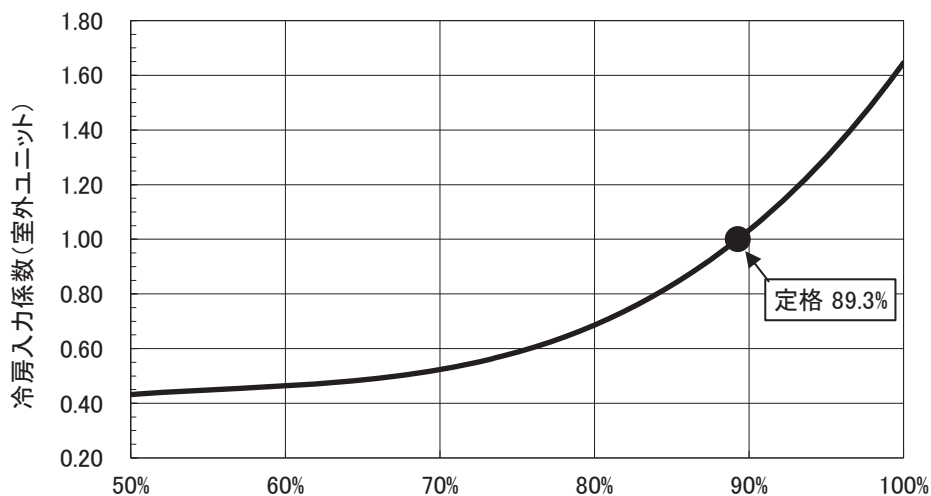

冷房能力比率

暖房入力係数(室外ユニット)

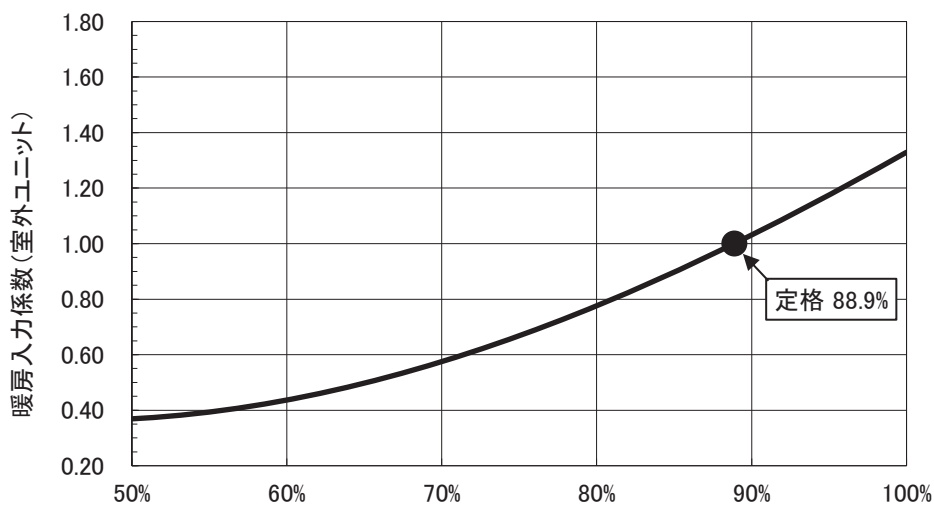

暖房能力比率

- ※ 能力比率100%が最大能力時に相当します。
- ※ 上記線図は、JIS標準条件のときのものです。
- ※ 上記入力係数は室外ユニットの入力係数です。
- ※ 上記入力係数は定格能力時の入力を1.0としたときのものです。
- ※ 上記線図中の●印は定格能力時を示します。