


容量変化時入力線図

適用機種


・PFHV-P1600DMJ3-F

冷房入力係数(室外ユニット)

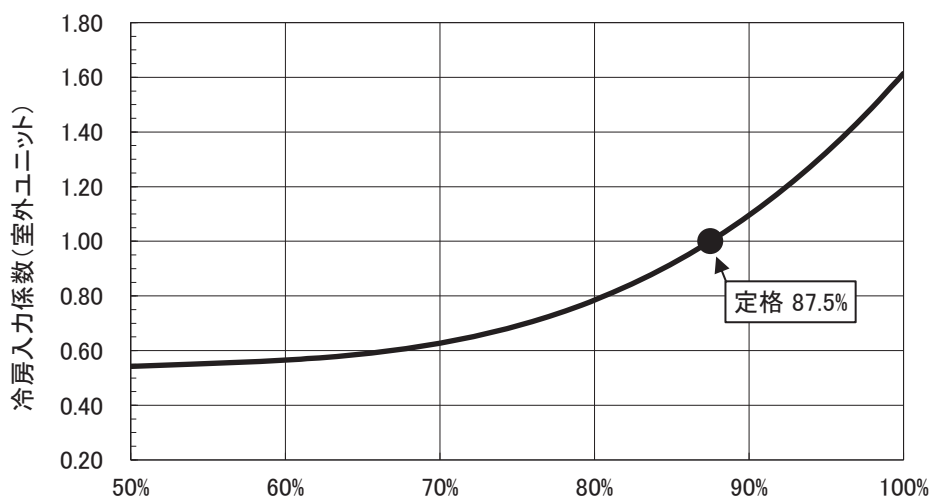

冷房能力比率

暖房入力係数(室外ユニット)

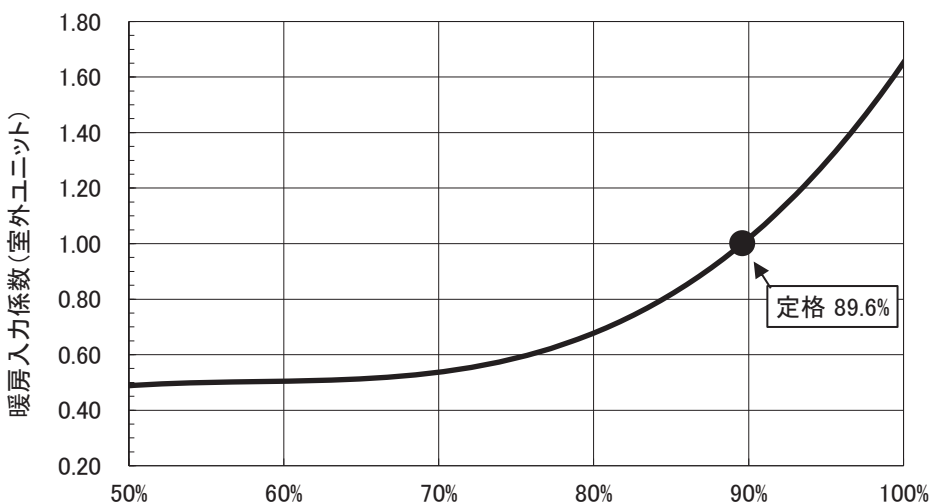

暖房能力比率

※ 能力比率100%が最大能力時に相当します。

※ 上記線図は、冷房:室内側乾球温度33.0°C・湿球温度28.0°C、室外側乾球温度33.0°C

暖房:室内側乾球温度7.0°C、室外側乾球温度7.0°C・湿球温度3.0°Cのときのものです。

※ 上記入力係数は室外ユニットの入力係数です。

※ 上記入力係数は定格能力時の入力を1.0としたときのものです。

※ 上記線図中の●印は定格能力時を示します。