



騒音分析成績表(SPL)

PQHY-P224DMG9(-BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K

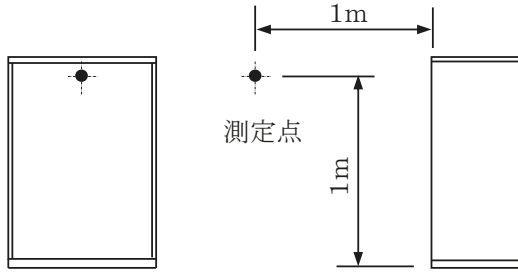

| | | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | A特性 |
|-----|---------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 標準 | 50/60Hz | 66.5 | 37.5 | 41.5 | 45.5 | 39.5 | 36.0 | 34.0 | 26.5 | 47.0 (dB) |
| 低騒音 | 50/60Hz | 50.5 | 43.5 | 38.5 | 41.0 | 36.5 | 32.0 | 29.5 | 23.5 | 42.0 (dB) |

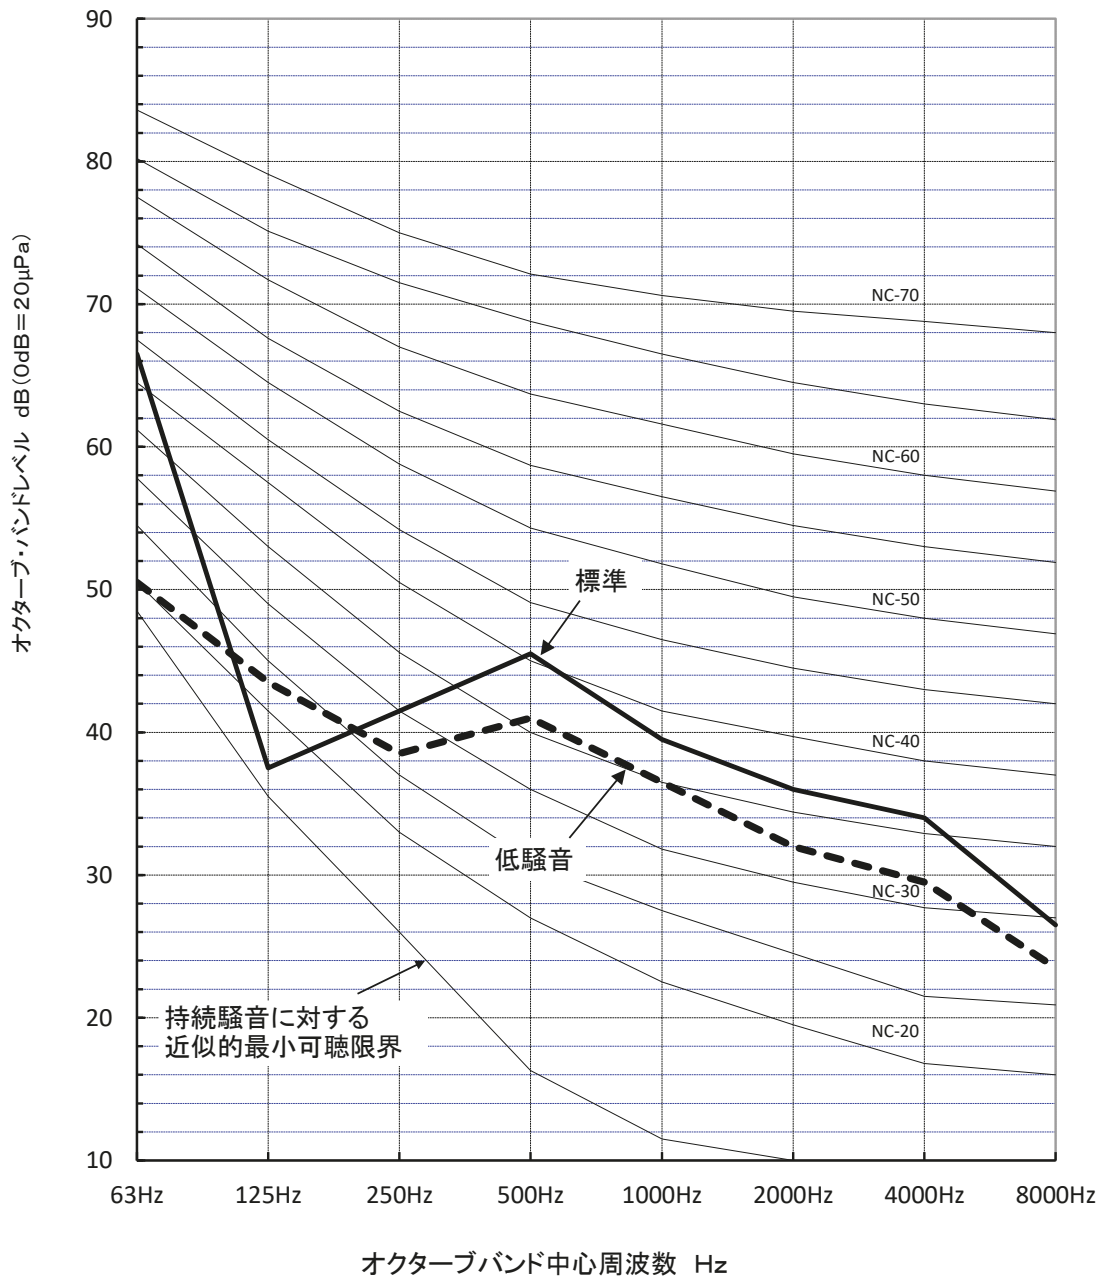

| | | | | | | |
|----------|-----|----------|-------|------------|----|---|
| 三菱電機株式会社 | 作成日 | 24-01-05 | 仕様書番号 | WYNB1-7160 | 副番 | * |
|----------|-----|----------|-------|------------|----|---|