

蒸気ヒーター 温度補正線図

線図の●印は暖房用,○印は冷房再加熱用の定格暖房能力を示します。



暖房用の定格暖房能力はP1400形、P1600形はヒーター入口空気乾球温度20℃、

P1600-F形はヒーター入口空気乾球温度7℃の場合を示します。


冷房再加熱用の定格暖房能力はヒーター入口空気乾球温度14℃の場合を示します。

・PFAV-P1400DMJ3

・PFAV-P1600DMJ3

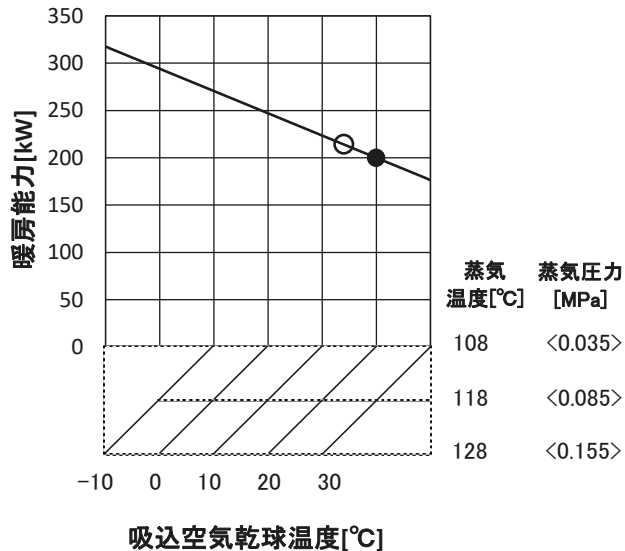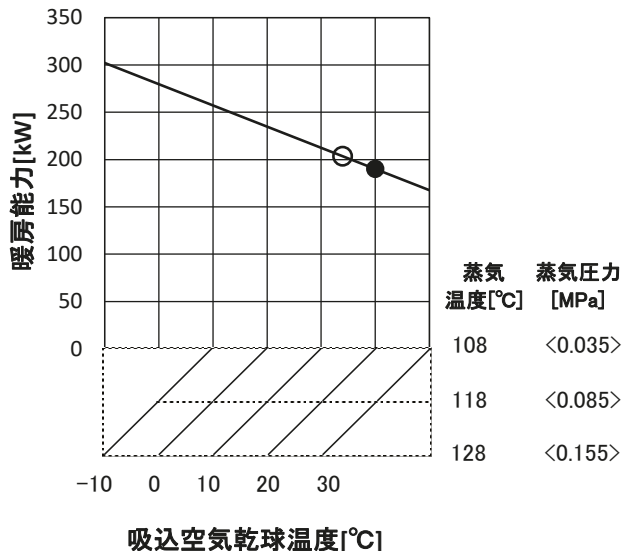

・PFAV-P1600DMJ3-F

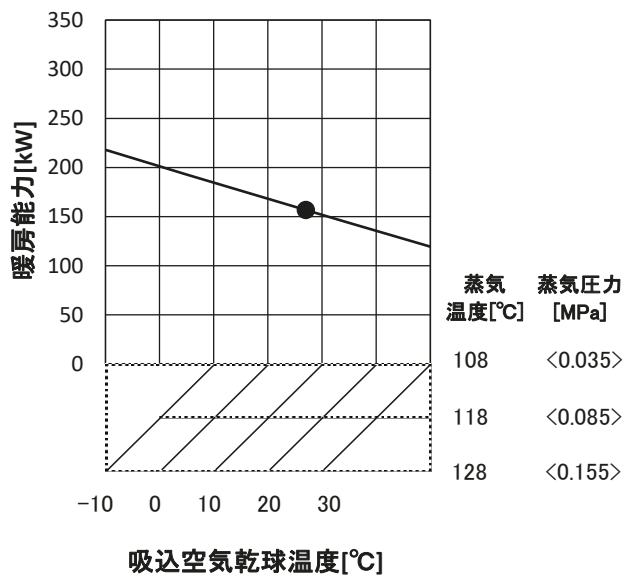

温水ヒーター 温度補正線図

線図の●印は暖房用,○印は冷房再加熱用の定格暖房能力を示します。


暖房用の定格暖房能力はP1400形、P1600形はヒーター入口空気乾球温度20℃、

P1600-F形はヒーター入口空気乾球温度7℃の場合を示します。


冷房再加熱用の定格暖房能力はヒーター入口空気乾球温度14℃の場合を示します。

供給温水量は記載の範囲内でお使いください。


室内ユニット形名 PFAV-P1400DMJ3

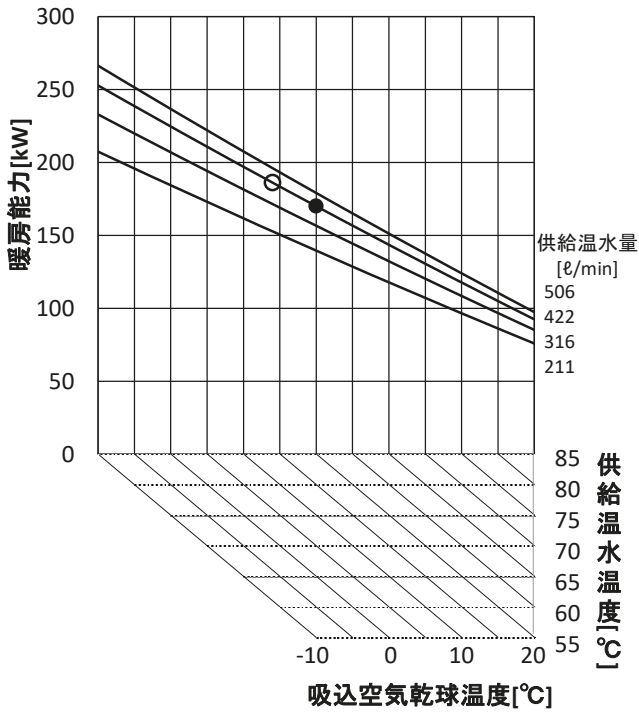

室内ユニット形名 PFAV-P1400DMJ3

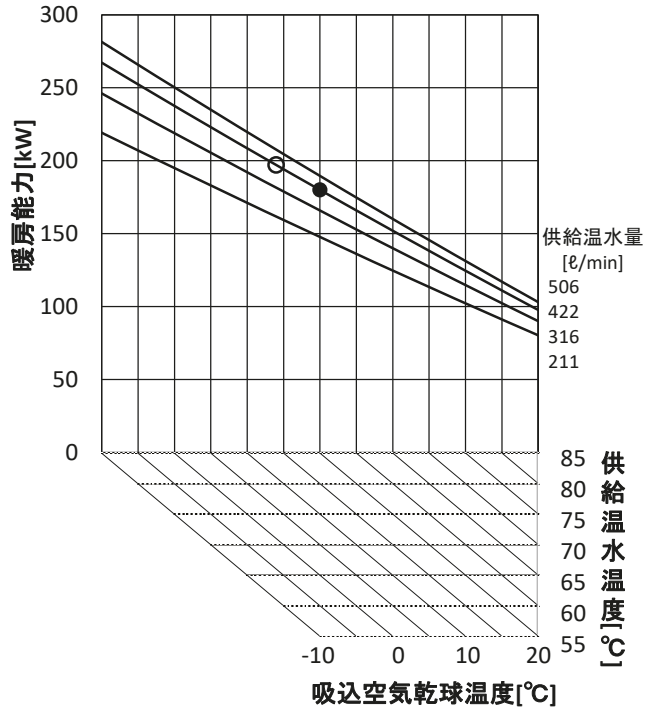


室内ユニット形名 PFAV-P1600DMJ3-F

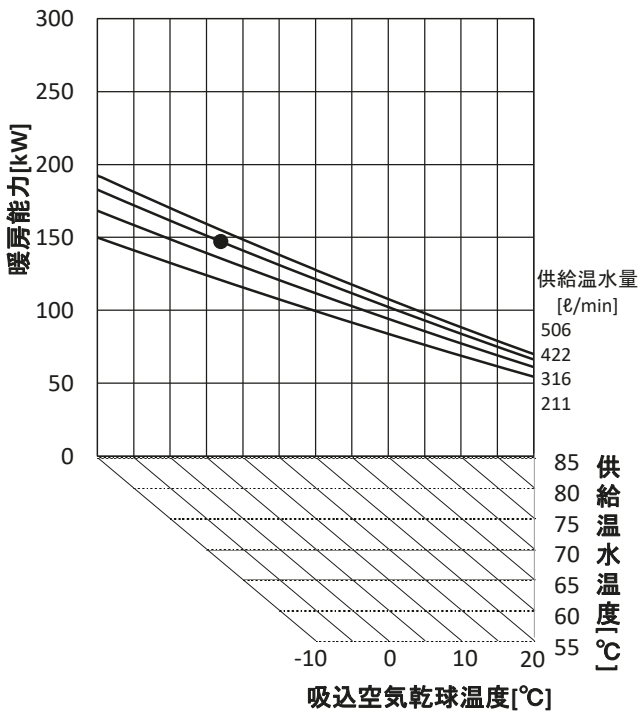


蒸気・温水ヒーター 風量補正線図
 線図の●印は標準風量時を示します。

室内ユニット形名 PFAV-P1400DMJ3

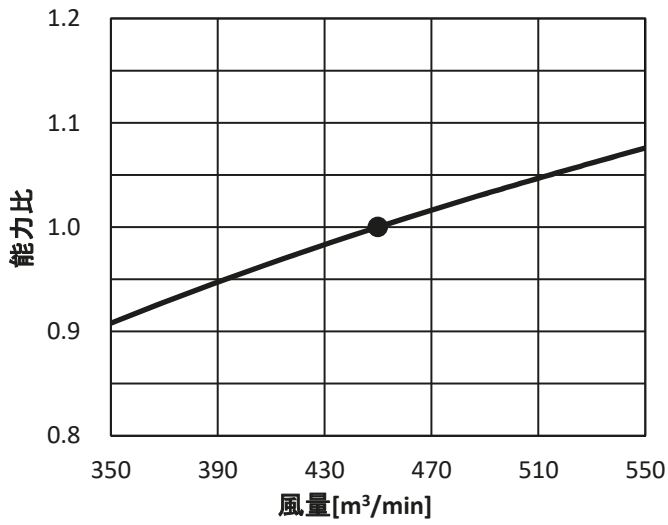

室内ユニット形名 PFAV-P1600DMJ3

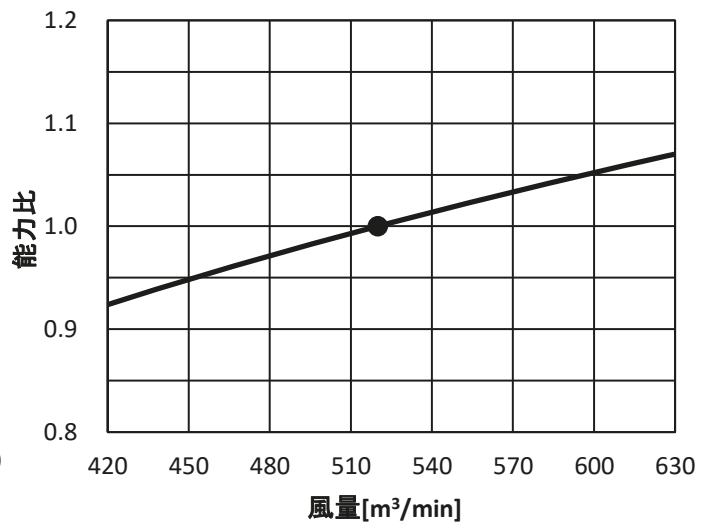

室内ユニット形名 PFAV-P1600DMJ3-F

