


暖房配管長補正線図

適用機種 : PFHV-P335DMJ3(G)-F

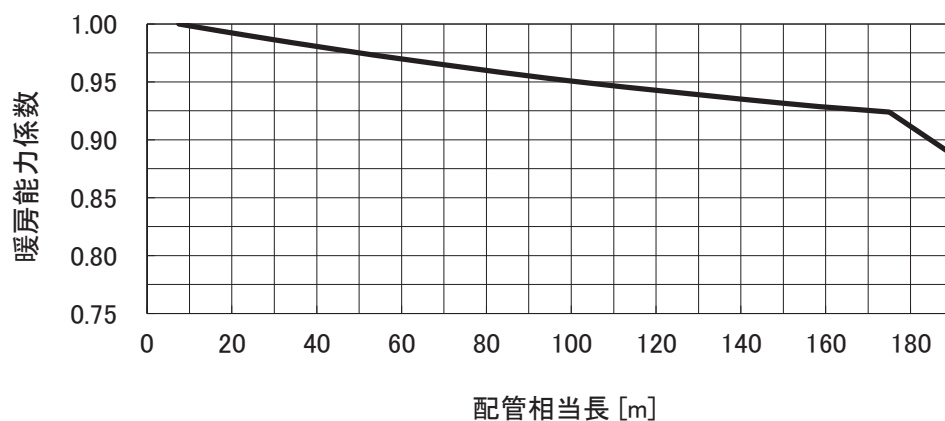

※能力係数は最大能力を1.0としたときのものです。

[配管相当長の求め方]

P335-F形 相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.42 × 配管途中のベンド数) m