



## 冷房配管長補正線図

適用機種 : PFHV-P800DMJ3

・外気温度0°Cを超えるとき、または室外ユニットが上の場合

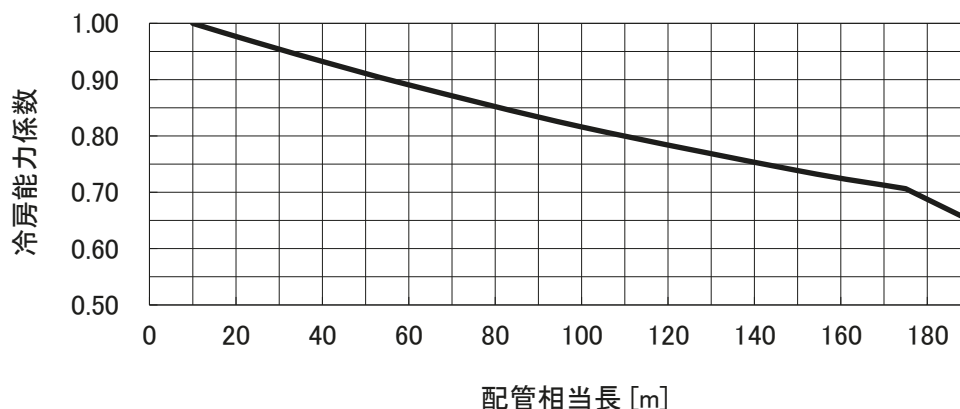

・外気温度0°C以下の時かつ、室外ユニットが下の場合

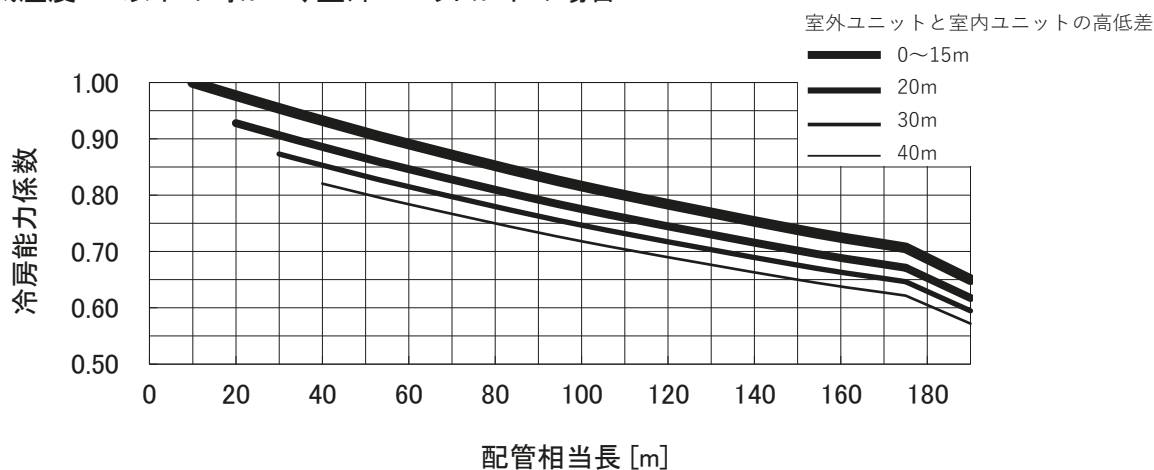

※能力係数は最大能力を1.0としたときのものです。

[配管相当長の求め方]

P800形 相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.70 × 配管途中のベンド数) m