PURY-P335(S)DMG(-BS,-BSG)

# 騒音分析成績表

測定場所:無響音室
計　　器:B&K

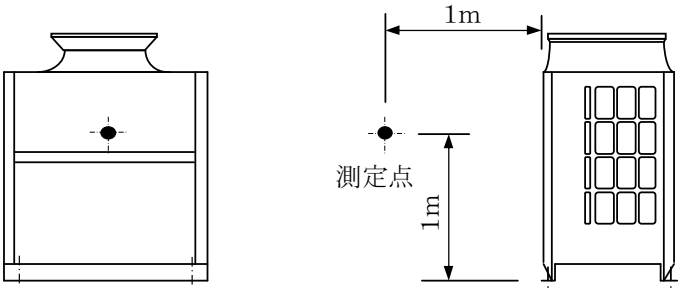


| | | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | A特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 50/60Hz | 77 | 68 | 62 | 58 | 51.5 | 45 | 40 | 33.5 | 60 | (dB) |
| 低騒音 | 50/60Hz | 58 | 56.5 | 52 | 46 | 41.5 | 43 | 35 | 33 | 50 | (dB) |

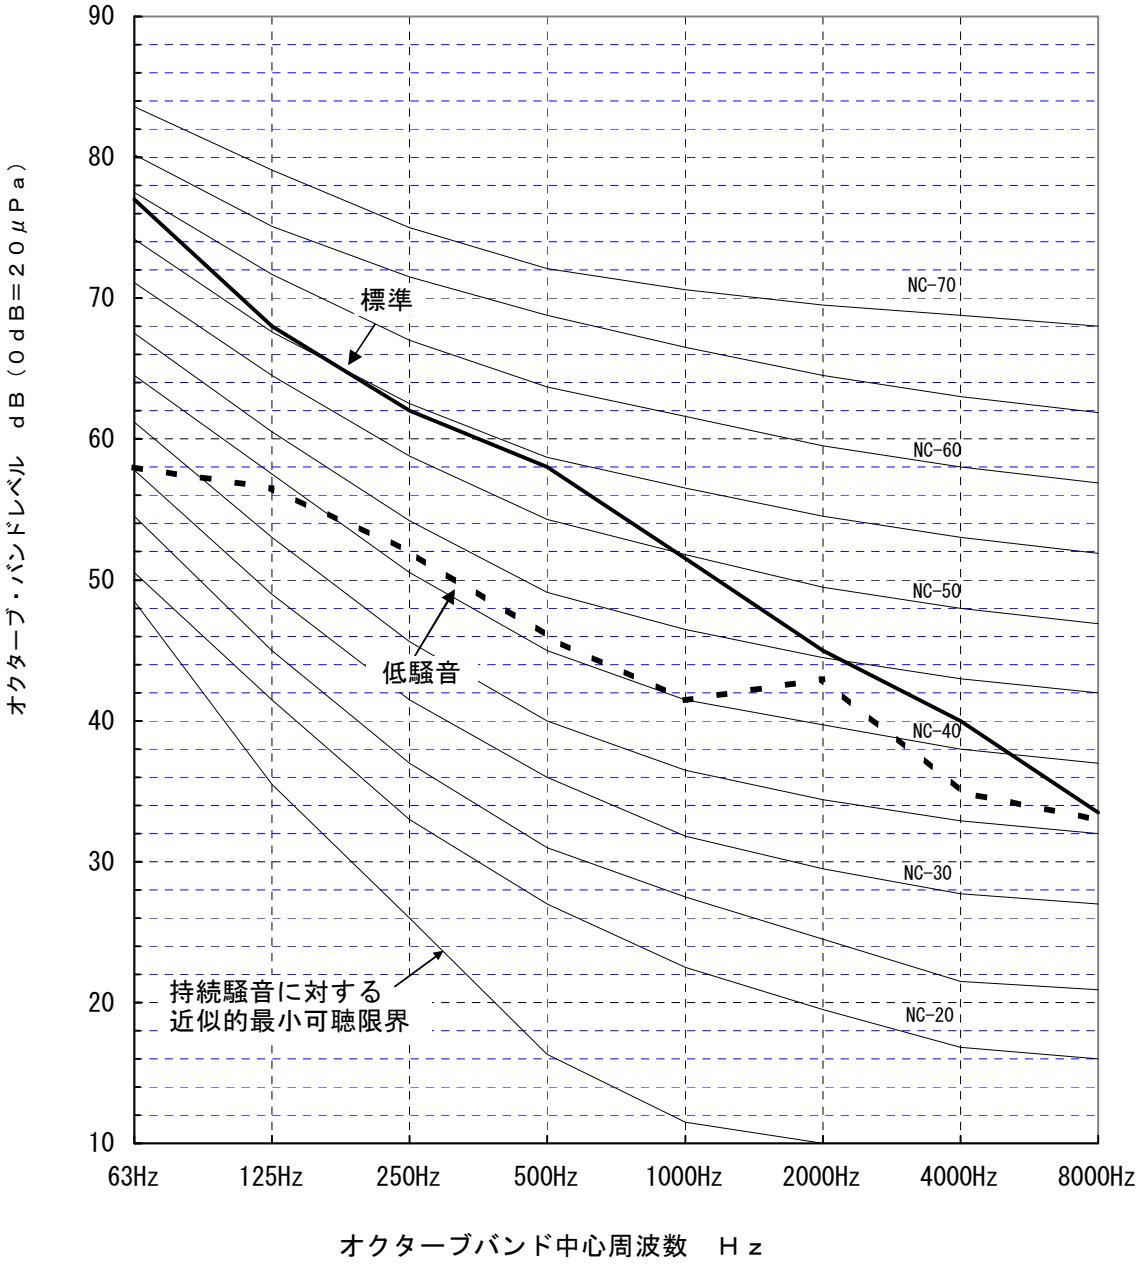


| 三菱電機株式会社 | 作成日 | 13-05-10 | 仕様書番号 | WYN B1－0038 | 副番 | ＊ |
|---|---|---|---|---|---|---|